التقييم الكمى للمساحات والتجهيزات والاجهزة والموارد البشرية

(NORMs)

وحدة ضمان الجودة

٢٠١٨

مقدمة عن المعايير القياسية لمبانى الكلية

التقييم الكمى للمساحات و التجهيزات و الاجهزة (NORMs)

مقدمة:

تعتبر البنية التعليمية بما تتضمنه من موارد مادية وبشرية وتجهيزات جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية ولقد اعدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دليل Norms تماشيًا بما هو متبع في هيئات الاعتماد العالمية

تعريف ال NORMs:

معايير وصفية تحدد الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها في المباني الجامعية وملحقاتها وكذلك التجهيزات المطلوبة اللازمة للحكم علي مدي ملائمة المباني الجامعية وتجهيزاتها للمعايير المتفق عليها عالميًا لتحقيق ضمان جودة التعليم وسلامة وأمان ورضاء الطلاب والعاملين بالمؤسسة

اهمية تحديد ال NORMs

١. مراقبة معايير الجودة للكلية .
٢. التأكد من توافر معايير السلامة والأمان للمباني.
٣. التوحيد القياسي للموارد المادية والبشرية والتجهيزات بين مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن.
٤. توفيق أوضاع مؤسسات التعليم العالي في ضوء معايير الاعتماد والتي جاءت في الدليل.
٥. منح مؤسسات التعليم العالي التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها، شريطة توافر الموارد المادية والبشرية ومواصفات السلامة والأمان للمباني والمرافق الجامعية، واللازمة لجودة أداء العملية التعليمية.
٦. تساعد المراجعين المعتمدين علي تقويم مؤسسات التعليم العالي أثناء زيارات الاعتماد.

محاور الاعتماد بالنسبة لكلية الطب وفقا لمعايير الاعتماد الموجودة بدليل الهيئة القومية للاعتماد:

اولا: بالنسبة للمساحات الارضية :

• المساحة المخصصة لكل طالب بالكلية	١٤ م ٢
• المساحة المخصصة لكل طالب بقاعات المحاضرات العامة	١,٥ م ٢
• المساحة المخصصة لكل طالب بقاعات التدريس	٢ م ٢
• الطاقة الاستيعابية لقاعات التدريس	٤٠ % من مجموع طلاب الكلية
• الطاقة الاستيعابية للمعمل	٣٠ طالب كحد اقصى
• المساحة المخصصة لكل طالب فى معمل بالكلية	٦ م ٢
• المساحة المخصصة لكل طالب فى معمل حاسب آلى	٢ م ٢
• المساحة المخصصة لكل باحث/ دراسات عليا فى معمل بالكلية	٥ م ٢
• المساحة المخصصة لكل باحث/ دراسات عليا فى معمل تطبيق ابحاث بالكلية	٩ م ٢
• الطاقة الاستيعابية لمعمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٤% من الطلاب المسجلين
• المساحة المفترضة لقاعة السيمينار/المؤتمرات/ الندوات	١٥٠ م ٢
• الماحة المخصصة لكل طالب فى قاعة السيمينار/المؤتمرات/ الندوات	٢ م ٢
• الطاقة الاستيعابية للمكتبة	٨ %من إجمالي المستفيدين
• المساحة المخصصة لكل طالب للقراءة	١,٥م ٢
• المساحة المخصصة لكل باحث /دراسات عليا للقراءة	٢ م ٢
• المساحة المخصصة لكل طالب فى دورات المياه	٢,٥م ٢
• المساحة المخصصة لكل طالب فى مبنى الخدمات الطلابية	٠,٥- ٠,٨ م ٢

ثانيًا :الموارد البشرية:

• من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس :عدد طلابالبكالوريس	١-٥٠
• من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس :عدد طلاب الدراسات العليا	١-٢٥ دبلوم ١-١٠ ماجستير ودكتوراه
• من حيث عدد أعضاء الهيئة المعاونة : عدد الطلاب	١-١٥
• عدد العاملين بالمعامل وتصنيفاتهم	فني مختبر ١ مساعد فني ١ مرافقين ٢
• العدد الكلي للعاملين بالمكتبة	فني مكتبات ١ مساعد فني ١ مرافقين إداريين ٤ فني قاعة ١ - عمال (طبقا للسعة)
• عدد فني المكتبات : عدد الطلاب	١-٣٠٠ طالب
• المسئول عن قاعة التدريس	١-٤ قاعات

ثالثًا :التجهيزات لمباني ومرافق الكليات بصفة عامة ومتحدي الإعاقة بصفة خاصة:

تجهيزات المكتبة	١ -أن يتوافر مقعد لكل ٨ طلاب. ٢ -أن تتوافر نسختان على الأقل من كل عنوان. ٣ -تخصص أجهزة حاسوب شخصي لا يقل عن ٢٠ جهاز، توافر شاشات بواقع شاشة واحدة لكل) ٢٥٠ طالب لاستخدامها كفهارس آلية. ٤ -أن تكون قاعات المكتبة مزودة بطاولات، وخزائن، ورفوف، ومكاتب للعاملين فيها. ٥ -أن تكون مجهزة ٣ آلات تصوير ثقيلة ، وآلة سحب سريع. ٦ -ضرورة توفير رف واحد لكل ٢٥ مجلد من نوع الرفوف المفتوح. ٧ -ألا يقل عدد المراجع عن ٣٠ مرجع لكل موضوع متخصص بالكلية. ٨ -أن لا تقل نسبة المواد المرجعية عن ٥ %من مجموع مقتنيات المكتبة) كالمعاجم اللغوية)القواميس (، ودوائر المعارف) الموسوعات (، ومعاجم التراجم والسير ، والأدلة والكتب الثانوية ، والأطالس ، والببليوغرافيات ، ... الخ) باللغات العربية والأجنبية . ٩ -ضرورة اشتراك المكتبة بعدد ٥ عناوين علي الاقل من الدوريات لكل تخصص بأي شكل من أشكالها المختلفة) الورقية - المصغرات - الفلمية - الأقراص المضغوطة ... .الخ). ١٠ -توفير خدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية. ١١ -توافر تهوية وإضاءة جيدة.
تجهيزات قاعات المحاضرات العامة	١ -أن تتوافر سبورات بيضاء)تفاعلية (في كل قاعة تدريسية مع مستلزماتها. ٢م علي الأقل × ٢٠ -توافر عدد سبورة خشبية سوداء مقاس ١,٥ ٣ -تهوية جيدة. ٤ -أهمية وجود اتصال دائم بالكهرباء KVA 10 ومولد كهربي5 KVA ٥ -توافر منضدة للمعلم مقاس ٢,٥ ١ً ١ً م ٦ -أن تكون مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة لمتطلبات العملية التدريسية مثل Data Show و Projector

	٧ -أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة تدريسية ٨ -أن تكون مزودة بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية ذوي الإعاقة الحركية : ١ -توفير الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح. ٢ -اختيار الأماكن المناسبة للمعاق بحيث تكون على أطراف الممرات والصفوف وعلى الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ. ٣ -توفير الوسائل السمعية والبصرية الملائمة. ٤ -يفضل توافر طاولات خاصة بذوي الإعاقة الحركية
المعامل الدراسية والبحثية	١ -أن يتوافر٢-٥ مناضد عمل فى كل معمل مقاس ١,٢٥ ْ ٠,٩ ْ ١ م ٢- ان يتوافربكل معمل ٢-٤ رفوف لتخزين المواد المستخدمة في التجارب ٣ -أن يتوافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المقررات الدراسية.
قاعة المؤتمرات	١ -توافر منضدة طويلة. ٢ -توافر مقاعد بذراع
قاعة سيمنارطلاب	١ -مقاعد كافية لعدد ٣٥ طالب كحد أدني. ٢ -مقاعد لعدد ١٠ من أعضاء هيئة التدريس. ٣ -منضدة. ٤ -أن تكون مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة مثل projector/ Data show ٥ -أن تكون مزودة بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية
معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	١ -أجهزة حاسوب شخصية بمعدل جهاز واحد على الأقل لكل ١٢ طالب ٢جهاز عرض شفافيات Multimedia projector with screen - ٢ -عدد ١ ٣Over Head Projectors -عدد ٤جهاز عرض ضوئي ١CD&DVD - أسطوانات مدمجة ٢ -كاميرا فيديو ديجيتال. ٣ -جهاز عرض DVD Projectors ٤ -عدد ٢ تليفزيون ملون ٢٩ بوصة علي الأقل. ٥ -عدد ٢شاشة عرض.

	٦ -عدد ٣ طابعة ليزر أبيض و أسود. ٧ -عدد ١طابعة ألوان ٨ -عدد ١سيرفرServer ٩ -مزودة بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.
تجهيزات الأقسام	١ -آلات لتصوير الأوراق في الأقسام الأكاديمية بمعدل آلة واحدة لكل ٤٠٠ طالب. ٢ -أجهزة حاسب آلي شخصية للاستخدامات الإدارية في الأقسام والوحدات الأخرى في (٢كمبيوتر/قسم او وحدة)٠
دورات المياه	١ -مقعد/مرحاض واحد لكل ٤٠ طالبًا أو طالبة ٢ -مقعد/مرحاض واحد لكل ٢٠ عضو تدريس أو إداري

رابعًا ::المواصفات العامة للمباني والمرافق للجامعة بصفة عامة

ارتفاع المباني	• ٦ م ٢ وذلك لتوفير كمية هواء مناسبة
درجة الحرارة داخل المبني	• ٢٢-٢٤ درجة مئوية • نظام التهوية: حسب المواصفات العالمية المعتمدة من هيئة الدفاع المدني
النوافذ	• ١٥% من المساحة الأرضية مع سهولة فتحها
أبواب وسلالم الطوارئ ومتطلبات الأمن والسلامة	• توافر مخارج الطوارئ في جميع الأدوار بحيث تؤدي إلى سلالم الطوارئ. • يجب أن تفتح أبواب مخارج الطوارئ من الداخل إلى الخارج. • أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات (دفاشات – رافعة هيدروليكية) لتمكنها من الغلق آليً (تلقائيًا) بعد فتحها. • أن تكون مقاومة للحريق. • أن يكون هناك علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ • توافر شبكة إنارة للطوار(الممرات – السراديب – مخارج الطوارئ) • ضرورة وجود عدد ٢ مخرج (باب) علي الأقل لكل قاعات المحاضرات –قاعات التدريس –مدرجات النشاطات – المعامل والمختبرات. • الستائر معاملة بمواد ضد الاشتعال. • يتم تأمين سلالم للطوارئ لجميع الأدوار) متعدد الأدوار(• يجب فصل سلالم النجاة بواسطة أبواب مقاومة للحريق . • يجب أن تكون سلالم النجاة في أطراف المبنى في مكان مفتوح • يجب أن يوصل المخرج النهائي للسلالم في الطابق الأرضي إلى الشارع أو إلى منطقة مكشوفة متصلة بشارع أو طريق ، ويزود بدرابزين ارتفاعه ١ متر ، ويجب ألا تزيد المسافة الفاصلة بين أي نقطة وأقرب سلم طوارئ عن ٣٠ م.
أبواب القاعات والمعامل	• الأبواب مكونة من ضلفتين متحركتين – عرض الدلفة الواحدة ١ -١,٢م. • كما يجب أن تفتح الأبواب للخارج

معدات مكافحة الحريق	• ١ -وجود طفايات يدوية لجميع الطوابق • ٢ -وجود تركيبات ثابتة مثل: • شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق. • شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبني • معدات إنذار صوتية وضوئية. • شبكة إنذار يدوي بجميع الطوابق. • شبكة إنذار تلقائي في قاعات التدريس والمعامل والممرات • كاشف دخان وغاز.
نظم الأمان	• ضرورة وجودة شهادة أمان ضد النار خاصة بتجهيزات بقاعات المحاضرات والتدريس -والمعامل والمختبرات • ضرورة وجود مسئولين عن إدارة الأزمات أثناء الطوراىء • ضرورة وجود نظام موثق و آلية لاختبار مدي كفاءة التعامل مع الأزمات • ضرورة وجود نظام لاختبار سلامة أدوات الإطفاء بشكل دوري. • ضرورة وجود ملف بيئي لكل مبني يسجل فيه صلاحية المنشأة والمرافق هندسيًا وفنيًا. • ضرورة وجود دورات تدريبية للعاملين بالمؤسسات التعليمية و تتضمن أدوات الإطفاء وأنواعها – وكيفية إختبار سلامتها -العيوب المطلوب تلافيها – خطط التطوير والتحديث – مهام المسئولين عن إدارة الأزمات أثناء الطواري – وكيفية مواجهة تلك الأزمات – متابعة الأمان والسلامة للمباني والمرافق.
الخرائط	• يجب توافر خريطة داخل وخارج كل قاعة ومختلف أماكن المبني توضح مداخل ومخارج الطوارئ
دورات المياه	• ألا يكون السيراميك المستخدم بالحمام أملس فيؤدي إلي الانزلاق

واقع الكلية

الخرائط الهندسية لمبنى الكلية

قاعة محاضرات	قاعة سيمينار	قاعة تدريس	معمل طلاب	معمل دراسات	نقطة انترنت سلكى

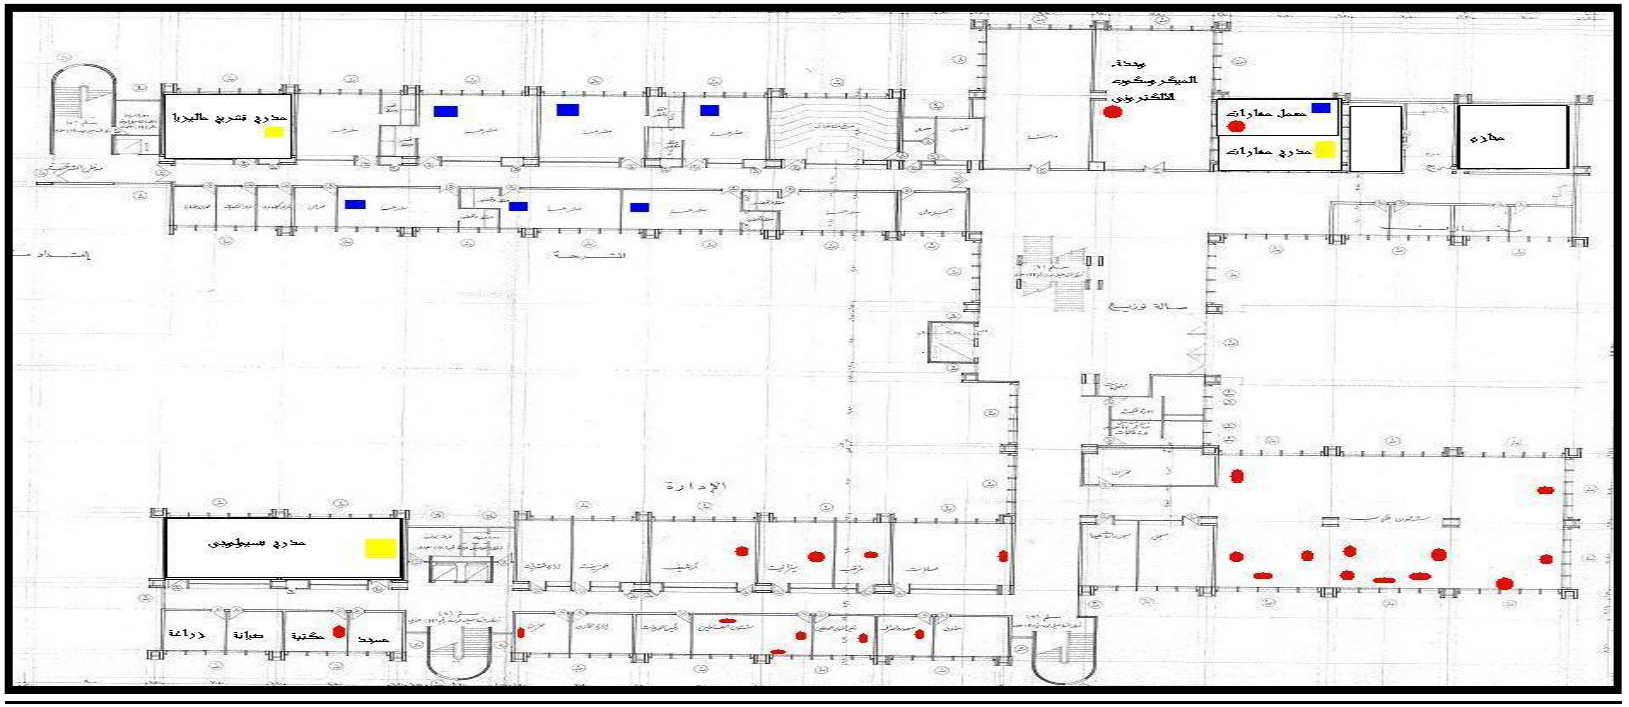

الدور الاول

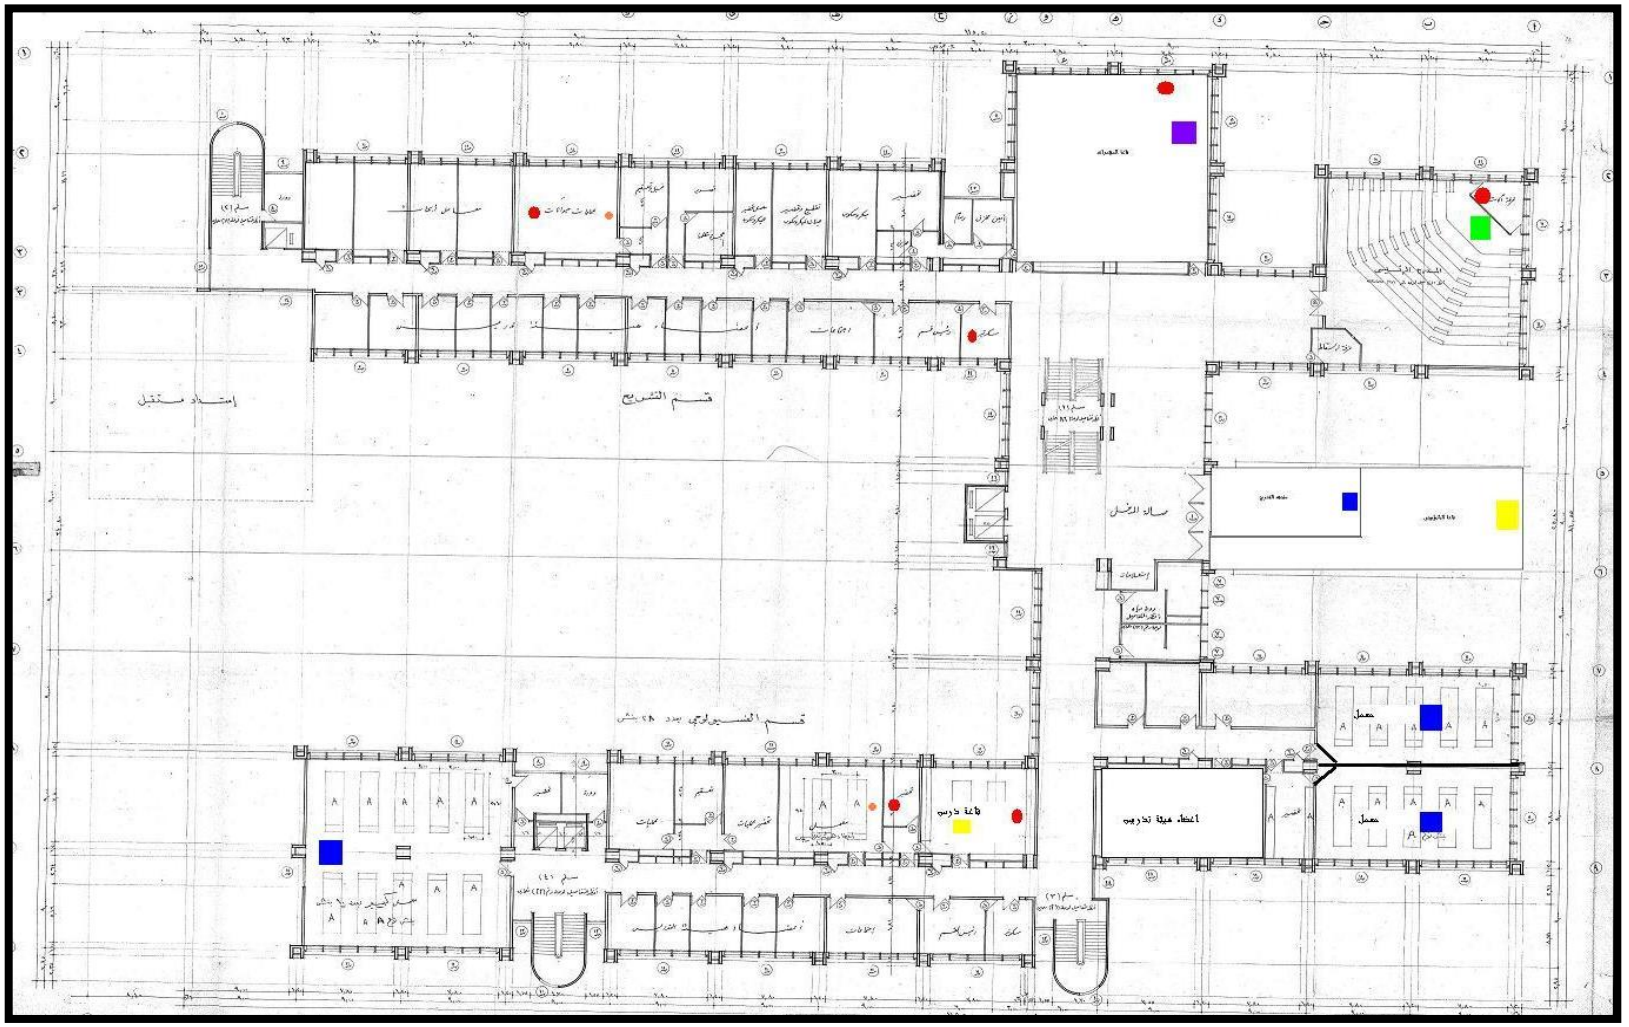

الدور الثانى

الدور الثالث

الدور الرابع

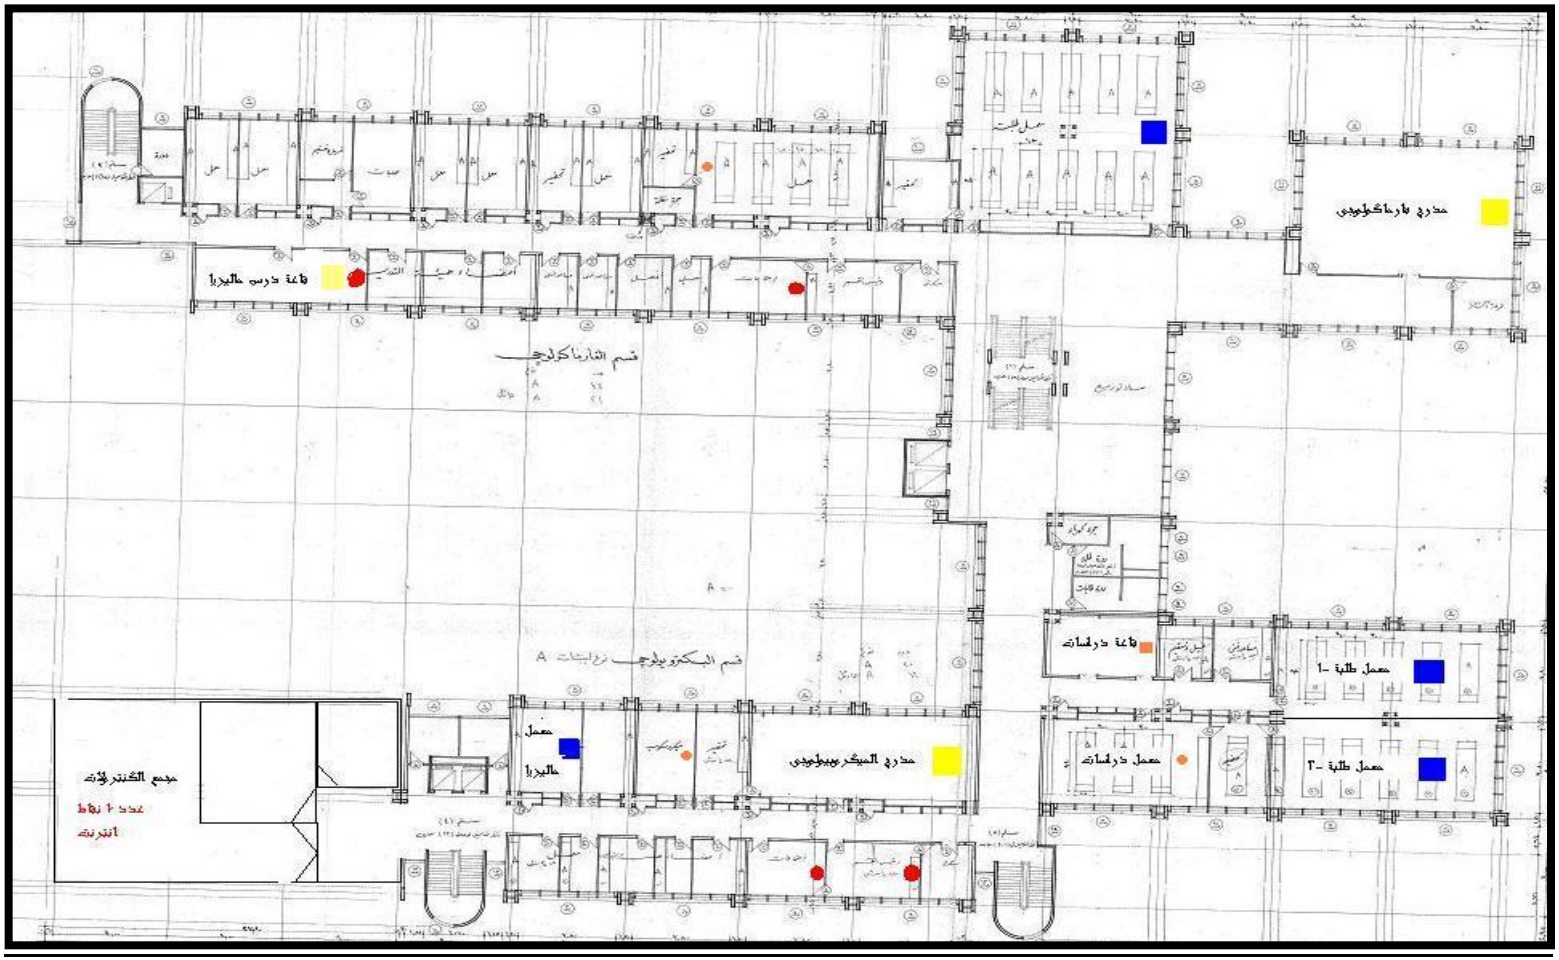

الدور الخامس

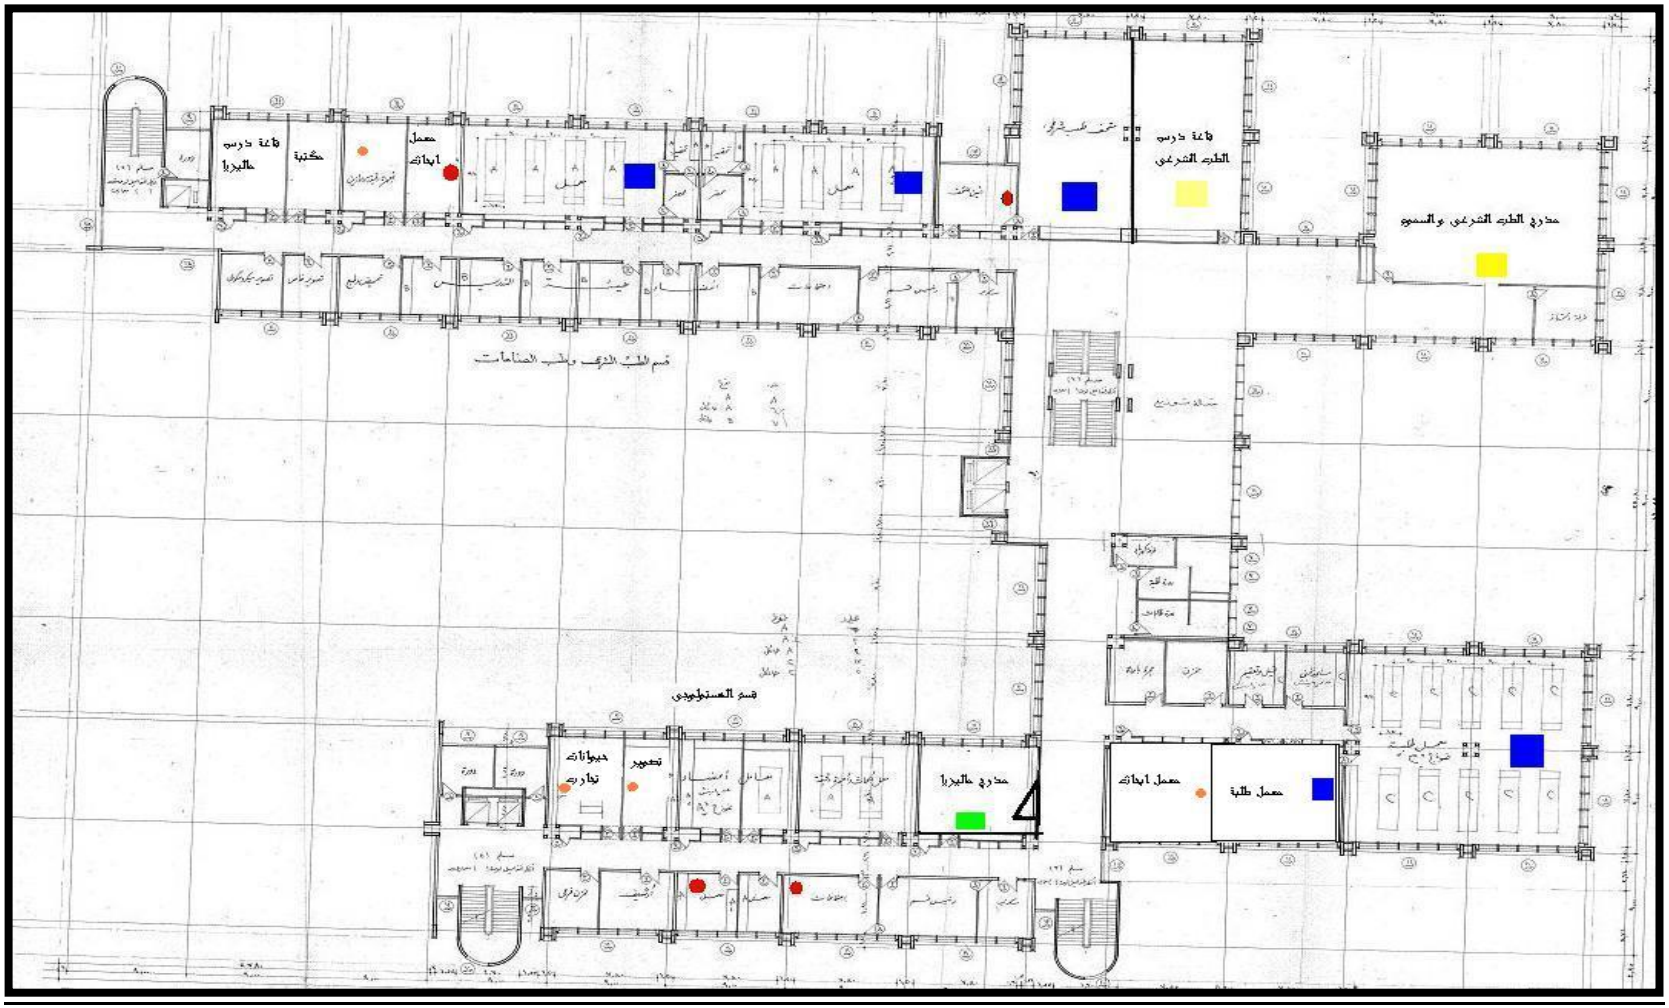

الدور السادس

بيان مجمع لقاعات التدريس بمبنى الكلية

القاعة	المكان	السعة	المساح ة (م ٢)	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	الاضاءة	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	داتا شو	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
مدرج المشرحة Code: 1-101	الدور الاول	100	81	يوجد	يوجد	مروحة و٢ تكييف	كافية	يوجد مولد كهربائى حمولة --- وات يعمل اوتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربائى العمومى و يوصل الكهرباء للاماكن الحيوية بمبنى الكلية	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر
مدرج ماليزيا بالمشرحة		50	54	يوجد	لا	مراوح 4	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر
مدرج الفسيولوجيا Code: 1-103		120	162	يوجد	لا	مراوح 7	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	2	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر يحتاج الي ستاير وتكييف
قاعة درس الفسيولوجيا Code: 1-202	الدور الثانى	50	81	يوجد	لا	تكييف و٣مراوح	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر
قاعة درس متحف الباثولوجى Code: 1-203		50	108	يوجد	لا	تكييف 2	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر
قاعة درس متحف التشريح Code: 1-204		60	٨٠	يوجد	لا	٣ تكييف	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	مشاكل في السقف المعلق بسبب المطر
قاعة درس التشريح Code: 1-201		40	54	يوجد	لا	مروحة	كافية		لا	لا	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر
مدرج الكيمياء Code: 1-301	الدور الثالث	100	162	يوجد	لا	تكييف ومروحة	كافية		يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر

القاعة	المكان	السعة	المساح ة (م ٢)	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	الاضاءة	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	داتا شو	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
قاعة درس 1 الطفيليات		80	81	لا	لا	تكييف ومروحة	كافية		لا	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر
Code: 1-302																
قاعة درس 2 الطفيليات		50	81	لا	لا	تكييف ومروحة	كافية		لا	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	معطل
Code: 1-303																
مدرج الباثولوجى	الدور الرابع	بنش 25	162	يوجد	لا	مراوح 7 و2تكييف	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر
Code: 1-401																
مدرج ١ صحة عامة		بنش 15	162	يوجد	لا	تكييف و7 3 شبابيك	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر
Code: 1-402																
مدرج ٢ صحة عامة		120	162	يوجد	لا	مراوح و15 8 شباك	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	يوجد كمبيوتر
Code: 1-403																
مدرج ١ فارماكولوجى	الدور الخامس	500	150	يوجد	يوجد	4 تكييف	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	يوجد	يوجد كمبيوتر
Code: 1-501																
مدرج ٢ فارماكولوجى		150	75	يوجد	يوجد	4 تكييف	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	يوجد	يوجد كمبيوتر
Code: 1-502																
قاعة درس ماليزيا ميكروبيولوجي		40	50	يوجد	يوجد	مروحة	كافية		يوجد	لا	يوجد	يوجد	يوجد	لا	توجد	يوجد كمبيوتر
Code: 1-505																
قاعة درس دراسات ميكروبيولوجى		60	54	لا	يوجد	مراوح 3	جيده		يوجد	لا	يوجد	يوجد	يوجد	لا	توجد	يوجد كمبيوتر
Code: 1-303																
مدرج ميكروبيولوجى		300	162	سبورة ذكية	لا	3 تكييف 8 مراوح	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	يوجد	يوجد كمبيوتر

القاعة	المكان	السعة	المساحة (م ٢)	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	الاضاءة	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	داتا شو	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
Code: 1-503																
مدرج الشرعى	الدور السادس	300 مجلده	216	يوجد	لا	تكييف و6 4 مراوح	كافية		يوجد	يوجد	2	2	يوجد	لا	لا	يحتاج إلى تجديد شامل
Code: 6.1																
قاعة درس شرعى ٢ ومتحف		150	162	يوجد	لا	مراوح 8	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	تحتاج الى داتاشو
Code: 6.3																
قاعة درس شرعى ١		200	١٦٢	يوجد	لا	مراوح 8	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	تحتاج الى داتاشو
Code: 6.2																
قاعة سمنار هستولوجي		٤٠	٣٠	يوجد	لا	٣ مراوح	كافية		لا	لا	يوجد	يوجد	يوجد	لا	لا	
الدور السابع		تحت الإنشاء														

بيان مجمع للمعامل بمبنى الكلية

المكان	المساحة	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	منضدة	اتصال بالنت	ملاحظات
الدور الاول										
مدرج معمل المهارات	9 *9	30	بنشات 5	لا	يوجد	يوجد	تكييف و٦ مراوح2	يوجد	يوجد	يوجد كمبيوتر
معمل المهارات				لا	يوجد	يوجد	تكييف و٦ مراوح2	لا	يوجد	
قسم التشريح										
مشرحة ١	9*9	50	3	1	لا	لا	مروحة و٢ شفاط2	4	يوجد	يوجد تليفزيون
مشرحة ٢	9*9	70	4	2	لا	لا	مروحة و٣ شفاط3	7	يوجد	يوجد تليفزيون
مشرحة ٣	9*9	70	4	1	لا	لا	مروحة و٣ شفاط3	7	يوجد	يوجد تليفزيون
مشرحة ٤	9*9	40	2	2	لا	لا	مروحة و٢ شفاط2	4	يوجد	يوجد تليفزيون
مشرحة ٥	6*9	40	2	2	لا	لا	مروحة و٣ شفاط1	4	يوجد	يوجد تليفزيون
مشرحة ٦	6*9	40	4	2	لا	لا	مروحة و٢ شفاط2	4	يوجد	يوجد تليفزيون

المكان	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	اضاءة	منضدة	اتصال بالنت	اجهزة صوت	ملاحظات
الدور الثانى											
قسم الفسيولوجى											
معامل طلبة											
معمل طلبة كبير	18*18	10	يوجد	لا	يوجد	شباك 30	كافية	لا	يوجد	لا	تحتاج كمبيوتر
معمل جديد أ	9*18	5	يوجد	لا	يوجد	شباك مراوح و٩١٥	كافية	لا	يوجد	لا	تحتاج كمبيوتر وستائر
معمل جديد ب	9*18	4	يوجد	لا	يوجد	شباك مراوح و٩١٥	كافية	لا	يوجد	لا	تحتاج كمبيوتر وستائر
معامل ابحاث											
معمل -١	9*9	2	لا	لا	لا	شبابيك 5	كافية	لا	يوجد	لا	يحتاج ترميم
غرفة تحضير	9*9	١	لا	لا	لا		كافية	لا	يوجد	لا	تحتاج ترميم
قسم التشريح											
معامل ابحاث											
معمل -١	9*9	١	لا	لا	لا	مروحة و٣ شبابيك	كافية	لا	يوجد	لا	يوجد ميكرسكوب تصوير
غرفة تحضير	9*9										

المكان	المساحة	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	اضاءة	منضدة	اتصال بالنت	اجهزة صوت	ملاحظات
الدور الثالث												
قسم الكيمياء												
معامل طلبة												
معمل طلبة كبير	18*18	80	10	يوجد	يوجد	يوجد	مراوح شفاط و١٥٤	كافية	لا	يوجد	لا	
معمل ماليزيا	12*9	32	4	يوجد	يوجد	يوجد	لا	كافية	لا	يوجد	لا	يحتاج تهوية
معامل ابحاث												
معمل -١	9*9		2	لا	لا	لا	شبابيك 4	كافية	لا	يوجد	لا	يحتاج الي صيانة كهرباء ماية صرف
معمل -٢	9*9		2	لا	لا	لا	شبابيك 4	كافية	لا	يوجد	لا	يحتاج الي صيانة كهرباء ماية صرف
معمل-٣	9*6		2	لا	لا	لا	شبابيك 4	كافية	لا	يوجد	لا	يحتاج الي صيانة كهرباء ماية صرف
معمل-٤	٨*٧		٢	لا	لا	لا	شبابيك 4	كافية	لا	يوجد	لا	تحت التجهيز
قسم الطفيليات الطبية (يحتاج ٩٠ ميكرسكوب)												
معامل طلبة (يحتاج ستائر و٣٠كرسى)												

المكان	المساحة	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	اضاءة	منضدة	اتصال بالنت	اجهزة صوت	ملاحظات
معمل طلبة جديد- ١	9*18	150	10	يوجد	يوجد	يوجد	كافية	كافية	لا	يوجد		يحتاج الي تكييف
معمل طلبة جديد- ٢	9*18	150	10	يوجد	يوجد	يوجد	كافية	كافية	لا	يوجد		يحتاج الي تكييف
معامل ابحاث												
معمل -١	9*9		2	لا	لا	لا	كافية	كافية	لا	يوجد	لا	يوجد ٦ ميكرسكوب bi 3 uni

المكان	المساحة	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	اضاءة	منضدة	اتصال بالنت	اجهزة صوت	ملاحظات
الدور الرابع												
قسم الباثولوجى												
معامل طلبة												
متحف	9*15	9 دوالايب	لا	لا	لا	لا	كافية	كافية	لا	يوجد	يوجد	
معمل طلبة كبير	18*18	100	16	يوجد	2	2	٦مراوح و١٥شباك	كافية	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد كمبيوتر
معمل ماليزيا	9*12	٢٠	3	يوجد	يوجد	يوجد	كافية	كافية	يوجد	يوجد		يوجد كمبيوتر
معامل ابحاث												
معمل نحضير	9*12	٢٠	4	لا	لا	لا	٧شبابيك و٤ مراوح	كافية	لا	يوجد	لا	لايوجد ماء
معمل صبغات مناعية	9*3		1	لا	لا	لا	شبابيك 3	كافية	لا	يوجد	لا	
حجرسحب عينات بالابرة	6*3		لا	لا	لا	لا	كافية	كافية	لا	يوجد	لا	تحتوى على المطلوب عن طريق القسم
معمل تصوير شرائح	6*9		1	لا	لا	لا	تكييف و٤ شبابيك	كافية	لا	يوجد	لا	يوجد ميكرسكوب بكاميرا رقمية
قسم الصحة العامة (لا توجد معامل)												

المكان	المساحة	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	اضاءة	منضدة	اتصال بالنت	اجهزة صوت	ملاحظات
الدور الخامس												
قسم الفارماكولوجى												
معامل طلبة												
معمل طلبة كبير	18*18	100	10	يوجد	يوجد	يوجد	مروحة 20 وشفاطات	كفاية	لا	يوجد	لا	يوجد مشكلة فى سباكة الاحواض وتحتاج ان تكون مقاومة للقوارض ويحتاج ستاءر

المكان	المساحة	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	اضاءة	منضدة	اتصال بالنت	اجهزة صوت	ملاحظات
معامل ابحاث	18*9	٥٠	4	يوجد	لا	لا	يوجد	كافية	لا	يوجد	لا	يوجد عيوب سباكة فى السقف ويحتاج ترميم
معمل كمبيوتر	٦*٤	٢٢	لا	لا	لا	لا	يوجد	كافية	لا	يوجد	لا	٢٢ جهاز كمبيوتر متصلين بالأنترنت
قسم الميكروبيولوجى												
معامل طلبة												
معمل طلبة -١	18*9		5	لا	لا	لا	كافية	كافية	لا	يوجد	لا	لا يوجد داتاشو يحتاج للترتيب والتنظيف وصيانة للاجهزة ودخول الغاز
معمل طلبة-٢	18*9		5	يوجد	يوجد	يوجد	كافية	كافية	لا	يوجد	لا	يحتاج الي تجهيزات
معمل ماليزيا	٦*٤		2	يوجد	يوجد	يوجد	كافية	كافية	لا	يوجد	لا	يحتاج الي تجهيزات
معامل ابحاث	12*9		4	يوجد	يوجد	يوجد	كافية	كافية	لا	يوجد	لا	يحتاج الي تجهيزات

المكان	المساحة	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	اضاءة	منضدة	اتصال بالنت	اجهزة صوت	ملاحظات
الدور السادس												
قسم الشرعى												
معامل طلبة												
معمل طلبة -١	15*9	50	4	يوجد	يوجد	يوجد	مراوح 3	كافية	لا	يوجد	لا	تحتاج الي تزويد ميكروسكوبات
معمل طلبة-٢	15*9	50	4	يوجد	يوجد	يوجد	مراوح6	كافية	لا	يوجد	لا	تحتاج الي تجهيزات شاملة
معامل ابحاث	9*9	١٥	1	يوجد	لا	لا	كافية	كافية	لا	يوجد	لا	يوجد مجموعة اجهزة بحثية
قسم الهستولوجى												
معامل طلبة												
معمل طلبة -١	18*18	120	10	يوجد	2	2	شباك 30 و٢٠مروحة	كافية	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد١٠٠ ميكرسكوب وستائر
معمل طلبة -٢	12*9	50	4	يوجد	1	1	مراوح 4 و٧شبابيك	كافية	يوجد	يوجد	1	bi ميكرسكوب 16
معمل ابحاث	9*9	١٠	٢	لا	لا	لا	تكيفات 3 و٥ شبابيك	كافية	لا	يوجد	لا	ويتوفر ميكرسكوب 3 الصبغات

المكان	المساحة	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	اضاءة	منضدة	اتصال بالنت	اجهزة صوت	ملاحظات
غرفة تصوير	9*3	١٠	١	لا	لا	لا	مروحة 2	كافية	لا	يوجد	لا	تصوير ميكرسكوب 2
بيت حيوان التجارب	9*6			لا	لا	لا	كافية	كافية	لا	يوجد	لا	

المكان	المساحة	السعة	بنشات	سبورة بيضاء	شاشة عرض	داتاشو	التهوية	اضاءة	منضدة	اتصال بالنت	اجهزة صوت	ملاحظات
الدور االسابع												
تحت الإنشاء												

قاعات المحاضرات

القاعة	المكان	السعة	المساحة (م ٢)	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	الاضاءة	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	داتاشو	اجهزة شفافيات	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
المدرج الرئيسى	الدور الثانى	500	324	يوجد	يوجد	تكيفات6 و٧ مراوح	كافية	يوجد	يوجد	6 مايك2 و سماعات	يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد	سيتم عملها	باب واحد	يوجد كمبيوتر
مدرج ماليزيا	الدور السادس	84	81	يوجد	لا يوجد	5 مراوح 6 و شبابيك	24 كشاف	يوجد	يوجد	مايك و٢ سماعة	يوجد يدوى	يوجد	لا يوجد	يوجد	لا يوجد	باب واحد	يوجد كمبيوتر
مدرج (أ)	نحتاج الى موافقة الجامعة على اعطاء الكلية حق الانتفاع من هذه المدرجات لادراج المعلومات عن مساحاتها و تجهيزاتها ضمن قاعات المحاضرات الخاصة بالكلية																
مدرج (ب)																	

قاعات السيمينار

القاعة	المكان	٢) المساحة(م ٢) (حد ادنى ١٥٠ م	السعة	تهوية	الإضاءة	منضدة	داتاشو	شاشة عرض	اجهزة صوت	اجهزة شفافيات	انترنت	أماكن للإعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
المؤتمرات	الدور الثانى	٣٢٤	280	كافية	كافية	يوجد	2 معلقين	2	يوجد	لا يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد	يوجد ٤ ابواب
ابن سيناء	الدور الثالث	١٦٢	100	كافية	كافية	يوجد	معلق 1	1	يوجد	لا يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد	يوجد ٢ باب
التنمية البشرية	الدور الثالث	١٠٨	41	كافية	كافية	يوجد	معلق1	1	يوجد	يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد	يوجد باب واحد. وكمبيوتر و٢ تكييف

المكتبة

المكتبة	المكان	المساحة (م ٢)	أجهزة كمبيوتر(٣٠)	مقاعد	الات تصوير	اسكانر	نسختين لكل عنوان	انترنت	تهوية	اضاءه

ماليزيا										
	الدور الاول	36	جهاز واحد	20		×		يوجد	شباكين ومروحة	كشافات 6

المكتبة	المكان	المساحة (م٢)	أجهزة كمبيوتر (٣٠)	مقاعد	الات تصوير (٣)	اسكانر	انترنت	دوريات (٥ / تخصص)	مراجع (٣٠ / تخصص)	تهوية	اضاءه	ملاحظات
مكتبة	الدور الرابع	500	25	170	3	3	يوجد	تم الاشتراك الالكترونى تبع المجلس وبنك المعرفة المصري	رسائل 7979 كتاب 2674	25 تكييفات. 6 مراوح	كشاف 90 نيون	

معمل الحاسب الالي

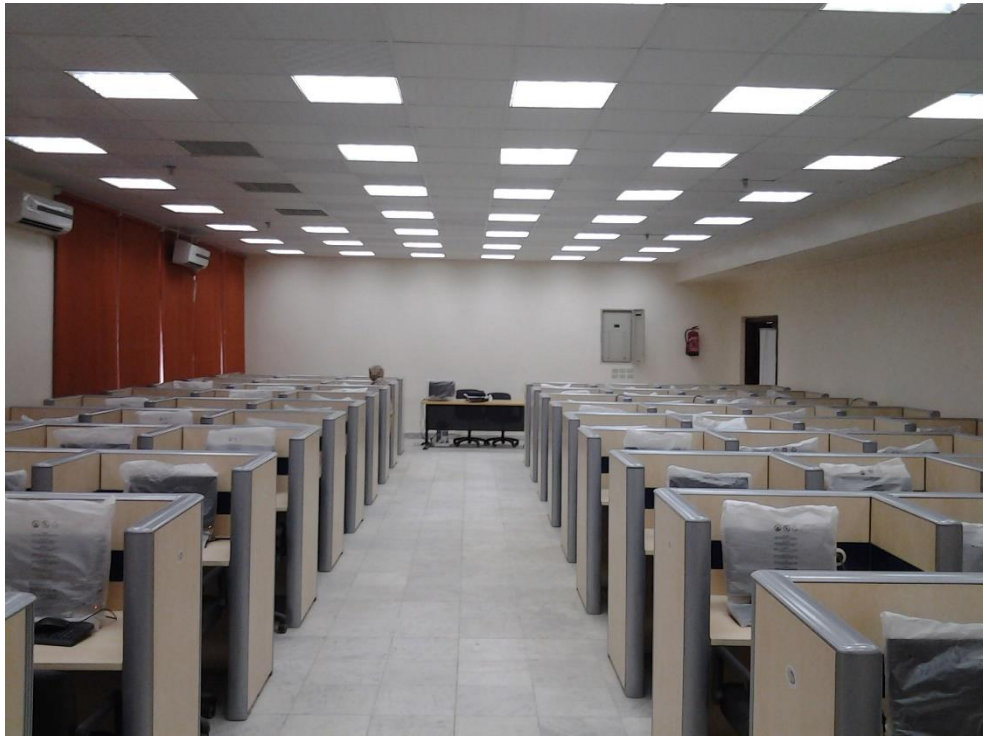

المكان : الدور السادس
المساحة: ٢٤٣ م٢
السعة: ٧٠ طالب
التجهيز:
- ٧١ كرسي
- ٧٠- خلية
- منضدة محاضر

المعدات :
- ٧١ كمبيوتر
- – داتاشو

الاتصال بالانترنت: سلكي ولاسلكي
وسائل الامان: ٣ طفيات حريق – عدد ٢ مخرج
وسائل التهوية: ٤ تكيفات
الاضاءة:كافية

معمل المهارات الطبية

المساحة: ١٨٩ م٢

السعة: ٣٠ طالب

التجهيز:

- كرسي
- ٢ منضدة محاضر

المعدات :

- ٢ كمبيوتر
- ٢ داتاشو
- ٤ موديل ذراع للتدريب على الحقن الوريدى + مشتملاته رجال
- ٢ موديل ذراع للتدريب على الحقن الوريدى + مشتملاته سيدات
- ٢ موديل ذراع للتدريب على الحقن الوريدى + مشتملاته أطفالى
- ١ موديل رأس طفل للتدريب على الحقن الوريدى
- ٢ موديل ذراع للتدريب على أخذ العينة الشرايانية+مشتملاته (الكبار)
- ٢ موديل ذراع للتدريب على أخذ العينة الشرايانية+مشتملاته (اطفال)
- ٢ موديل للتدريب على الحقن العضلى
- ٣ عضله للتدريب على الحقن العضلى
- ٢ مانيكان لطفل حديث الولادة لتدريب على الحقن الوريدى فى اماكن مختلفة
- ٢ مانيكان لادخال القسطرة القسطرة المركزية

- ٢ فخذ للتدريب على العينات الشريانية + مشتملاته
- ٢ مانيكان الجروح والاصابات متعددة الوظائف والانقاذ والعناية + رؤوس متعددة
- ١ موديل للتعامل مع حالات الاختناق
- ٤ نموذج للتدريب على ادخال القسطرة البولية – رجال
- ٤ نموذج للتدريب على ادخال القسطرة البولية – سيدات
- ٤ مانيكان للتدريب على مهام مجرى التنفس وادخال اقسطرة
- ٥ suturekit
- ٢ مانيكان للتدريب على تدليك عضلة القلب + جهاز لبيان الصواب والخطأ وعمل التنفس الصناعى
- ٢ مانيكان للتدريب على تدليك عضلة القلب
- ٢ نموذج نصفى لسماع صوت القلب والرئة مزود بسماعة خارجية لسماع الصوت
- ١ مانيكان للتدريب على تدليك عضلة القلب وعمل التنفس الصناعى + جهاز الصدمات الكهربائية ومحاكى للعمليات الحيوية
- ١ جهاز المحاكى للانسان التدريب على الانعاش للاطفال مع امكانية عمل سيناريو القلب المتقدم علاجى
- ٧ مانيكان للتدريب على تدليك عضلة القلب لبيان الصواب والخطأ وعمل التنفس الصناعى
- ١ جهاز المحاكى للانسان التدريب على الانعاش للاطفال مع امكانية عمل سيناريو علاجى وتسجيلها فيديو
- ٥ نموذج للتدريب على الخياطة الجراحية
- ١ نموذج للتدريب على فحص الثدى
- ١ نموذج للتدريب على جراحات المناظير

- ١ نموذج للتدريب على جراحات المناظير
- ١ موديب للتدريب مع حالات الاختناق
- ١ كاميرا طبية hver vpisismspb ٣٥٠
- ٢ منظار بطن تدريبي ٢٤٠ Vكود 3DTRLcd o5-3-Dmed
- Laparoscopicمع ذراع ٥٠١٤٧,٠١ Laparoscopic Arm -

الاتصال بالانترنت: سلكي ولاسلكي

وسائل الامان:

- طفاية حريق
- عدد ٤ مخرج

وسائل التهوية:

- ٤ تكيفات
- ٦ مراوح

وسائل الامان و مخارج الطوارىء بمبنى الكلية

- طفايات الحريق:
  - تتوافر طفايات الحريق بجميع الاقسام (بمعدل ١٠ طفايات / قسم) و تحتاج اعادة التوزيع بحيث تحتوى كل قاعة درس او معمل على الطفايات الخاصة بها
  - لا توجد طفايات فى الممرات العامة خارج الاقسام
- دواليب الحريق بمحتوياتها من خراطيم و مشتملات مستهلكة ولا تصل اليها المياه
- لا توجد اجهزة انذار فى جميع الاقسام او كاشف غاز او دخان حتى فى المعامل
- مخارج الطوارىء :
  - مغلقة فى بعض الاقسام
  - لا تجد لوحات ارشادية على الممرات او المخارج
  - ابوابها ليست معاملة ضد الحريق
  - لا يوجد بها روافع هيدروليكية بحيث تفتح للخارج و تغلق وحدها
- معظم القاعات و المعامل لها باب واحد فقط
- لا يوجد دورات تدريبية للعاملين على كيفية التصرف فى حالة حدوث كوارث (سواء على طرق الاخلاء او استخدام اجهزة الحريق)

الخرائط الهندسية لمبنى العيادة الشاملة

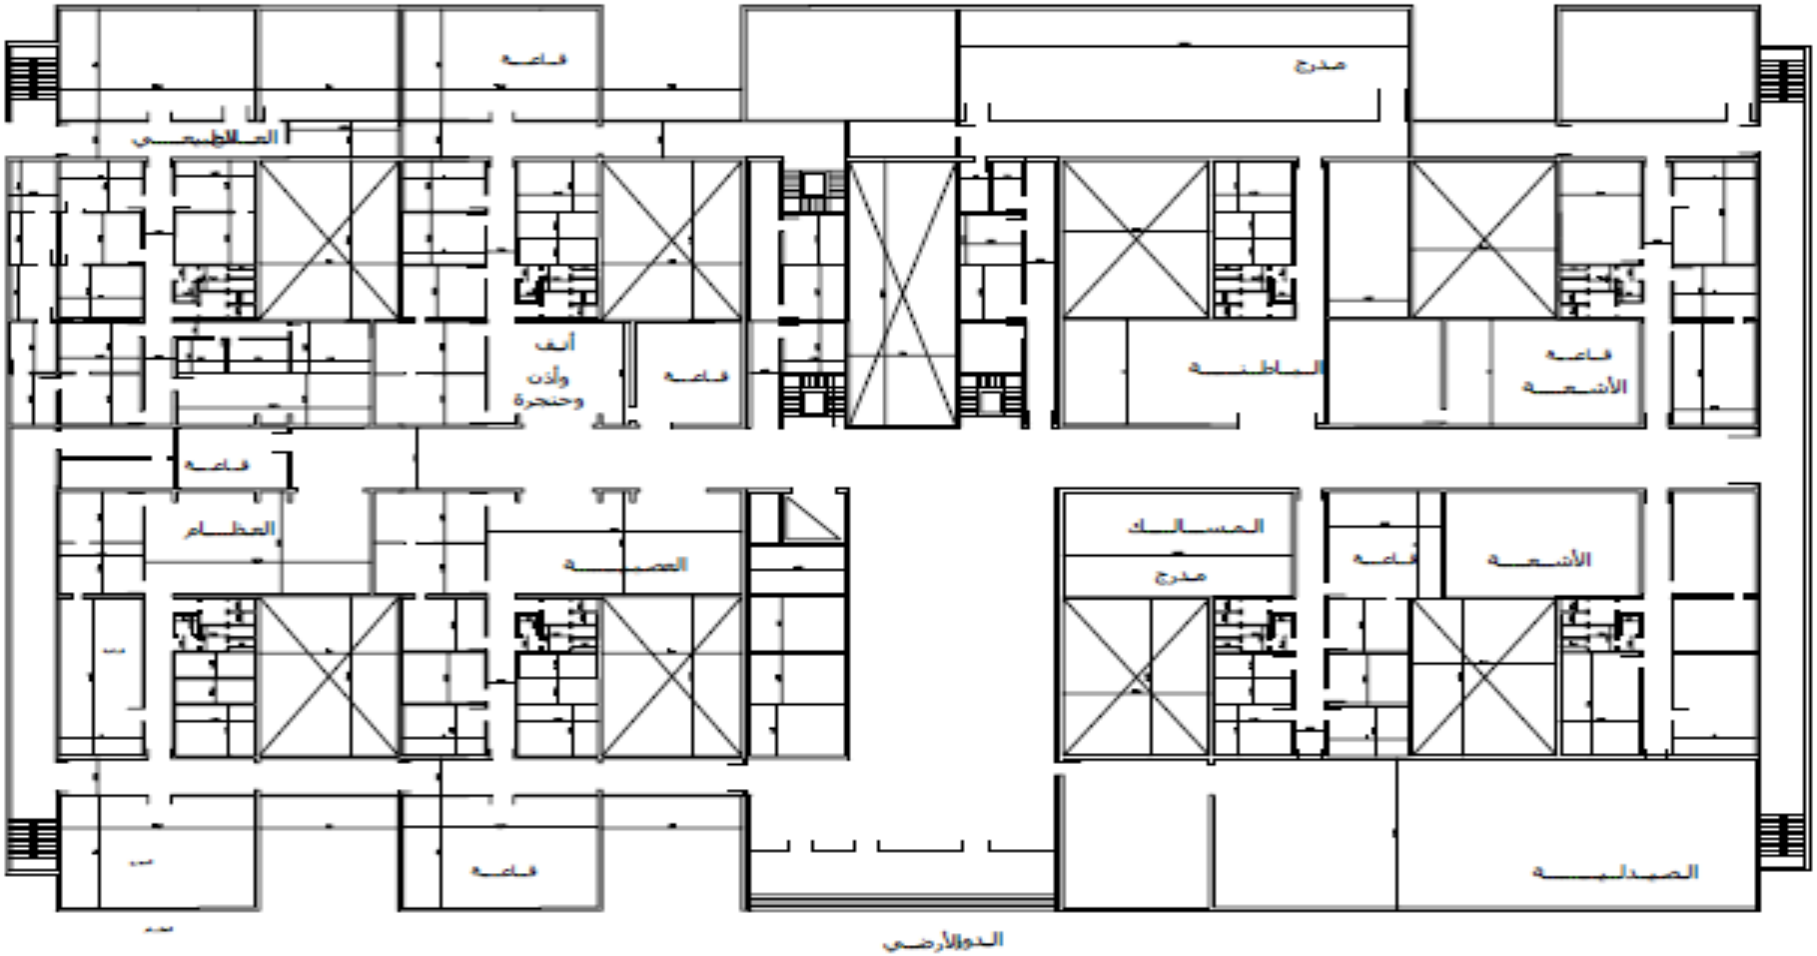

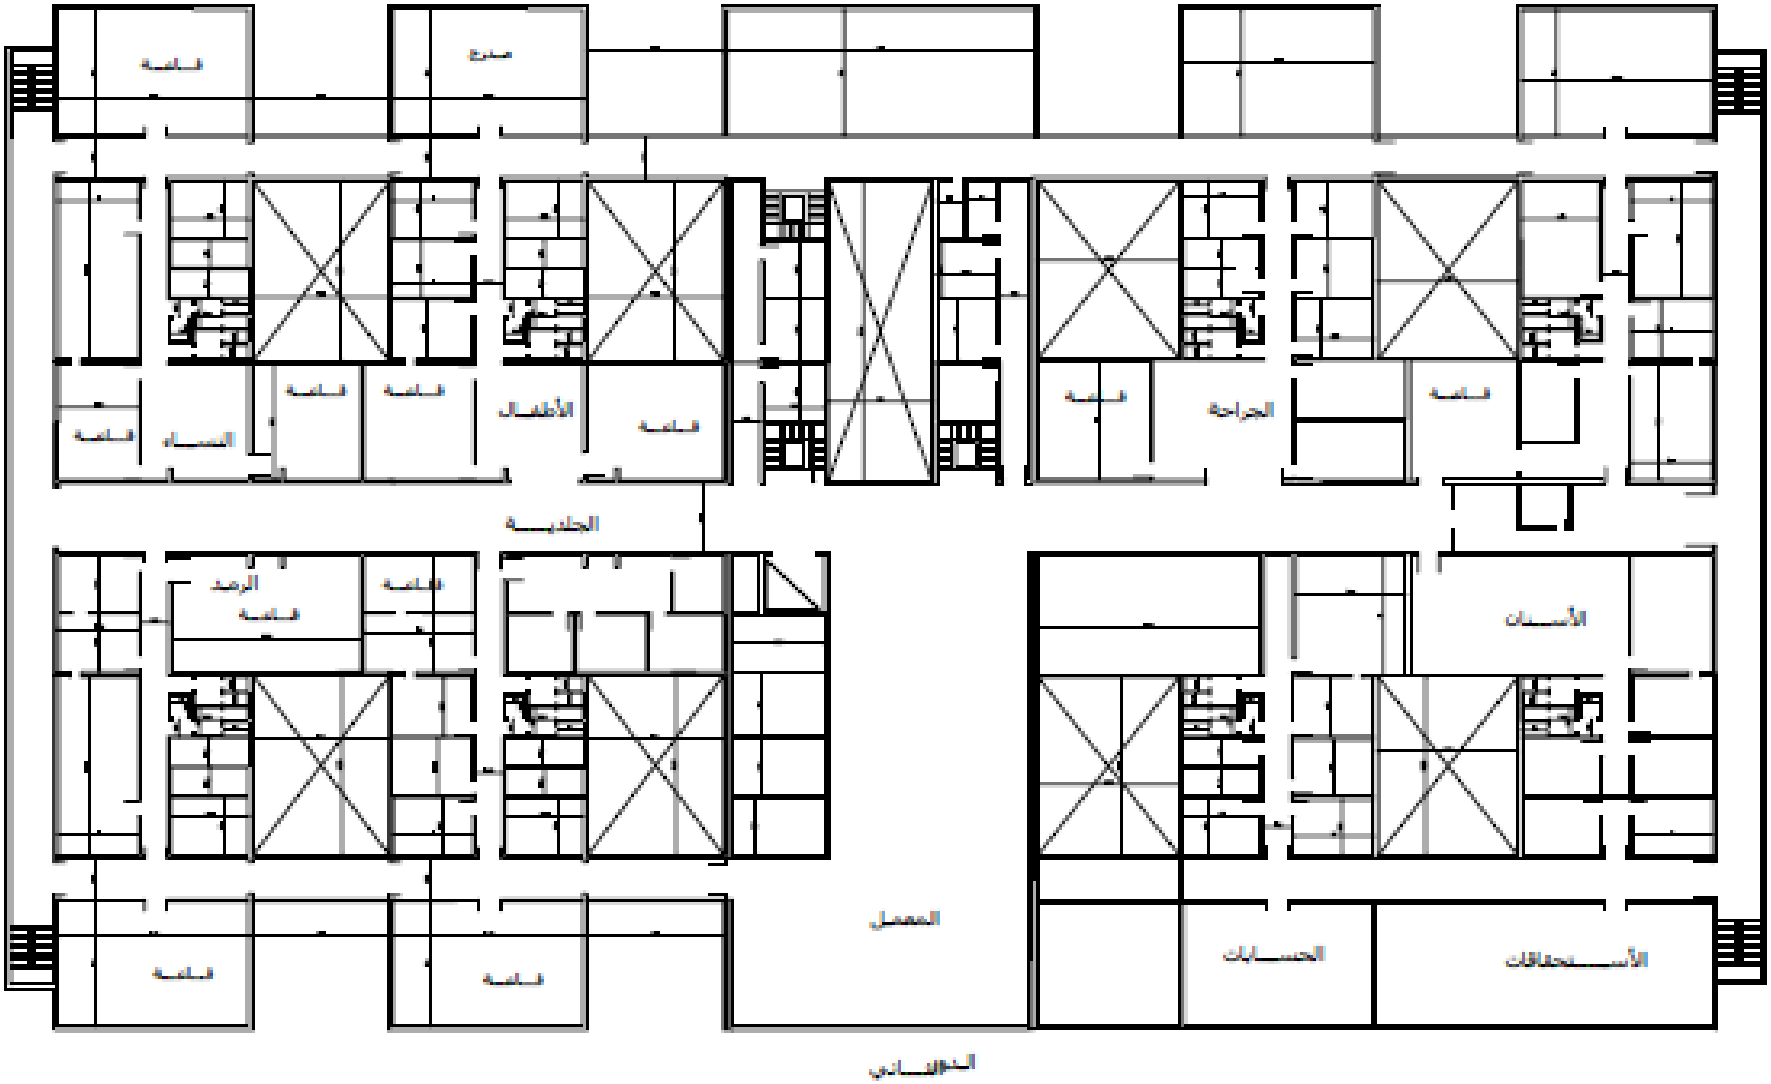
قاعة
ممر
قاعة
قاعة
قاعة
الأطفال
قاعة
قاعة
النساء
قاعة
الجراحة
قاعة
قاعة
الجلدية
الرمد
قاعة
قاعة
قاعة
الأسنان
المعمل
قاعة
قاعة
الحسابات
الأرشيف
الطوارئ

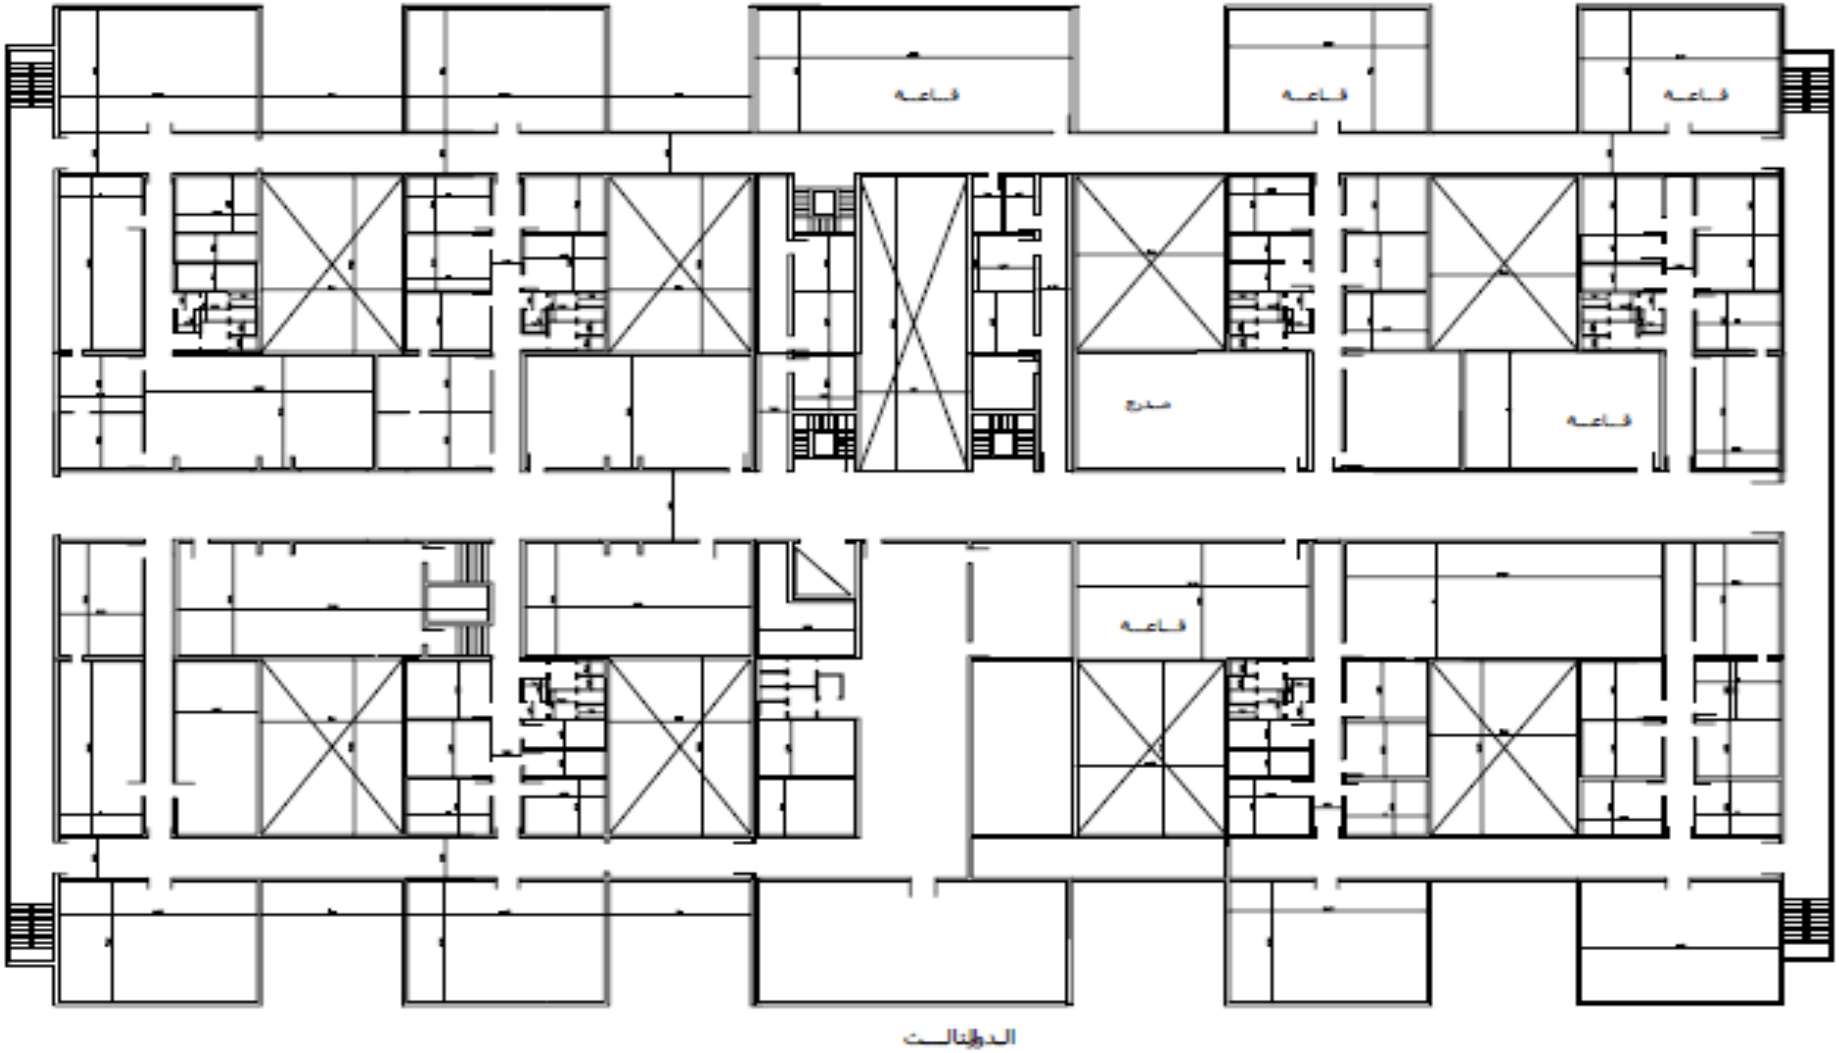

بيان مجمع لقاعات مبنى العيادة الشاملة

القاعة	المكان	السعة	المساحة ٢) (م	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	الاضاءه	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	داتوشو	اجهزة شفافيات	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
الأوعية الدموية																	
مدرج الاوعية Code: 4-401	الدور الرابع	250	160	يوجد	لا يوجد	مراوح	كافية	يوجد مولد كهربائى بقوة ٢٥٣ حصان يغذى جميع ادوارو اقسام العيادة الشاملة و يعمل اوتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربائى	يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	يوجد		لا	يحتاج الي تكييفات
جابر ابن حيان Code: 4-301	الدور الثالث (يوجد لاب توب و٣ عرض شرائح و داتا شو متنقل)	54	109.2	يوجد	لا يوجد	٨ مراوح و ٣ تكييف	11 كشاف		يوجد	1	1	1	لا	يوجد	متاح	باب2	تجديد السقف وكابل الداتاشو
ابو بكر الرازى Code: 4-303		54	109.2	لا	لا يوجد	مراوح 9	11 كشاف		يوجد	كامل١	1	1	لا	يوجد	متاح	باب2	يحتاج الي صيانة للداتاشو وتكييفات
مدرج الجراحة Code: 4-302		73	110.6	يوجد	لا يوجد	تكييف 2	18 كشاف		يوجد	كامل١	1	1	لا	يوجد	متاح	باب2	تحتاج الي شاشة عرض وكابل داتاشو ومراوح
قاعة ابن سينا Code: 4-304		50	99.7	يوجد	لا يوجد	مراوح 7	11 كشاف		يوجد	1	1	1	2	يوجد	متاح	باب2	تحتاج الي تجديد السقف وتكييفات
حسن ابن الهيثم Code: 4-305		50	99.7	يوجد	لا يوجد	مراوح 8	11 كشاف		يوجد	1	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	تجديد السقف
ابن النفيس Code: 4-306		80	158.3	يوجد	لا يوجد	مراوح 10	23 كشاف		يوجد	1	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	تجديد السقف
باثولوجي إكلينيكى Code: 4-307		١٢٠	٢٢١	يوجد	لا يوجد	تكييف	كافية		لا	لا	لا	لا	لا	يوجد	متاح	2 باب	تحتاج غلي تجهيزات شاملة
باثولوجي إكلينيكي Code: 4-308		80	42	يوجد	لا يوجد	لا يوجد	كافية		لا	لا	لا	لا	لا	يوجد	متاح	2 باب	تحتاج غلي تجهيزات شاملة
باثولوجي إكلينيكي		120	120	يوجد	لا يوجد	لا يوجد	كافية		لا	لا	لا	لا	لا	يوجد	متاح	2 باب	

القاعة	المكان	السعة	المساحة م٢)	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	الاضاءه	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	داتوشو	اجهزة شفافيات	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
Code: 4-309																	تحتاج غلي تجهيزات شاملة
النساء و التوليد																	
قاعة ١ نساء	الدور الثانى	50	99.7	لا	1	مراوح 4	12 كشاف		يوجد	سماعات٢	1	1	لا	يوجد	متاح	باب	سرير كشف وكمبيوتر
Code: 4-210																	
قاعة ٢ نساء		20	39	لا	1	مروحة 2	6 كشافات		يوجد	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	يوجد جهاز كمبيوتر وسرير كشف
Code: 4-211																	
قاعة٣ نساء		26	53.7	لا	1	مروحة	4 كشافات		يوجد	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف وكمبيوتر
Code: 4-212																	
مدرج نساء		٨٠	٧٤	يوجد	لا	مراوح	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	يوجد	متاح	2 باب	تحتاج الي تكييف
Code: 4-213																	
الرمد																	
قاعة ١ رمد	الدور الثانى	50	99.7	2	لا يوجد	٣ و تكييف٣ مراوح	20 كشاف		يوجد	1	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	ميكرسكوب عدسات
Code: 4-214																	
قاعة ٢ رمد		40	80	2	لا يوجد	مراوح 4 تكييف و١	12 كشاف		يوجد	1	1	1	لا	يوجد	متاح	باب	ميكرسكوب عدسات
Code: 4-215																	
مدرج رمد		100	78	يوجد	يوجد	مراوح	كافية		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	يوجد	متاح	باب	تحتاج الي تكييف
Code: 4-216																	
الجلدية																	
قاعة ١ جلدية	الدور الثانى	50	99.7	يوجد	لا	تكييف 1	24 كشاف		يوجد	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف
Code: 4-205																	
قاعة ٢ جلدية		13	26.4	يوجد	لا	وتكييف.٢ مراوح وشفاط	6 كشافات		يوجد	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف
Code: 4-206																	
الجراحة																	
قاعة ١ جراحة	الدور الثانى	50	99.7	لا	يوجد	مراوح 4	9 كشافات		لا	لا	1	1	لا	يوجد	لا	2 باب	سرير كشف
Code: 4-202																	

القاعة	المكان	السعة	المساحة م٢)	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	الاضاءه	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	داتوشو	اجهزة شفافيات	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
قاعة ٢ جراحة Code: 4-203		16	32	يوجد	لا	مراوح 3	4 كشافات		لا	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف
قاعة التجميل Code: 4-201		28	56	يوجد	لا	مراوح 4	6 كشافات		لا	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف
الاطفال																	
قاعة ٢ Code: 4-207	الدور الثانى	33	65.8	يوجد	لا	مراوح 4 .تكييف2	20 كشاف		يوجد	جهاز	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	يوجد كمبيوتر متنقل
مدرج ١ Code: 4-208		50	99.7	يوجد	لا	تكييف2 مراوح ٦و	24 كشاف		يوجد	جهاز	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	
قاعة سيمنار اطفال Code: 4-209		11	23.65	لا	لا	لا	كافية		لا	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	1 باب	
الباطنة																	
مدرج صيدناوى(باطنة) Code: 4-204	الدور الثانى	80	158.3	يوجد	لا	تكييف 3 شفاط و٢	كافية		يوجد	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	1 باب	سرير كشف
تابع الباطنة																	
مدرج Code: 4-102	الدور الأول	111	111	يوجد	يوجد	تكييف2	16 كشاف		لا	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف
قاعة ١ Code: 4-103		16	32	يوجد	لا	تكييف 1 و٢ مروحة و٢ شفاط	6 كشافات		لا	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	1 باب	سرير كشف
قاعة ٢		75	60	يوجد	لا		كافية		يوجد	لا	يوجد	يوجد	لا	يوجد	متاح	2باب	

القاعة	المكان	السعة	المساحة م٢)	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	الاضاءه	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	داتوشو	اجهزة شفافيات	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
Code: 4-104						تكييف ومرواح											تحتاج الي تكيفات وستاير
المسالك																	
مدرج المسالك Code: 4-105	الدور الأول	55	111	يوجد	لا	10 مراوح و٣ تكييف	21 كشاف		يوجد	1	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	كمبيوتر وفانوس اشعة
قاعة المسالك Code: 4-106		35	71											يوجد			
العظام (يوجد ٣ داتاشو بالعهده)																	
مدرج١ Code: 4-111	الدور الأول	50	99.7	لا	لا	تكييف 2	12 كشاف		يوجد	1	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف
مدرج٢ Code: 4-112		30	59.5	يوجد	لا	تكييف٣ 2 مراوح	12 كشاف		لا	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف وفانوس اشعة
الطب الطبيعي والتاهيل																	
الطب الطبيعى Code: 4-110	الدور الأول	15	31	يوجد	لا	مروحة 2	كشاف6		يوجد	لا	1	1	يوجد	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف وفانوس اشعة
أنف واذن وحنجره																	
قاعة ١ Code: 4-108	الدور الأول	50	99.7	يوجد	لا	تكييف 2 و4 شفاطات	24 كشاف		يوجد	جهاز	1	1	يوجد	يوجد	متاح	2 باب	كمبيوتر وكاميرا
قاعة ٢ Code: 4-109		27	54.2	يوجد	لا	تكييف 2 مراوح 4 و	6 كشافات		يوجد	جهاز	1	1	يوجد	يوجد	متاح	2 باب	كمبيوتر
صدر																	

القاعة	المكان	السعة	المساحة م٢)	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	الاضاءه	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	داتوشو	اجهزة شفافيات	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
صدر Code: 4-107	الدور الأول	50	99.7	يوجد	لا	مراوح 2	9 كشافات		لا	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	سرير كشف
الاشعة																	
الاشعة Code: 4-101	الدور الأول	31	62	لا	لا	تكييف و٢ مروحة	9 كشافات		يوجد	لا	1	1	لا	يوجد	متاح	2 باب	يوجد فانوس اشعة

وسائل الامان و مخارج الطوارىء بمبنى العيادة الشاملة

- طفايات الحريق:
  - تتوافر طفايات الحريق بجميع الادوار (اجمالى ١٠ طفايات اشعال ذاتى و ٢٥ طفاية عادية)
  - لا توجد طفايات داخل القاعات
- توجد دواليب الحريق بمحتوياتها من خراطيم و مشتملات و تصل اليها المياه
- لا توجد اجهزة انذار او كاشف غاز او دخان
- مخارج الطوارىء :
  - مغلقة فى جميع الدوار و ممراتها مستغلة فى بعض الاقسام كاستراحات للمرضى
  - لا تجد لوحات ارشادية على الممرات او المخارج
  - ابوابها ليست معاملة ضد الحريق
  - لا يوجد بها روافع هيدروليكية بحيث تفتح للخارج و تغلق وحدها
- بعض القاعات لها باب واحد فقط خاصة فى الدور الاول و الثانى
- يوجد مسئول امن صناعى خاص بمبنى العيادة الشاملة
- لا توجد خطط اخلاء او تدريب فى حالة حدوث كوارث

الخرائط الهندسية لمبانى المستشفيات الجامعية

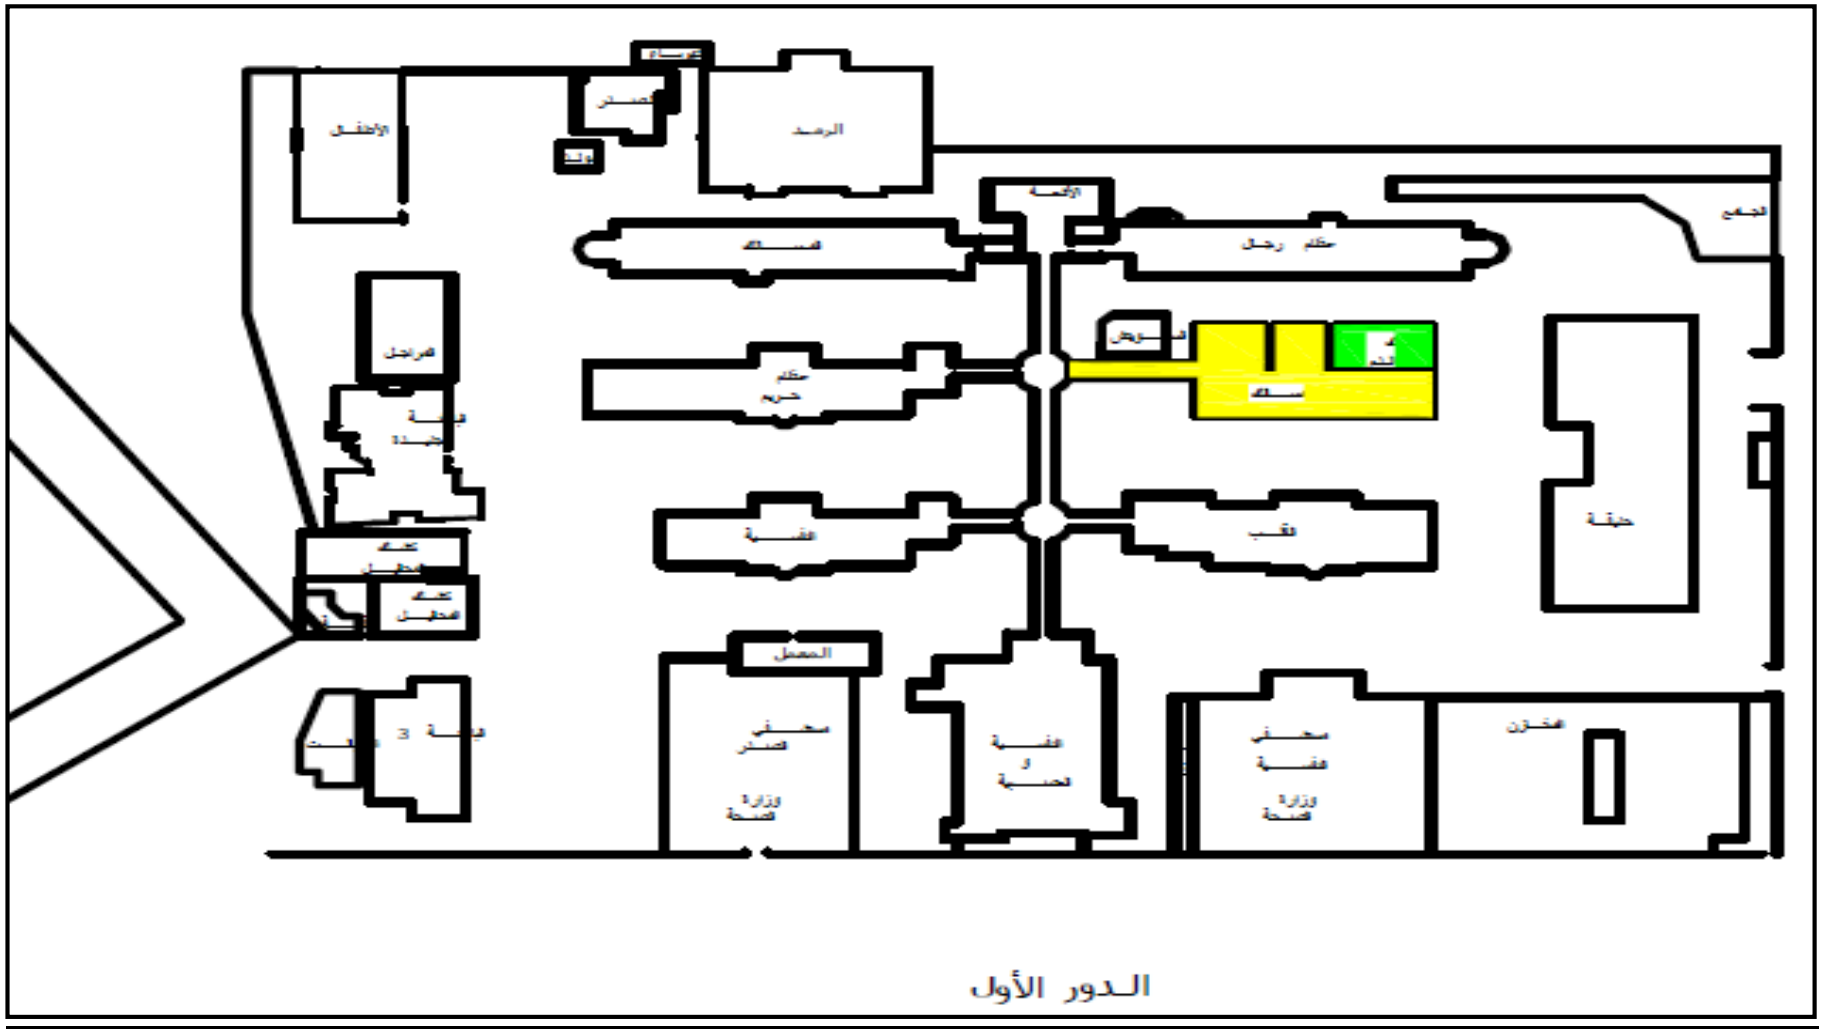

الـدور الأول

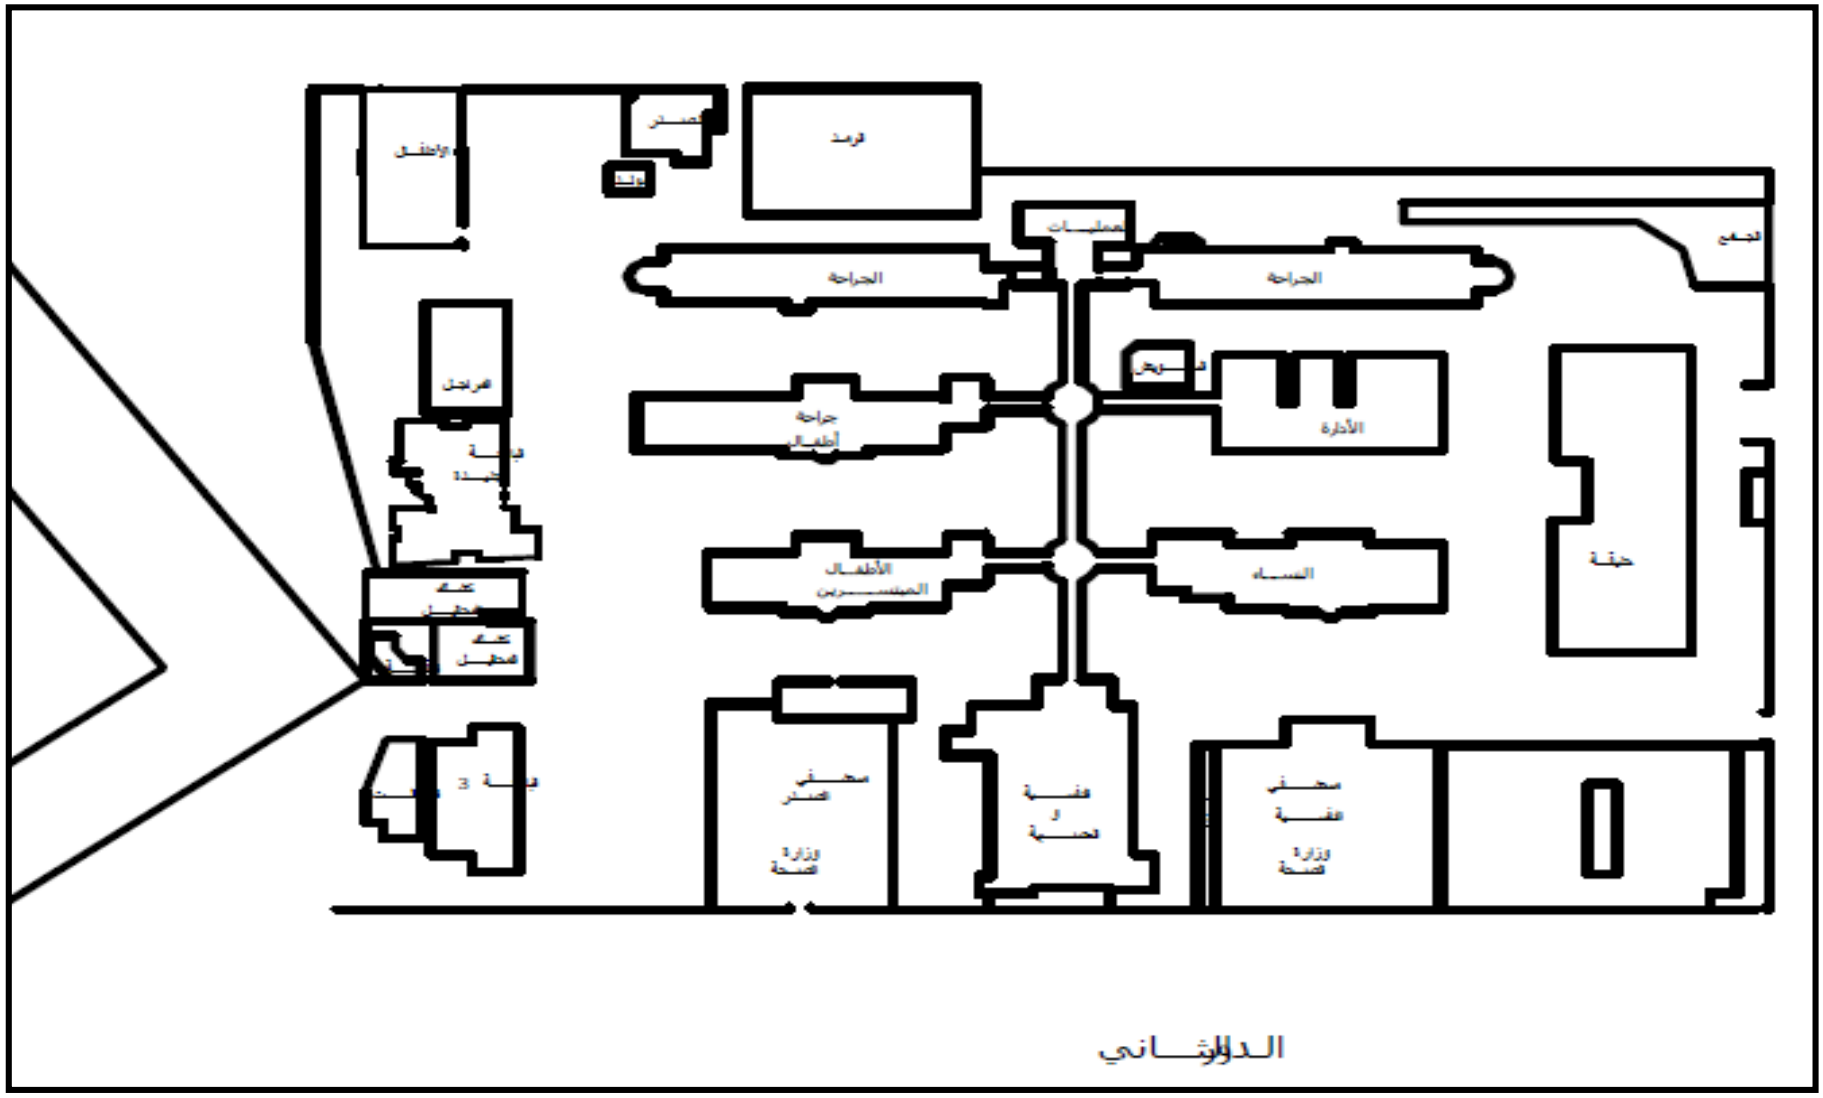

الدور الثاني

مبنى مستشفى الباطنة الجديد:

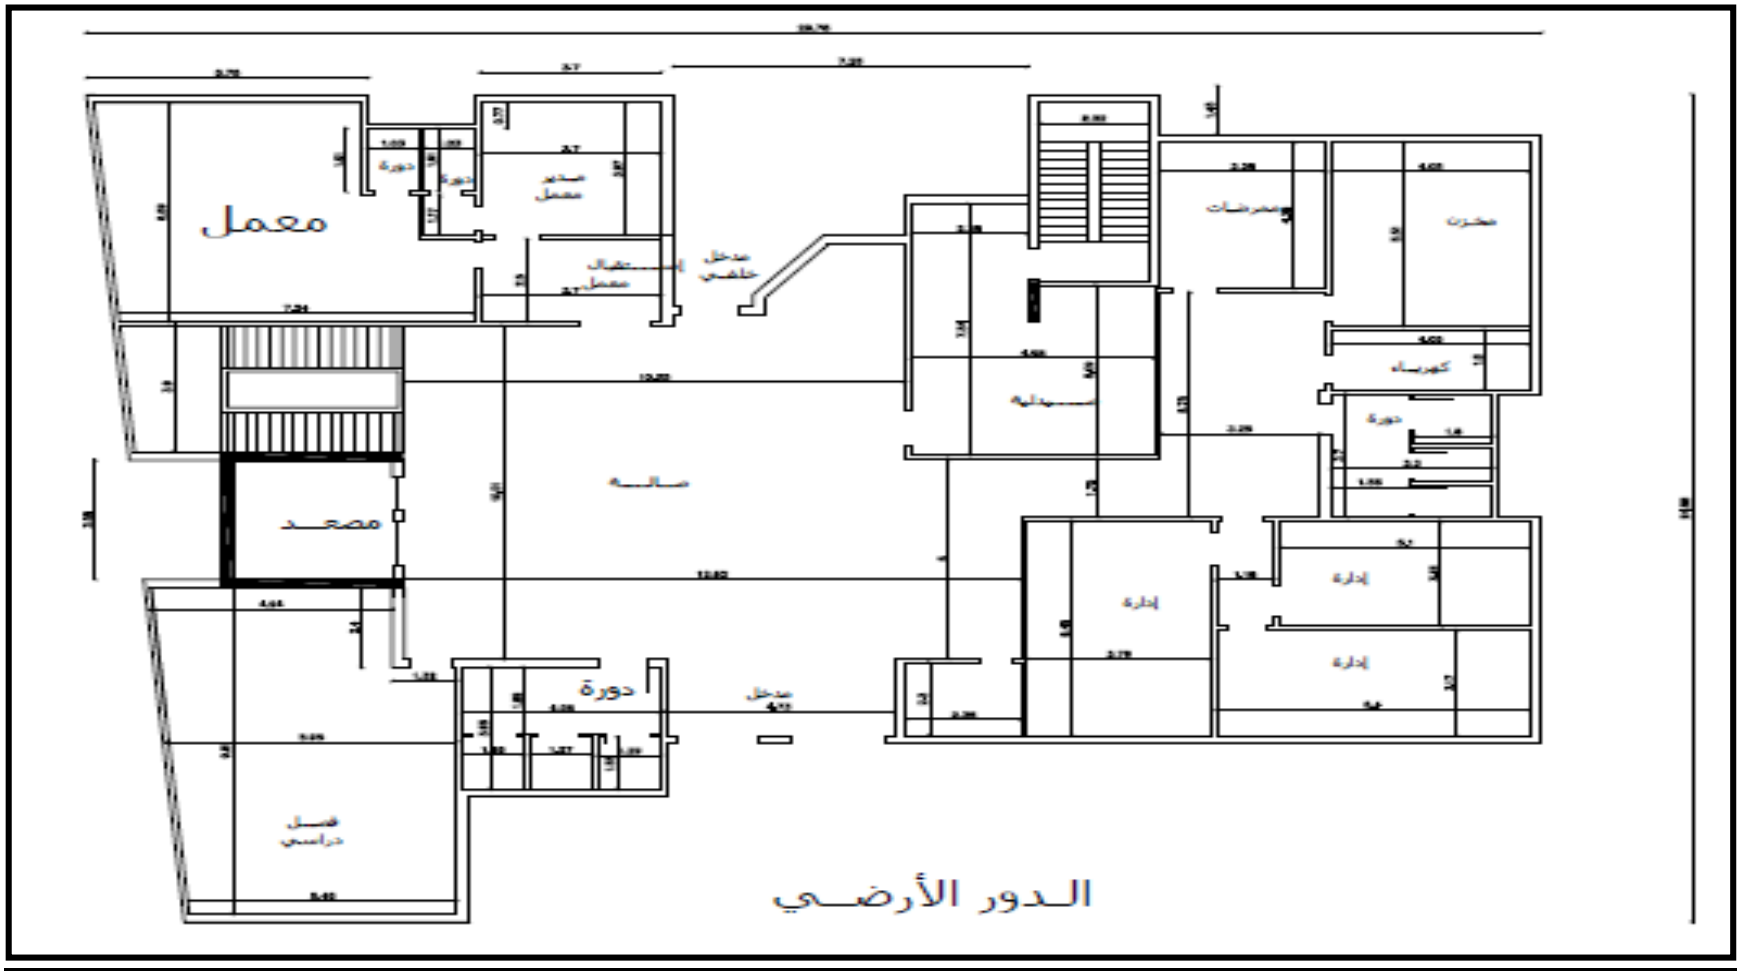

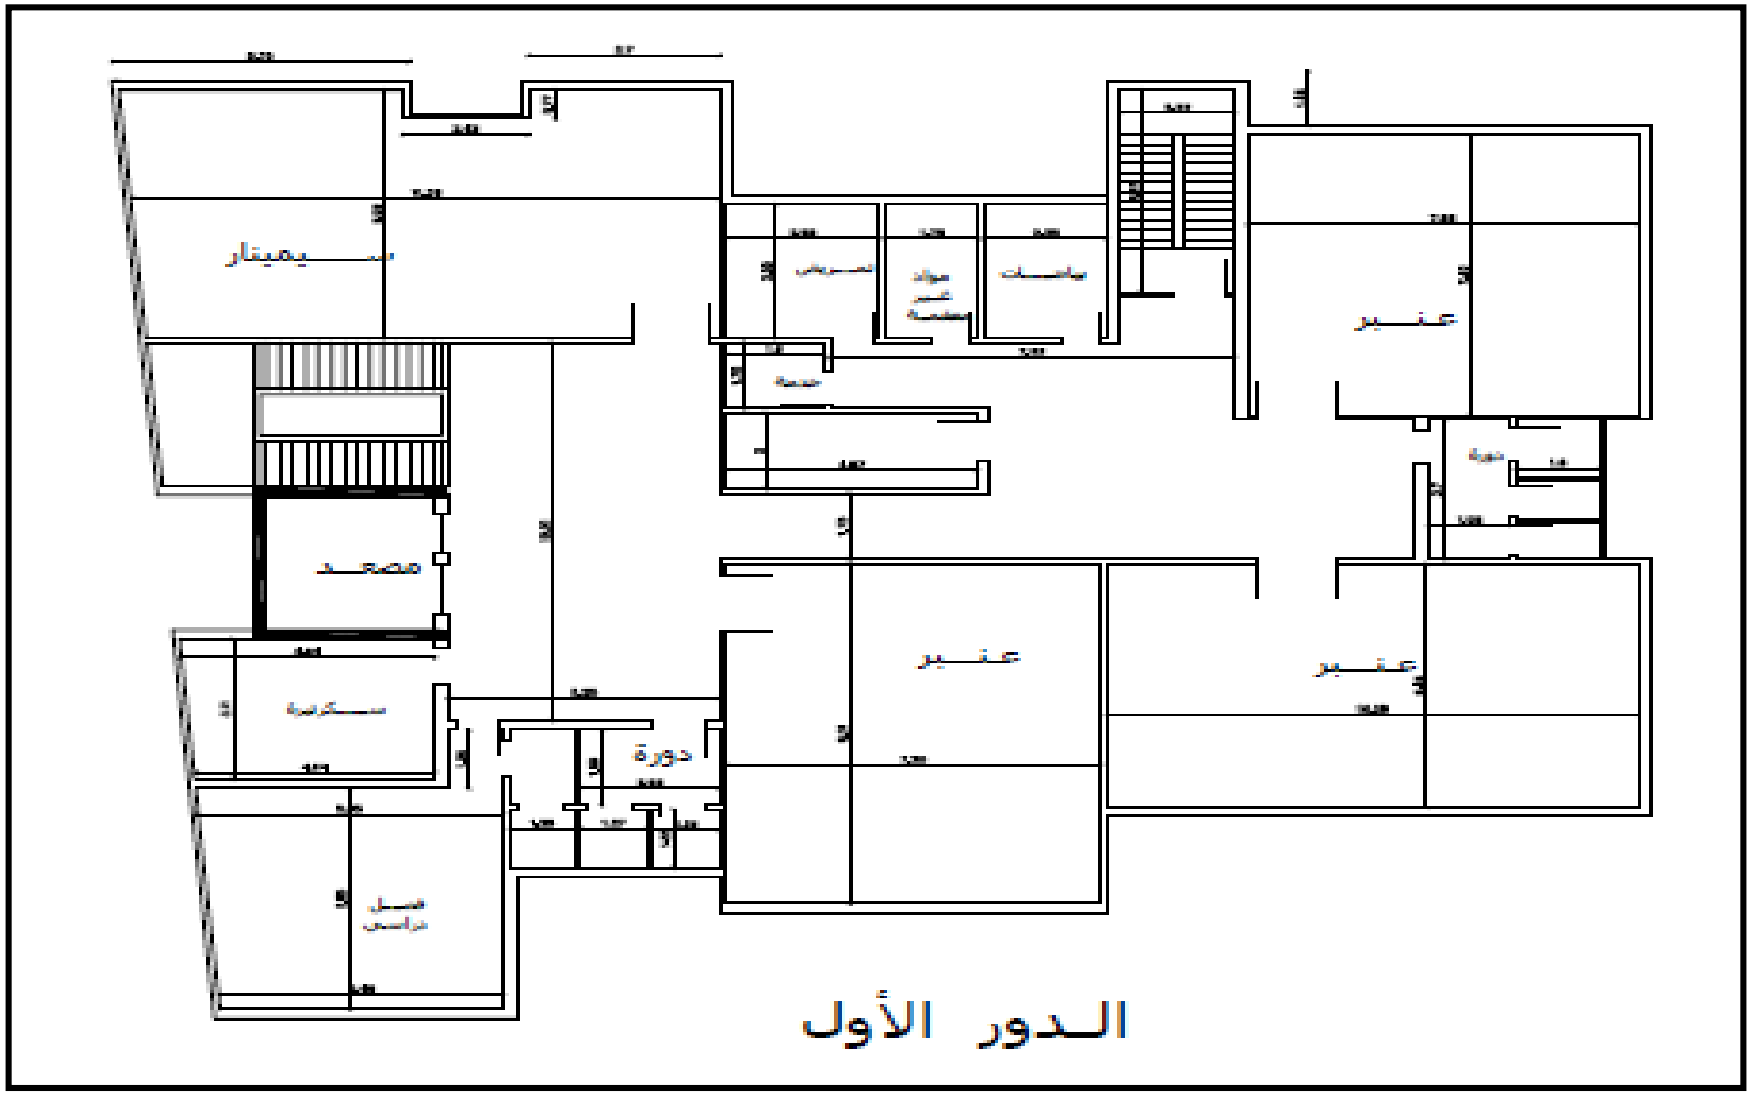
سكرتارية
دورة
الدور الأول

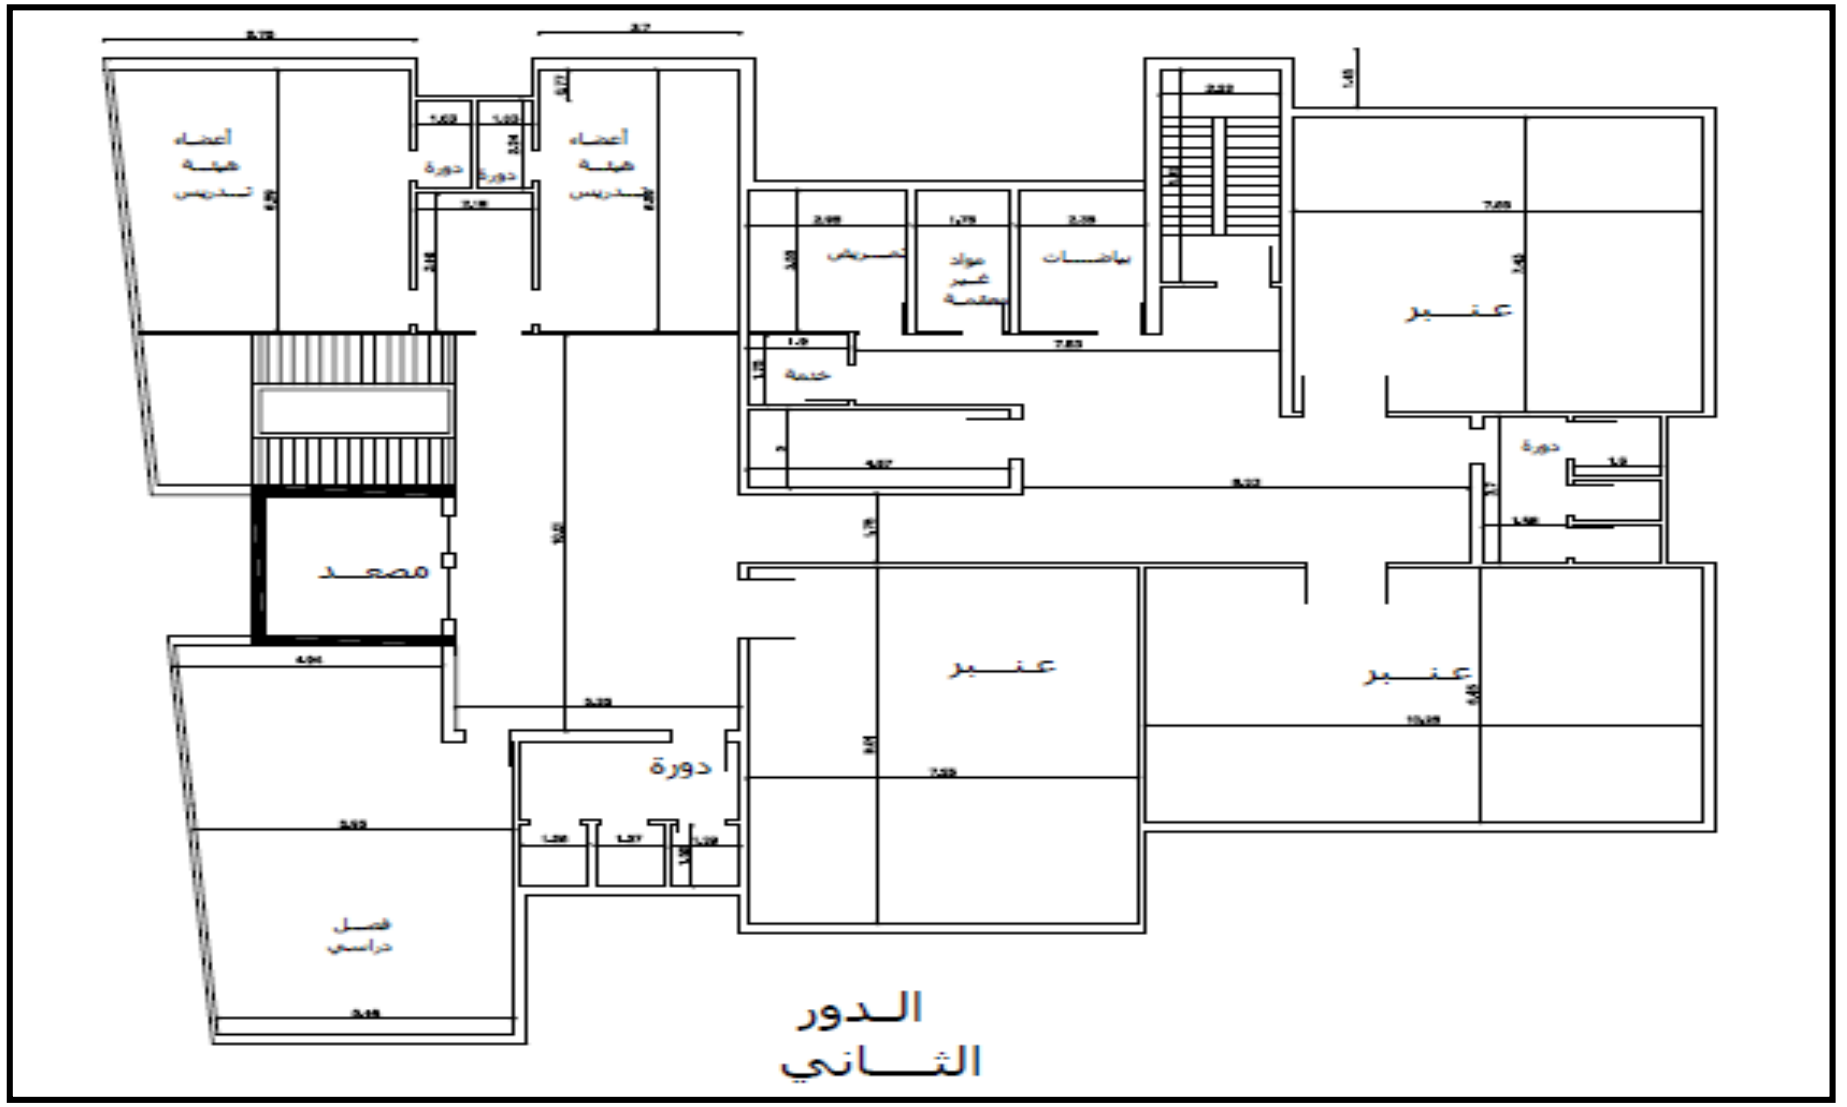
أعضاء هيئة تدريس
دورة
دورة
أعضاء هيئة تدريس
خدمة
مواد غير معملية
رياضيات
عنبر
دورة
مصعد
عنبر
عنبر
دورة
فصل دراسي
الدور الثاني

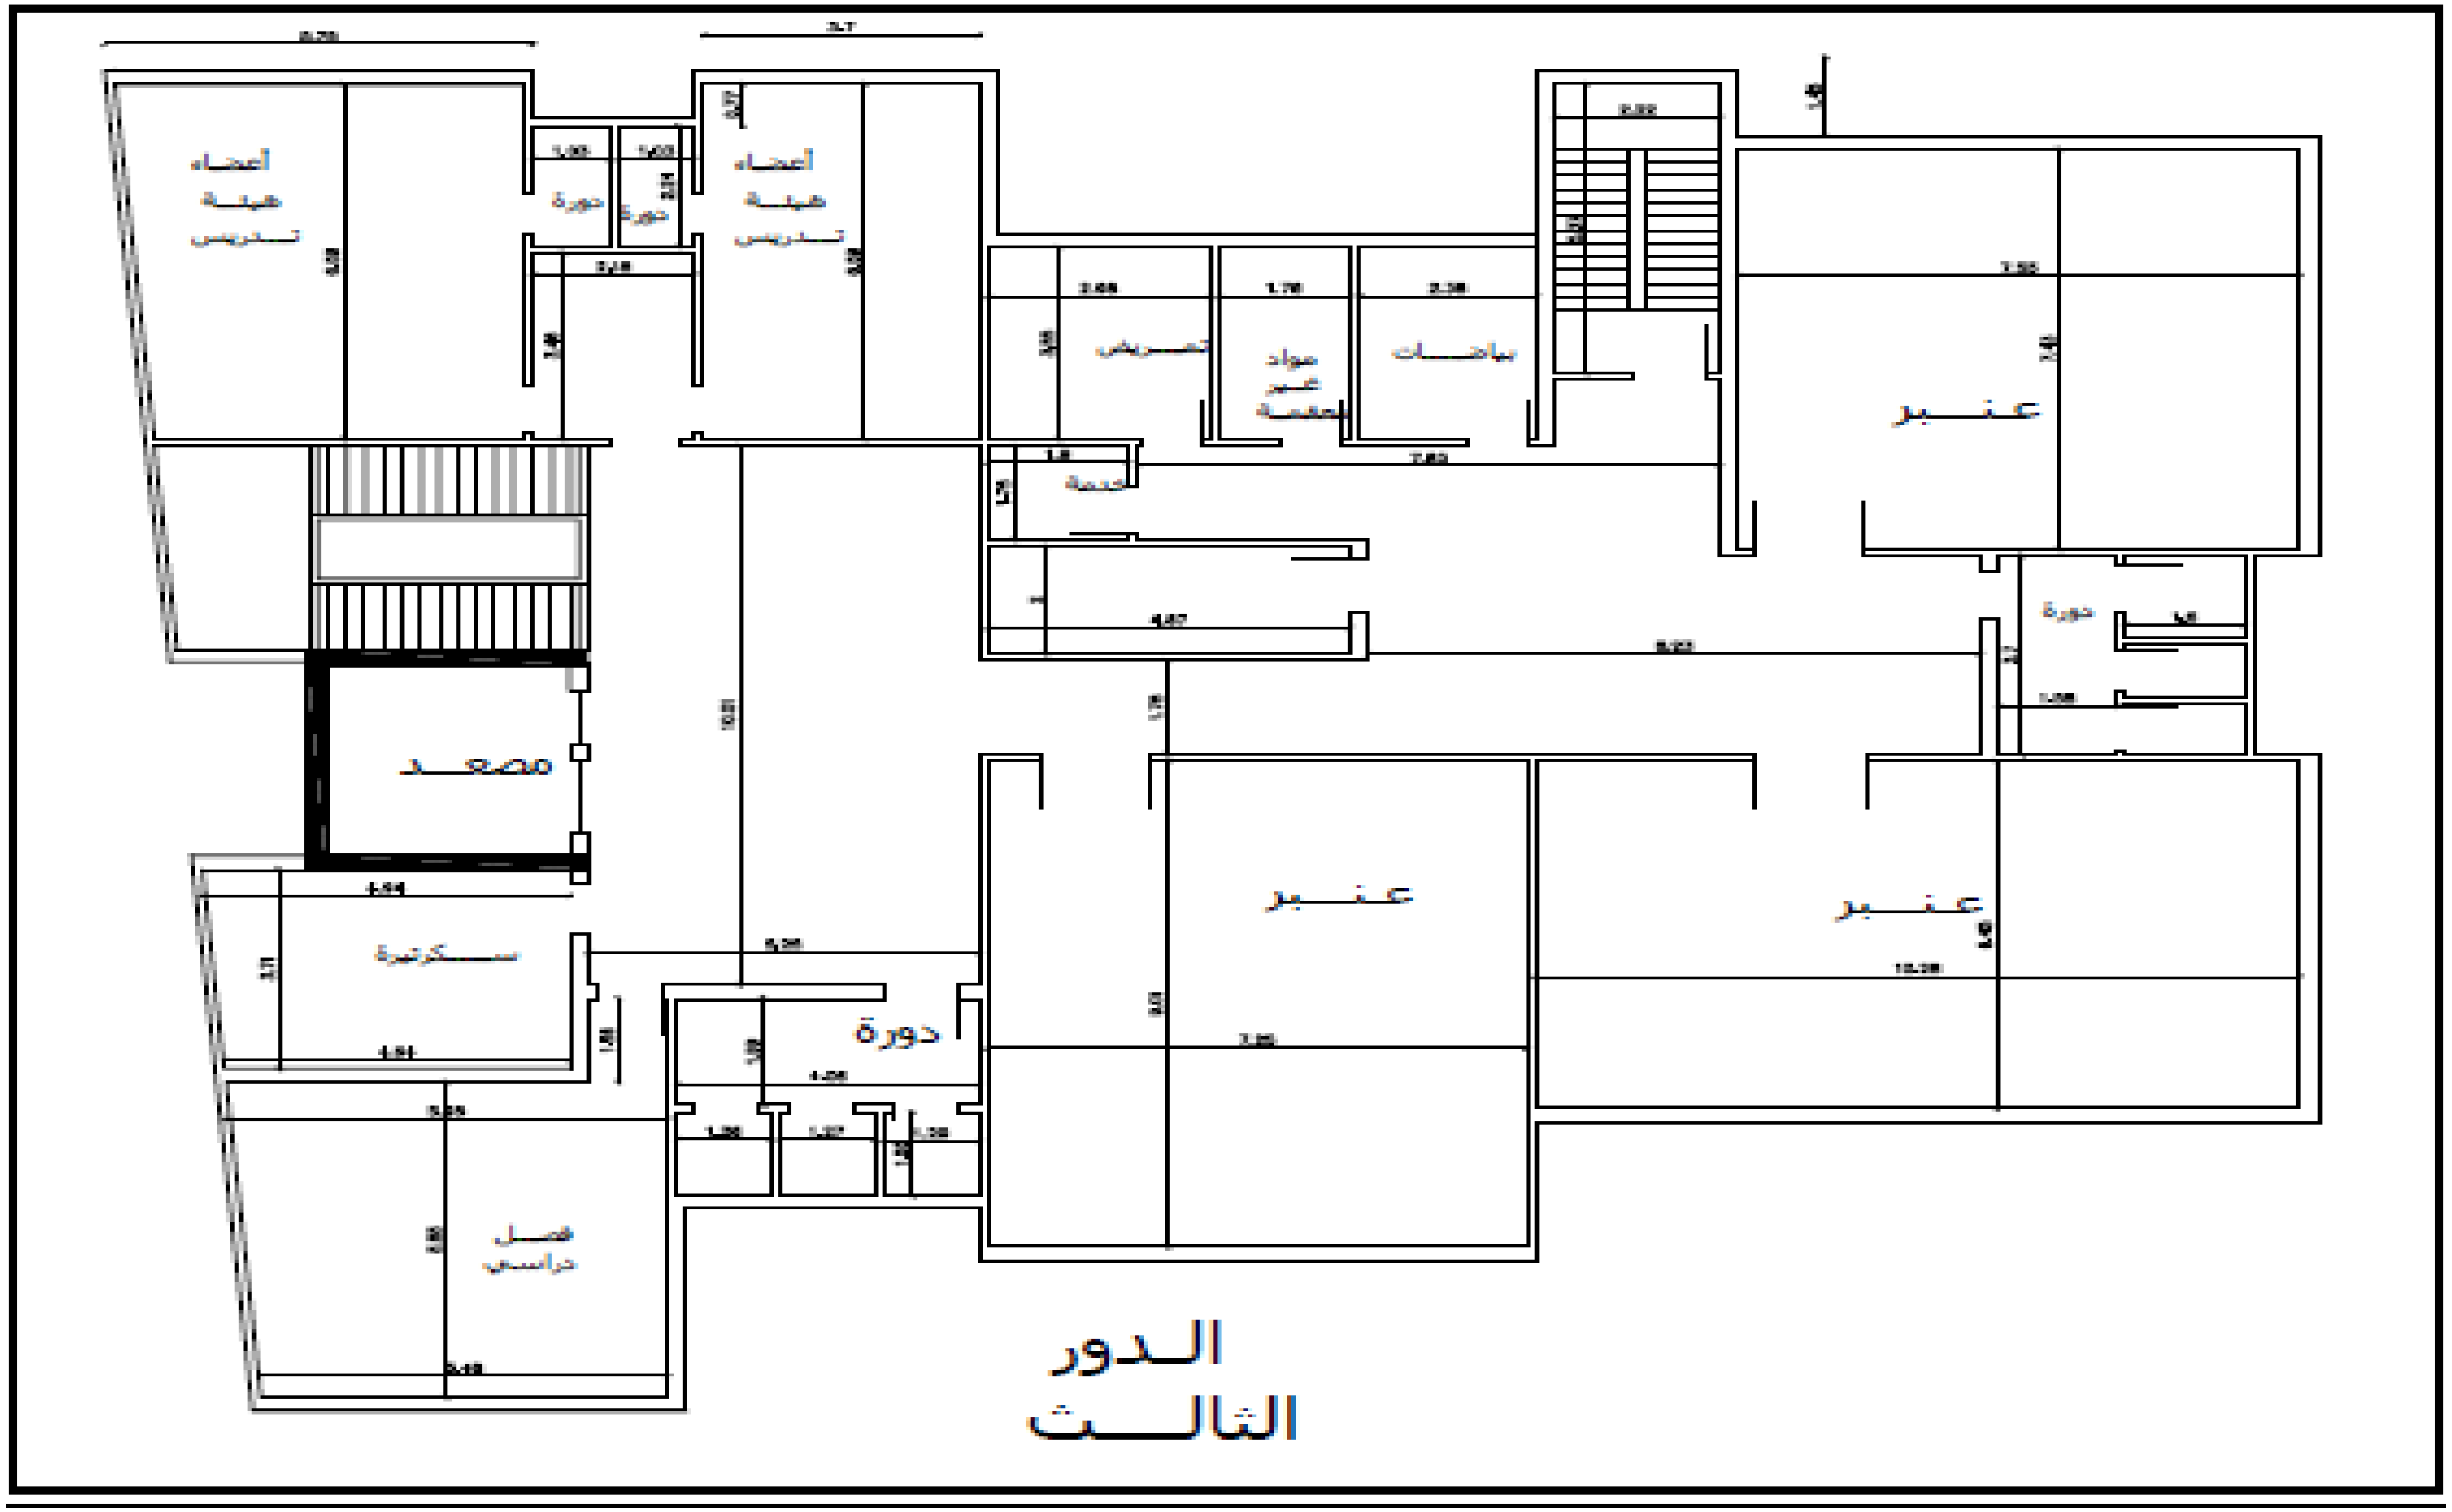
أعضاء هيئة تدريس
دورة
دورة
أعضاء هيئة تدريس
تمريض
مواد غير معقمة
باحثات
عنبر
خدمة
مصعد
سكرتيرة
دورة
عنبر
عنبر
دورة
فصل دراسي
الدور الثالث

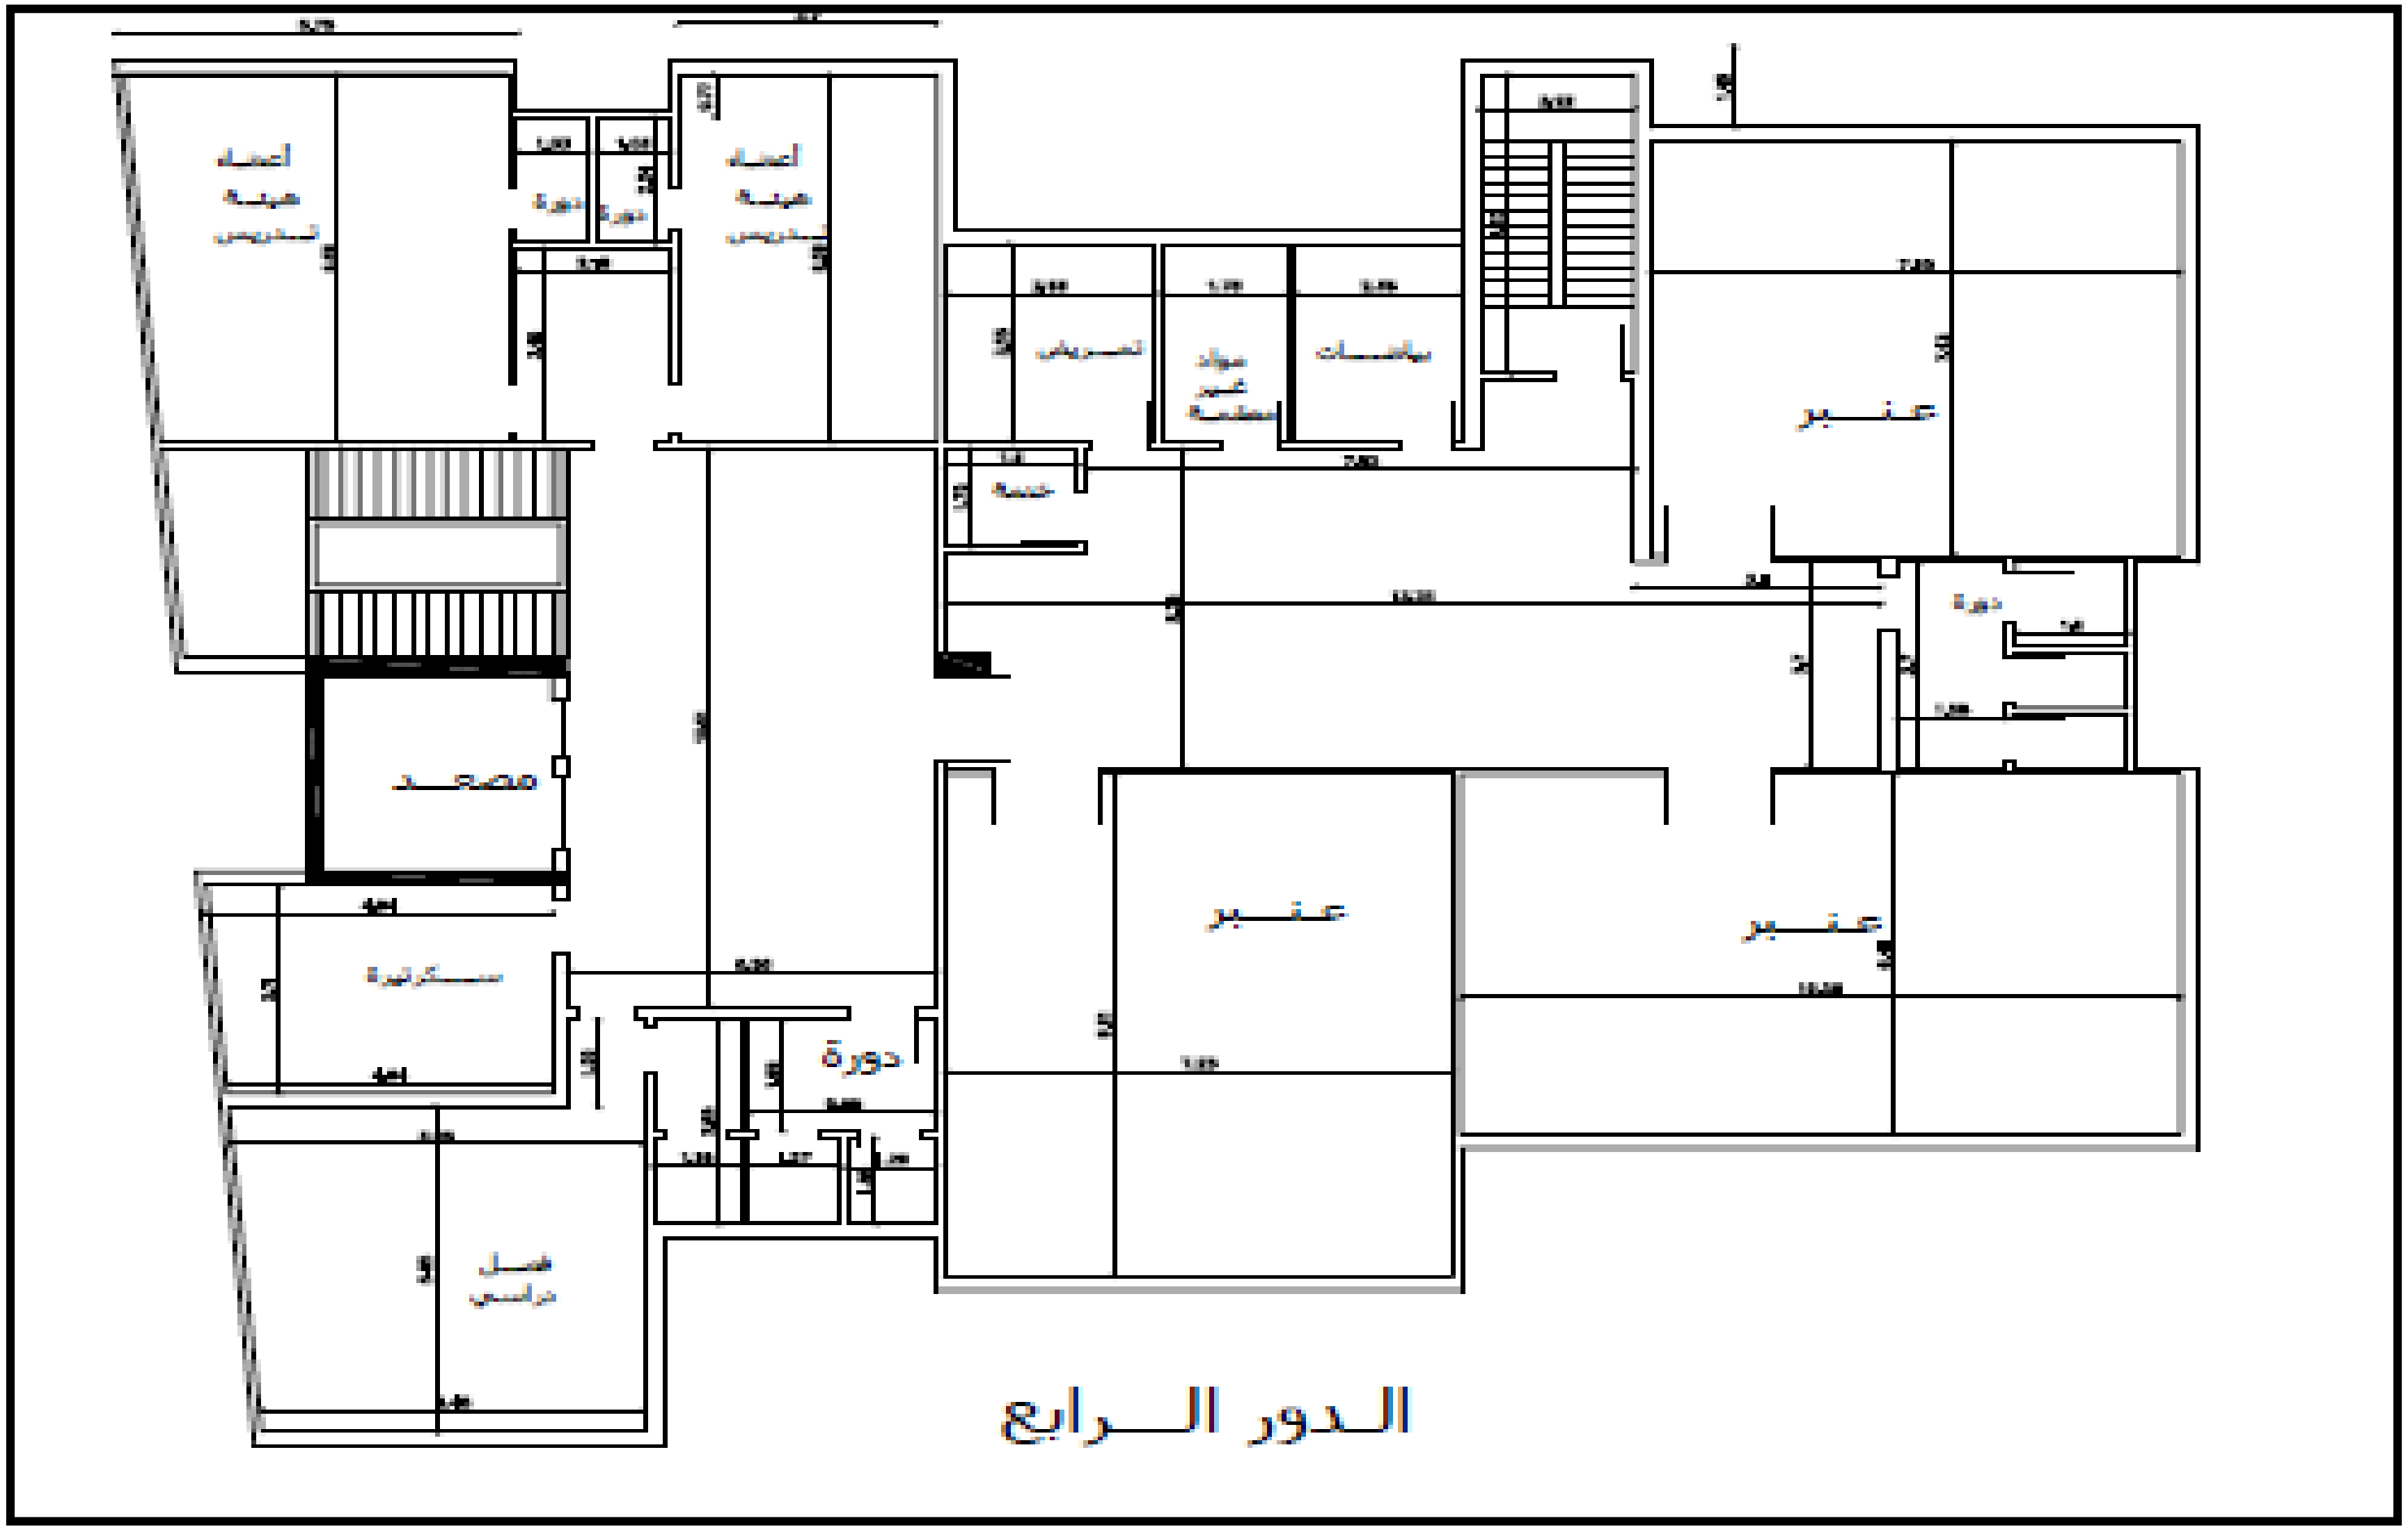
عنبر
عنبر
عنبر
مصعد
دورة
الدور الرابع

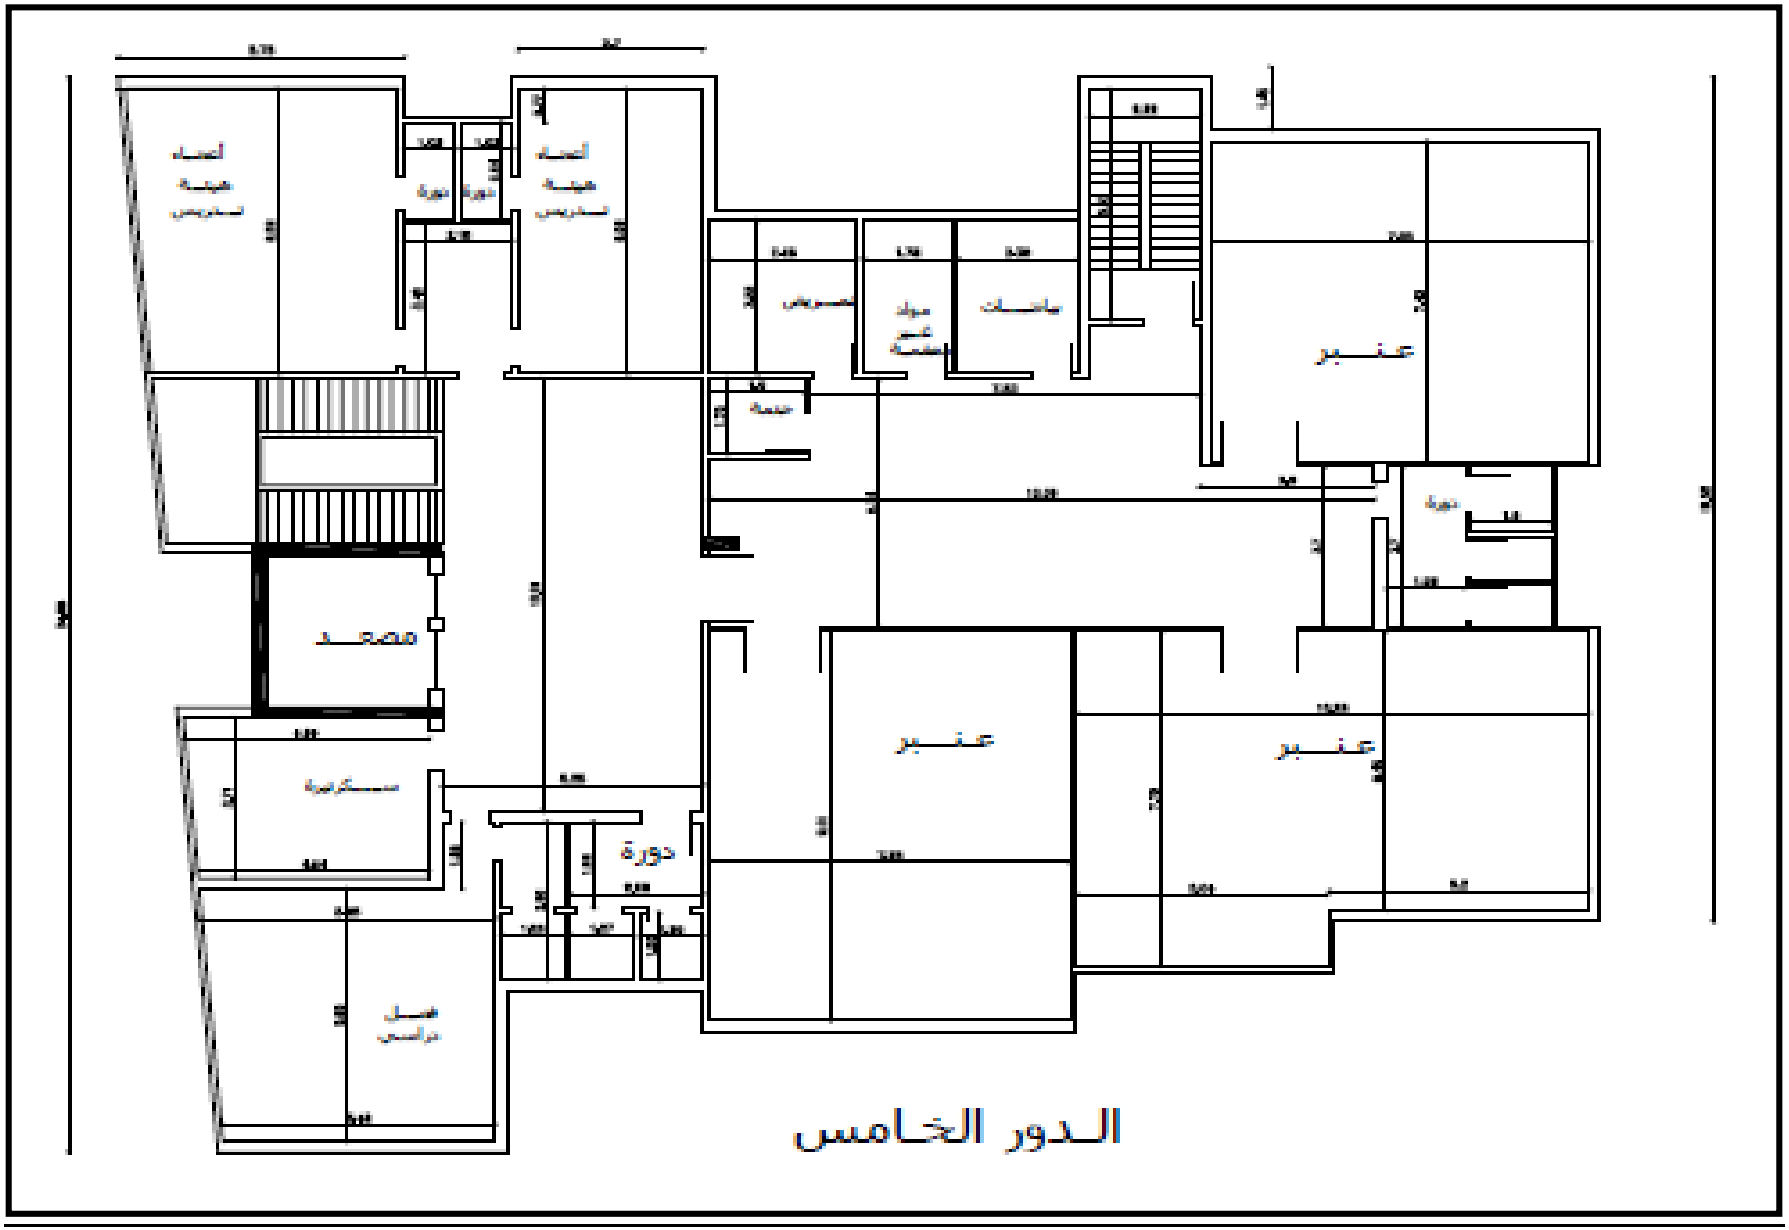
عنبر
مصعد
عنبر
عنبر
دورة
الدور الخامس

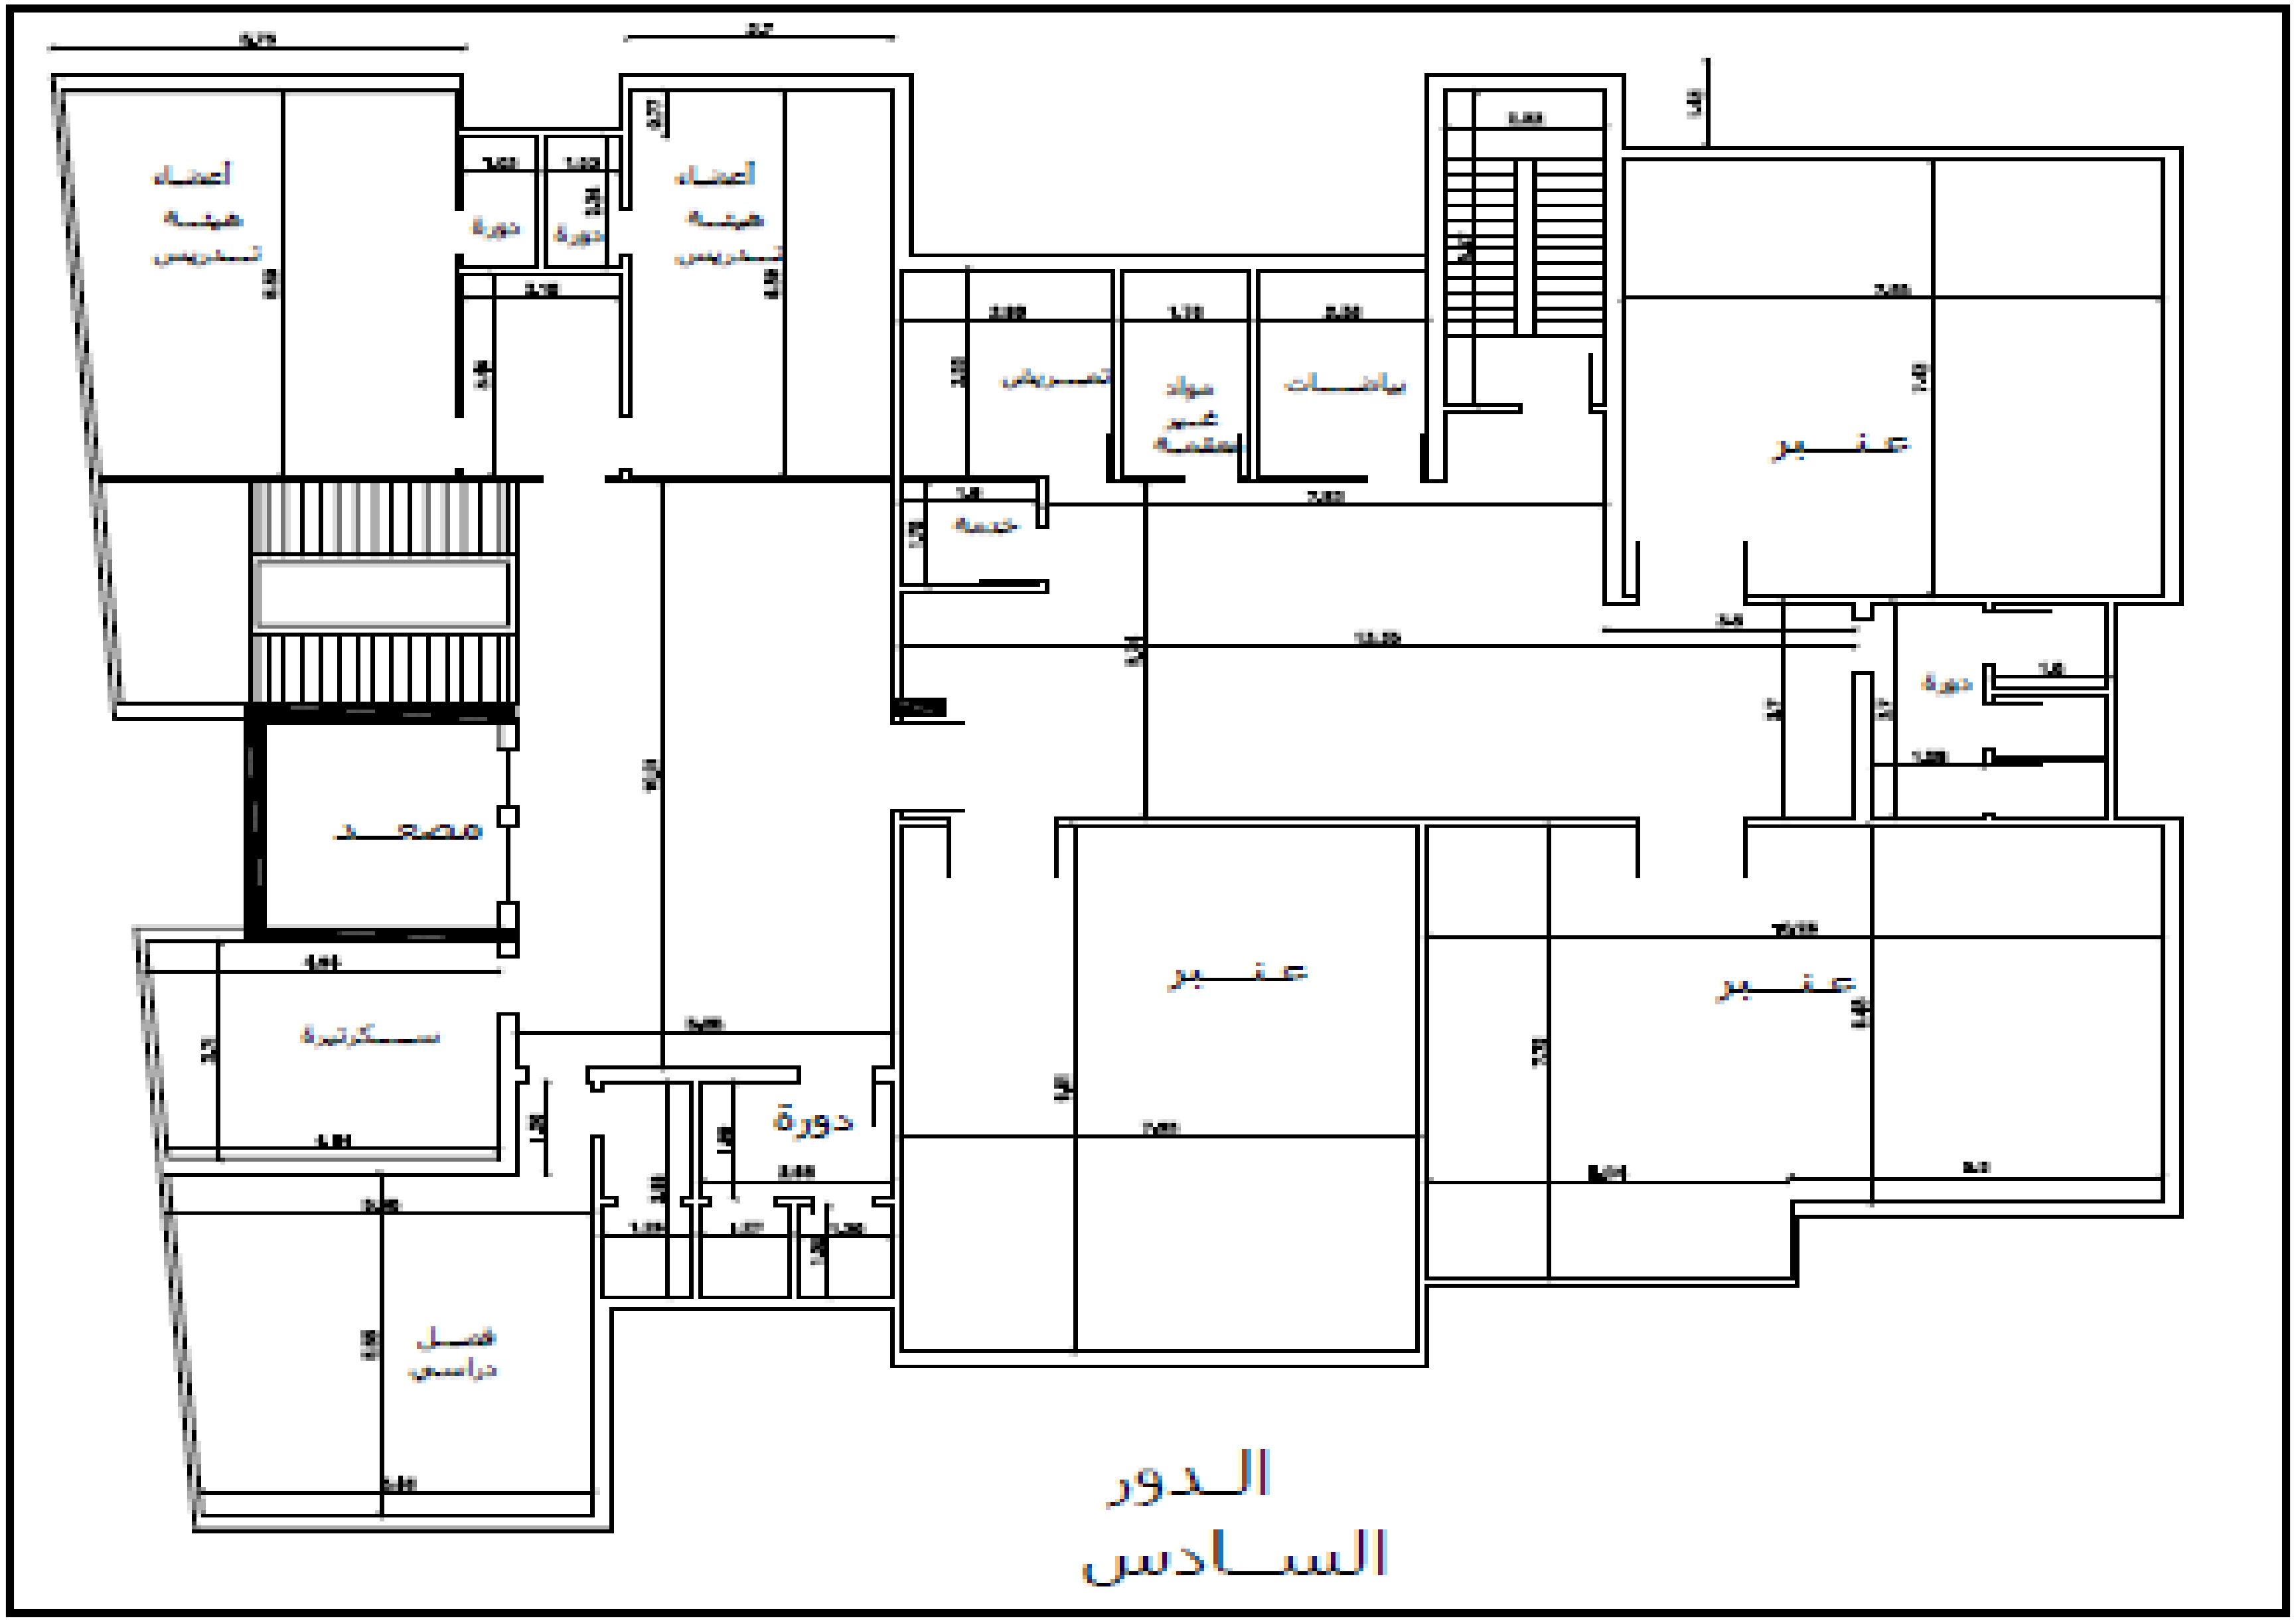
أعضاء هيئة تدريس
دورة
دورة
أعضاء هيئة تدريس
عنبر
خدمة
دورة
مصعد
سكرتيرة
دورة
عنبر
عنبر
فصل دراسي
الدور السادس

مبنى مستشفى الاطفال-(وحدة الدم و كشك المحاليل)

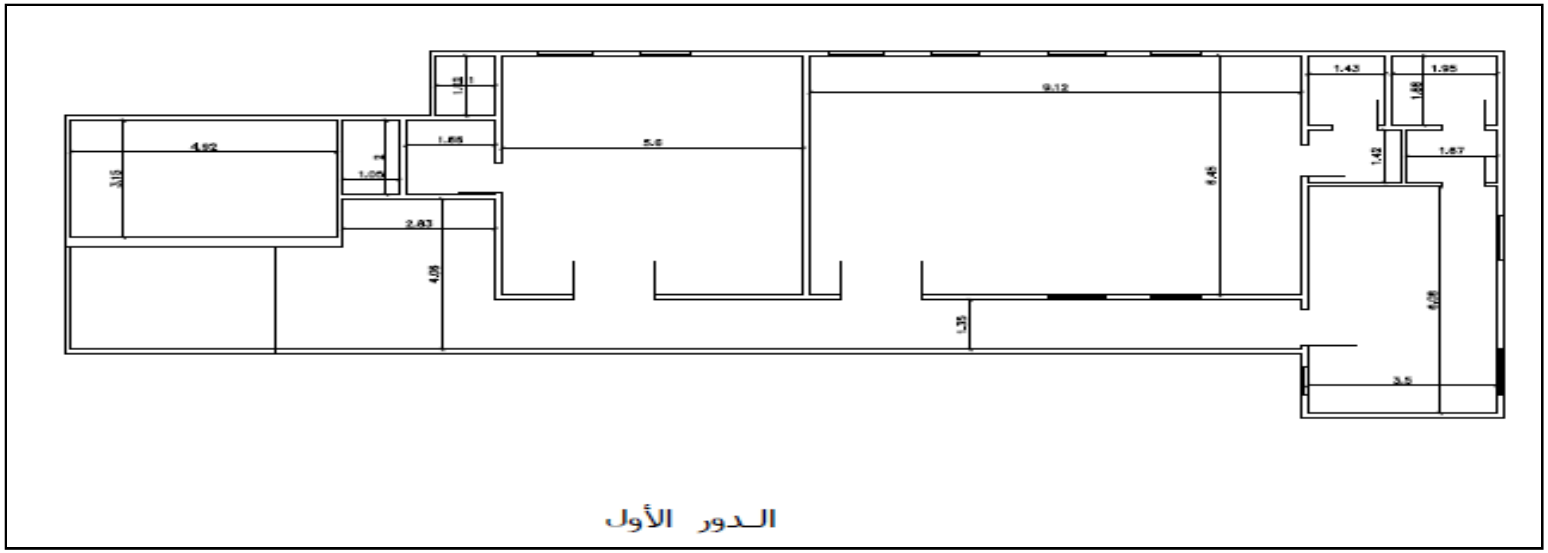

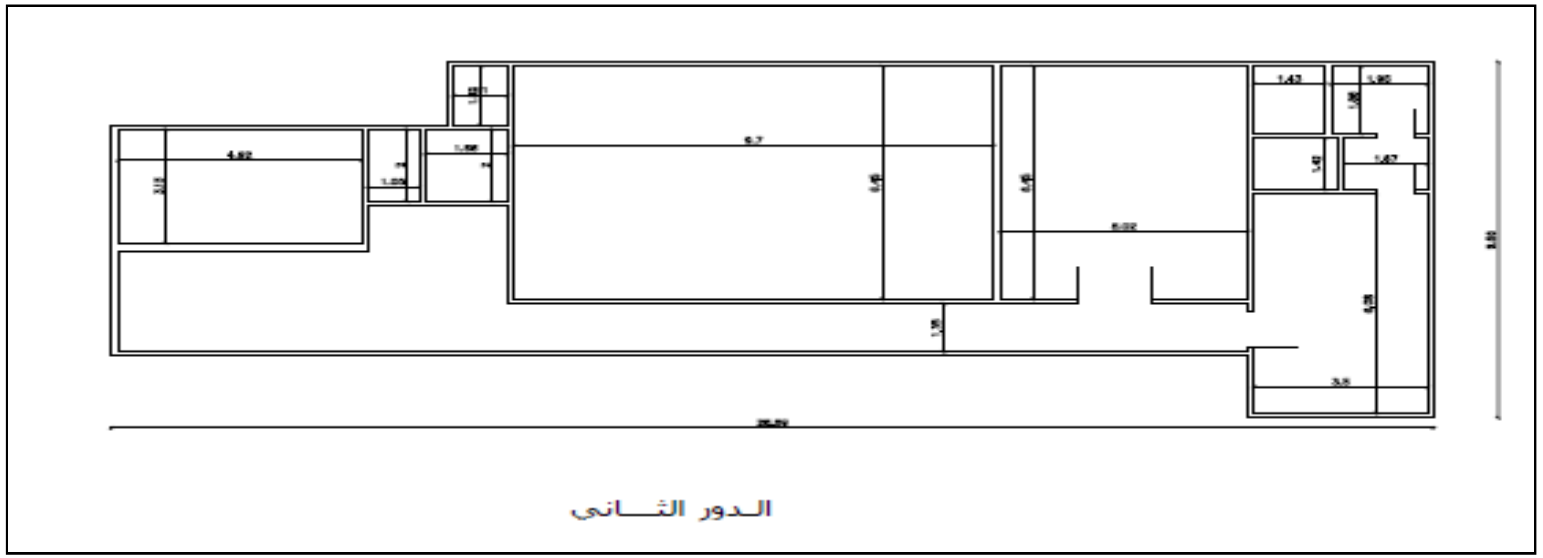

الـدور الثـــانى

مبنى مستشفى الاطفال و عنابر قسم القلب:

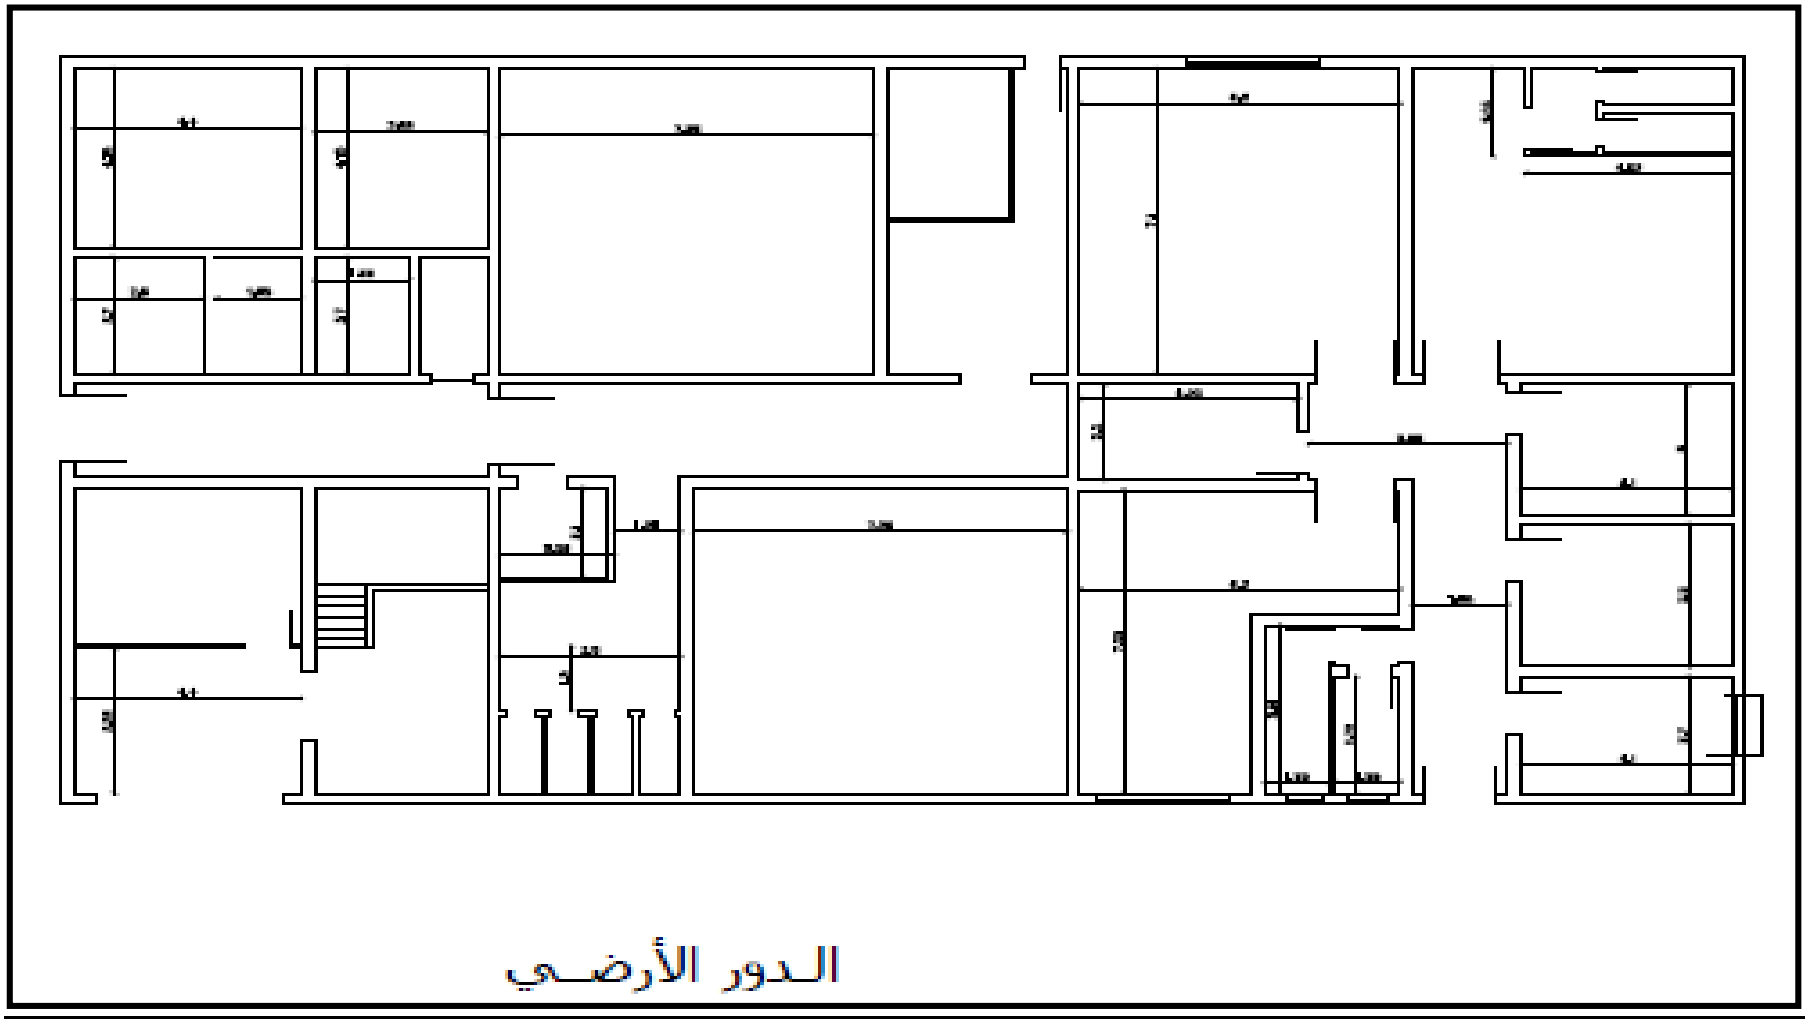

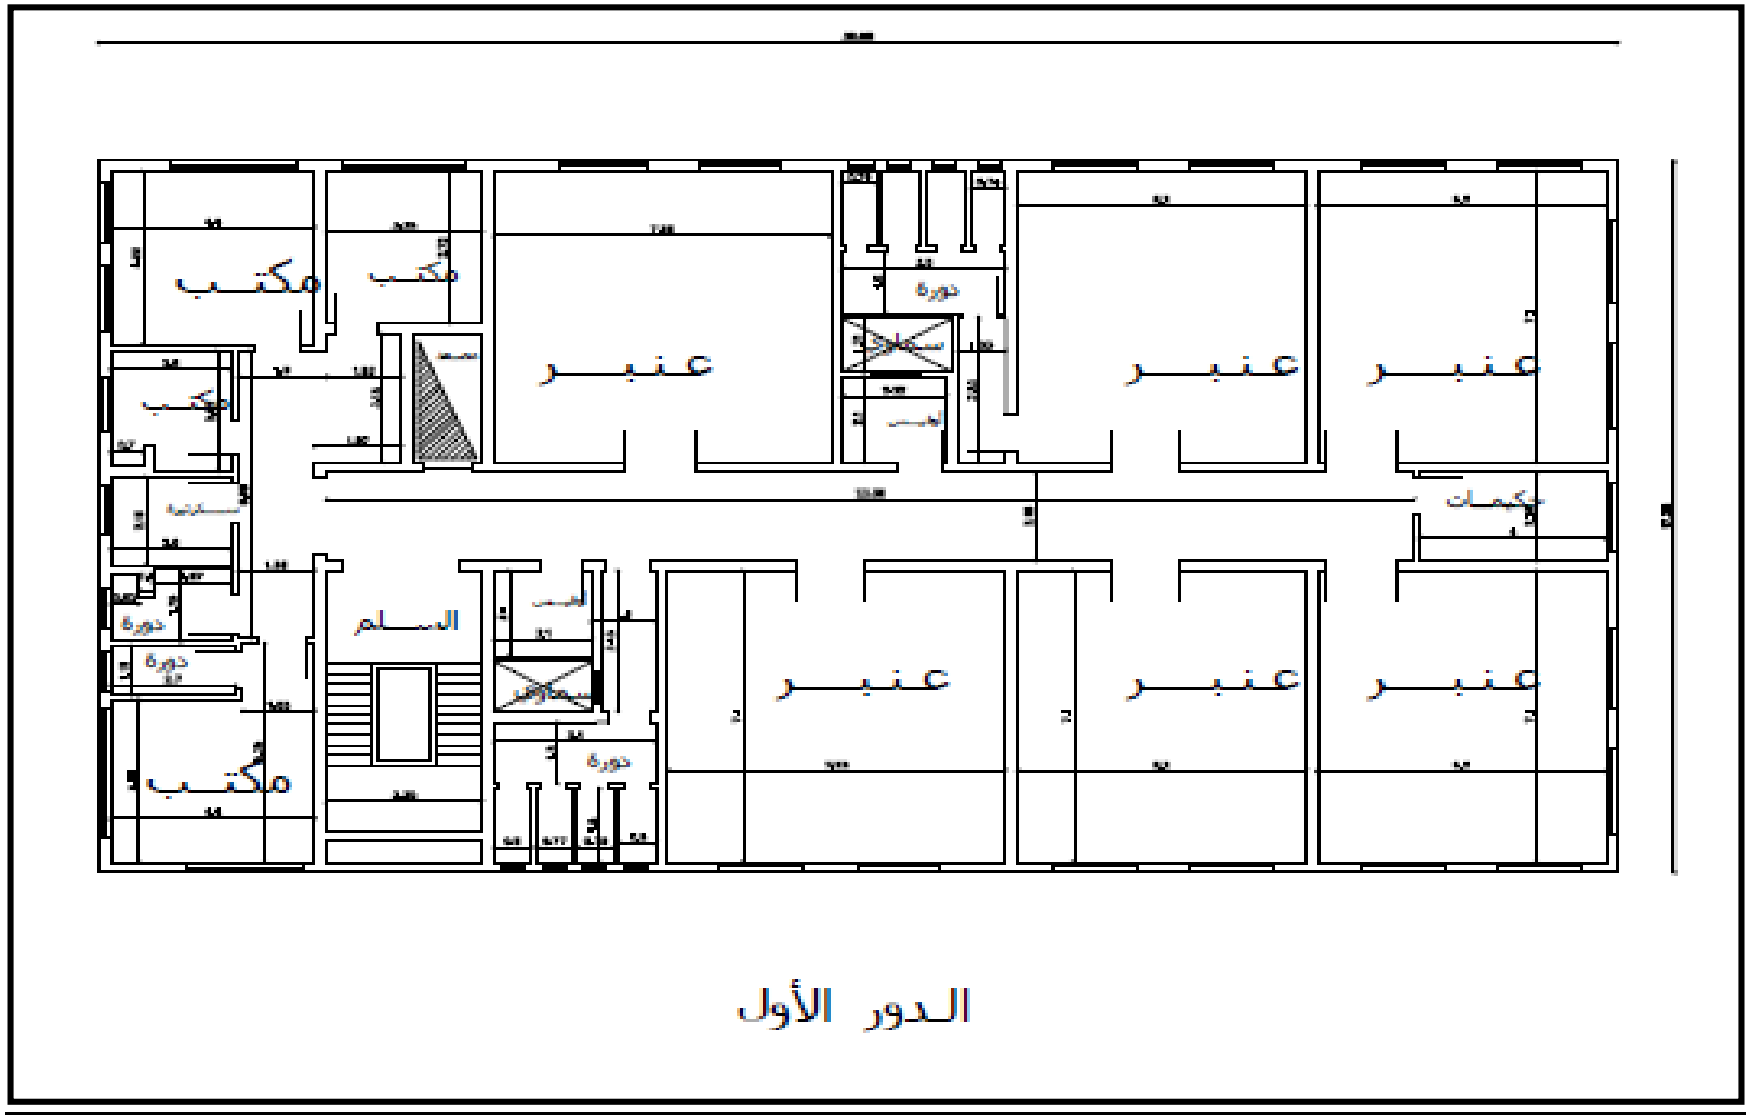
مكتب
مكتب
عنبر
دورة
عنبر
عنبر
مكتب
دورة
دورة
السلم
عنبر
عنبر
عنبر
دورة
مكتب

الدور الأول

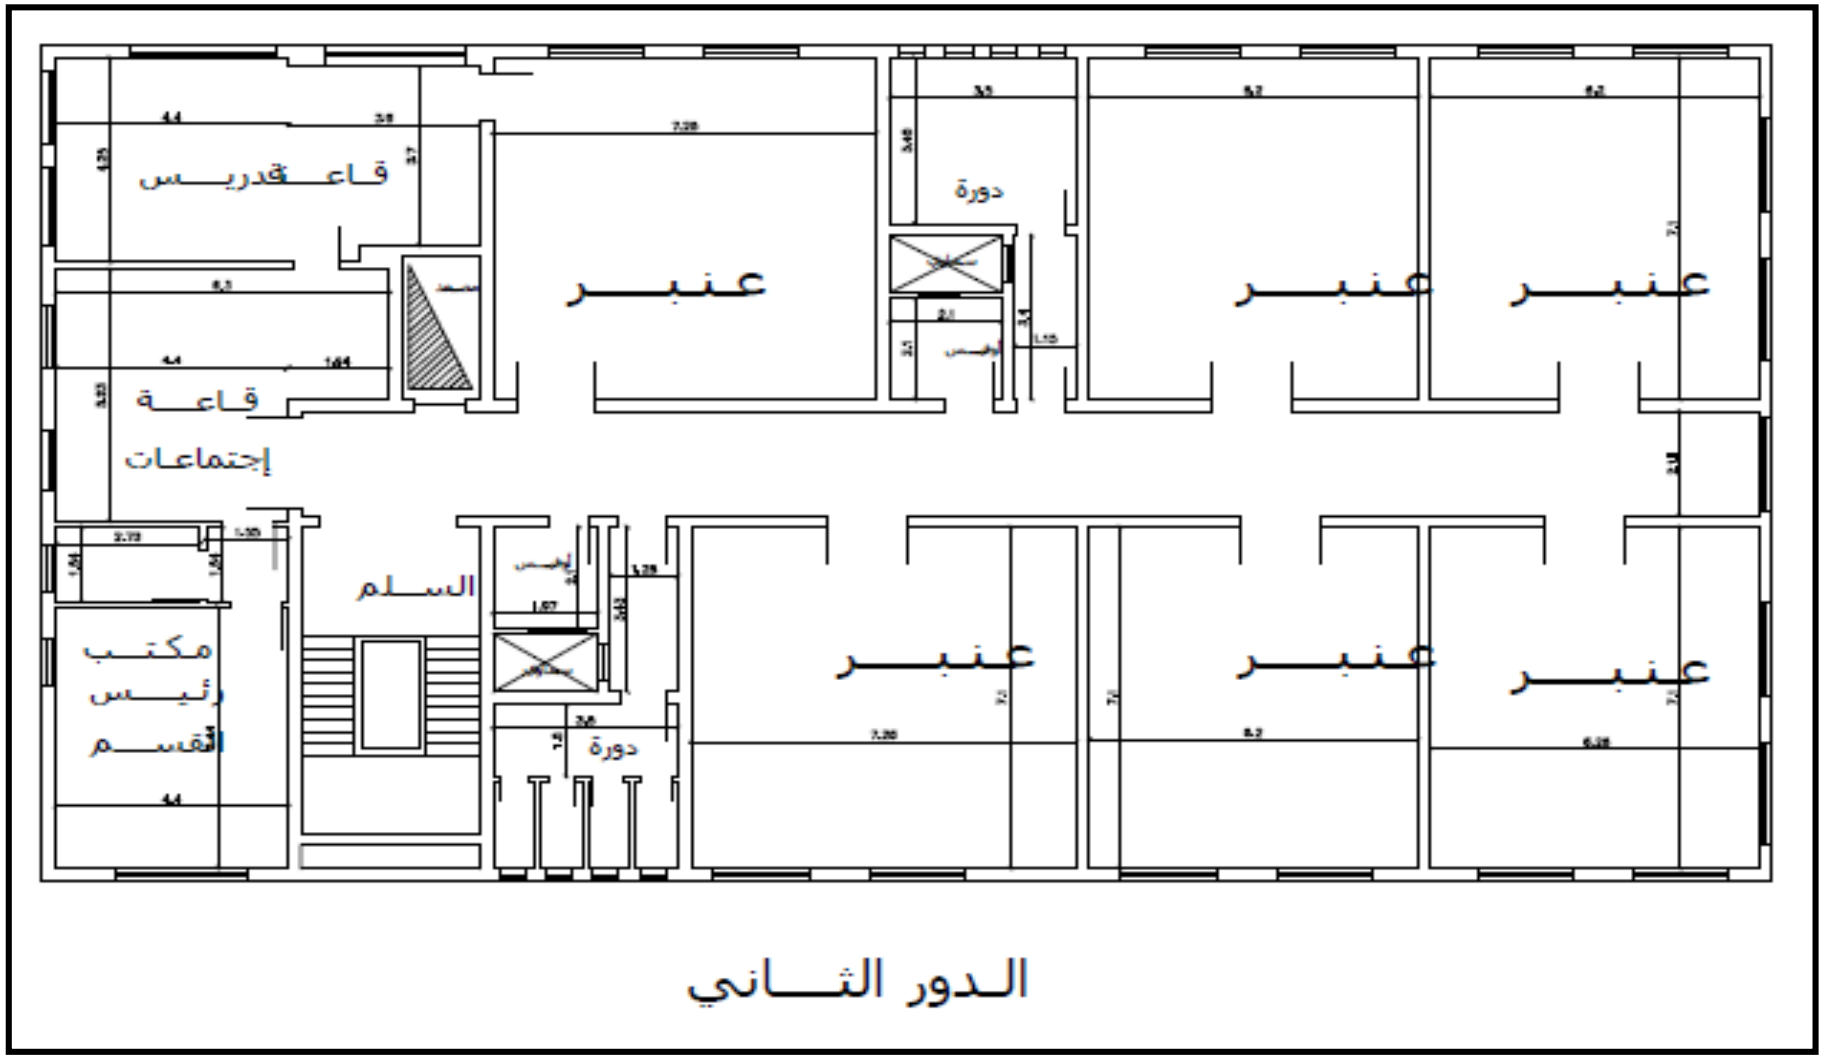

الدور الثاني

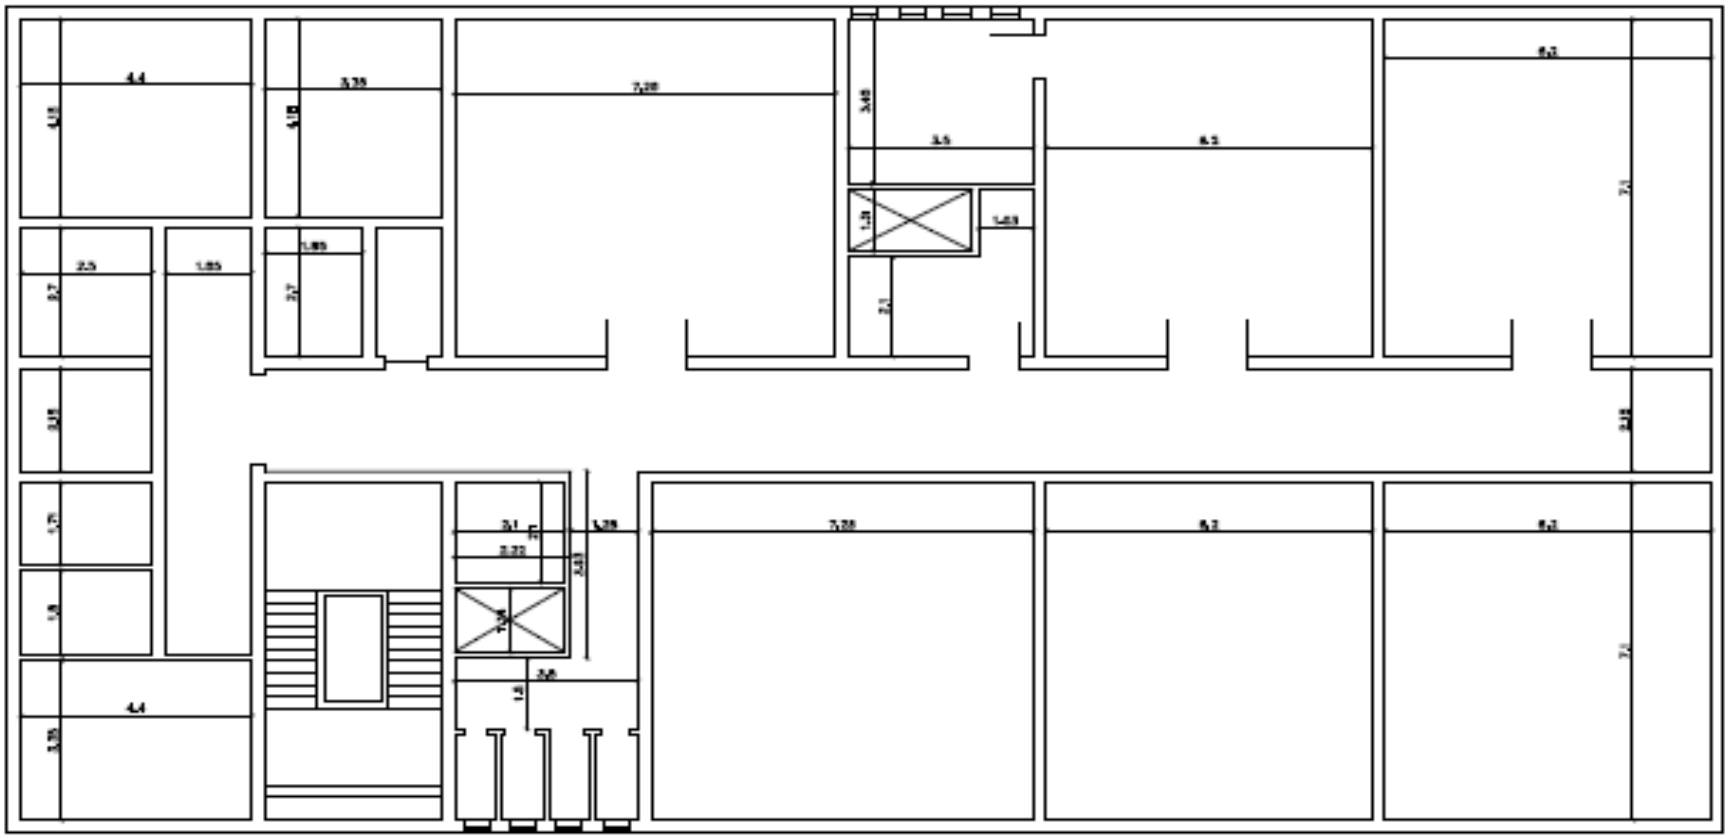

الـدور الثالـــث

بيان مجمع لقاعات التدريس بالمستشفيات الجامعية

القاعة	المكان	السعة	المساحة (م٢)	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	بروجكتر	اجهزة شفافيات	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
النساء والتوليد																
مدرج الدراسات	الدور الثانى	75	71 م	يوجد	لا	تكييف 4 و٨ مراوح		يوجد	لا	يوجد	يوجد	لا	يوجد	متاح	باب 1	كمبيوتر
قسم الاطفال																
قاعة الصدر Code: 2-109	الدور الثالث	30	45	يوجد	لا	تكييف و٢ مروحة	يوجد مولد كهربائى يعمل اوتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربائى العمومى و يغذى المستشفى بأكملها	لا	لا	لا	لا	لا	يوجد	متاح	باب 1	سرير كشف
قاعة القلب Code: 2-110	الدور الثالث	25	45	يوجد	لا	تكييف 2 و٢ مروحة		يوجد	لا	لا	لا	لا	يوجد	متاح	باب 1	سرير كشف وفانوس اشعة وكمبيوتر
قاعة العصبية Code: 2-111	الدور الرابع	25	45	يوجد	لا	تكييف ومروحة		يوجد	لا	لا	لا	لا	يوجد	متاح	باب 1	سرير كشف وفانوس اشعة
قاعة الاسهال دور ارضى Code: 2-112	وحدة الاسهال	26	30	يوجد	لا	مروحة 2 و٣ شباك		لا	لا	لا	لا	لا	يوجد	متاح	باب 1	سرير كشف وفانوس اشعة
قاعة الدم الدور الثالث Code: 2-113	وحدة الدم	35	31.4	يوجد	لا	تكييف و٢ مروحة		يوجد	لا	يوجد	يوجد	لا	يوجد	غير متاح	باب 1	سرير كشف وفانوس اشعة وكمبيوتر
قسم الباطنة																
قاعة سيمنار	الدور الارضى	50	56	يوجد	لا	تكييف		يوجد	لا	يوجد	يوجد	لا	يوجد	متاح	باب 1	
قاعة مجلس القسم	الدور الثانى	25	71	لا	لا	تكييف 2		يوجد	لا	يوجد	يوجد	لا	يوجد	متاح	باب 1	
قسم القلب																
مدرج القلب Code: 2-101	الدور الارضى	75	47.28 م	يوجد	لا	تكييف 2		يوجد	لا	لا	لا	لا	يوجد	لا	باب1	
قاعة ١ Code: 2-102	الدور الارضى	20	5.35*3.75			شفاط و٢ مروحة		لا	لا	يوجد	يوجد	لا	يوجد	متاح	باب1	سريركشف (تحتاج كراسى)
قاعة ٢	الدور الارضى	20	3.6*3.75			شفاط و٢ مروحة		لا	لا	لا	لا	لا	يوجد	متاح	باب1	سرير كشف (تحتاج كراسى)

القاعة	المكان	السعة	المساحة ٢) (م	سبورة بيضاء	سبوره سوداء	تهوية	اتصال بالكهرباء	منضدة محاضر	اجهزة صوت	شاشة عرض	بروجكتر	اجهزة شفافيات	اتصال بالنت	اماكن للاعاقة	وسائل الامان	ملاحظات
Code: 2-103																
قاعة ٣ Code: 2-104	الدور الارضى	20	5.35*3.75			شفاط و٢ مروحة		لا	لا	لا	لا	لا	يوجد	متاح	باب1	سرير كشف (تحتاج كراسى)
قسم طب المناطق الحارة																
قاعة القسم Code: 2-106	الدور الثالث	50	63 م	لا	يوجد	4 مراوح و٤ تكييف		يوجد	لا	يوجد	يوجد	لا	يوجد	غير متاح	باب1	سرير كشف
قسم الصدر																
قاعة الصدر	الدور الثانى	20	6.5*4.5	يوجد	لا	تكييف و٢ مروحة		لا	لا	يوجد	يوجد	لا	يوجد	لا	باب1	كمبيوتر وفانوس أشعة
قسم الرمد																
قاعة الرمد	الدور الرابع	80	80 م	يوجد	لا	تكييف3 و٣مروحة		يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا	يوجد	متاح	باب 2	كمبيوتر وسليت لاب وكاميرا
قاعة ماليزيا	الدور الثالث	20	29	يوجد	لا	تكييف2 ومروحة		يوجد	لا	شاشة الكترونية	لا	لا	يوجد	متاح	باب1	كمبيوتر وسليت لاب وكاميرا
قسم النفسية والعصبية																
مدرج القسم	الدور الثانى	50	60	يوجد	يوجد	تكييف 3		يوجد	لا	يوجد	يوجد	لا	يوجد	غير متاح	باب1	سرير كشف

بيان مجمع لقاعات مستشفي طنطا التعليمي

المكان	المساحة	السعة الطلابية	باب		التهوية و الإضاءة				وسائل الامان (توجد-عدد-لا)			التجهيزات								ملاحظات
			دخول	خروج	شبابيك	كشافات اضاءة	المراوح و الشفاطات	اجهزة التكيف	طفايات حريق	اجهزة انذار	لوحات ارشادية	نوع الجهاز								
												داتاشو	بروجكتور	شاشة تليفزيون	كمبيوتر	جهازتحكم صوت	ميكروفون	سماعات		
مدرج ٣١٢ الدور الثالث Code: 312	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	-	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		
مدرج ٣١٣ الدور الثالث Code: 313	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	٢تكييف	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		
مدرج ٤١٢ الدورالرابع Code: 412	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	-	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		
مدرج ٤١٣ الدورالرابع Code: 413	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	٢تكييف	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		
مدرج ٥١٢ الدورالخامس Code: 512	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	-	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		
مدرج ٥١٣ الدورالخامس Code: 513	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	-	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		

المكان	المساحة	السعة الطلابية	باب		التهوية و الإضاءة				وسائل الامان (توجد-عدد-لا)			التجهيزات								ملاحظات
			دخول	خروج	شبابيك	كشافات اضاءة	المراوح و الشفاطات	اجهزة التكيف	طفايات حريق	اجهزة انذار	لوحات ارشادية	نوع الجهاز								
												داتاشو	بروجكتور	شاشة تليفزيون	كمبيوتر	جهازتحكم صوت	ميكروفون	سماعات		
مدرج ٦١٢ الدورالسادس Code: 612	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	–	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		
مدرج ٦١٣ الدورالسادس Code: 613	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	–	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		
مدرج ٧١٢ الدورالسابع Code: 712	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	٢تكييف+ ٢مروحة	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		
مدرج ٧١٣ الدورالسابع Code: 713	١٥م طول ٨م عرض X	٦٠طالب	١	١+١ ملحق غرفة	٤	١٥	٦شفاط	٢تكييف+ ٢مروحة	١طفاية بالملحق خاصة بلوحة الكهرباء	٢جهاز انذار	لوحة ارشادية امام المدرج	١	١	١	١	١	١	٢		
قاعة مؤتمرات الدورالأول Code: 1	١٠,٥م عرض ٢٧م طول X	٢٠٠طالب	١	١	٧	٣٣	–	٧تكييفات				١	١	٤	١	١	١	٦سماعات كبيرة+ ٢سماعات صغيرة		
قاعات البرنامج الدولى للتعليم الطبي بالدور الثامن عدد ١٤ قاعة	مساحة الدور بالكامل	٦ قاعات سعتها ١٣ طالب +٨ قاعات سعتها ١٠طلاب										١ فى كل قاعة	–	–	–	–	–	–		

الموارد البشرية

- طلاب البكالوريوس:

الفرقة الاولى	الفرقة الثانية	الفرقة الثالثة	الفرقة الرابعة	الفرقة الخامسة	الفرقة السادسة	المجموع
١٠٠٥	١٠٥٧	٩٢٣	٧٦١	٧٤٤	٧٢٤	٥٢١٥

- طلاب الدراسات العليا:

مقيدين الدبلوم	مقيدين للماجستير	مقيدين للدكتوراة
١٨١	٥٣٧	١٣٢

- اعضاء هيئة تدريس:

استاذ (متفرغ/غير)	استاذ مساعد	مدرس	المجموع
٦٢٠	٢٦٣	٤٧٠	١٣٥٣

- العاملين:

إجمالي	دائم	مؤقت
٢٣٦	**٢٣٤**	**٢**

حساب المعايير الاكاديمية االمجمعة للكلية

- **قاعات التدريس للطلاب:**

مجموع مساحاتها بمبنى الكلية (عدد ١٨ قاعة)	٢٣٣١متر مربع
مجموع مساحاتها بمبنى العيادة الشاملة (عدد ٣٢ قاعة)	٢٦٧٢ متر مربع
مجموع مساحاتها بالمستشفيات الجامعية (عدد ١٩ قاعة)	٨٣٠,٤٣ متر مربع
اجمالى المساحات	٥٨٣٣،٤٣ متر مربع
المساحة المخصصة لكل طالب = مجموع المساحات/ ٤٠% من الطلاب (٢م/طالب)	٥٨٣٣،٤٣/٢١٣٠= ٢،٧ متر مربع / طالب

- **مساحات المعامل :**

اجمالى مساحات المعامل بمبنى الكلية	٣٨٣٤ متر مربع
المساحة المخصة لكل طالب (من المستفيدين بها) (٦ م/طالب)= اجمالى مساحات المعامل / ٤٠% من اعداد طلاب الفرق الاولى و الثانية و الثالثة	٣٨٣٤/ ١١٣٢،٤ = ٣،٣٨ متر مربع /طالب
مطلوب من الاقسام الاكلينيكية تحديد عنابر او عيادات التطبيق العملى للطلاب و مساحاتها	

- **المكتبة:**

اجمالى مساحة مكتبة الطلاب	٣٢٤ متر مربع
المساحة المخصصة لكل طالب = (تستوعب ٨% من المستفيدين بحيث ١،٥ م / طالب)	٠،٧ متر مربع / طالب
الفجوة المساحية	٦٣٩ (المفروض) – ٣٢٤ (الواقع) = ٣١٥ متر مربع
فجوة التجهيزات	عدد ١٥ كمبيوتر - عدد ٣ آلات تصوير - عدد ١ سكانر

اجمالى مساحة مكتبة الدراسات	٣٢٤ متر مربع
المساحة المخصصة لكل طالب = (تستوعب ٨% من المستفيدين بحيث ٢ م / باحث)	٢،٤ متر مربع / باحث (٣٢٤/ مجموع المقيدين للماجستير و الدكتوراة و اعضاء هيئة التدريس)

فجوة التجهيزات	عدد ٧ اجهزة كمبيوتر - عدد ١ سكانر - عدد ٢ آلة تصوير

- **دورات المياه:**

مجموع اعداد المقاعد للطلاب فى مبنى الكلية	٥٨ مقعد (باقى ١٢ مقعد لمبنى الكلية)
مجموع اعداد المقاعد بمبنى العيادة الشاملة	
مجموع اعداد المقاعد بمبانى المستشفيات	

بيان بعدد الطفايات وحنفيات الحريق والخراطيم بالعيادة الشاملة

أولا: الطفايات

م	المكان	اشعال ذاتى	عادية
١	المعمل	٢	٢
٢	الصيدلية	٢	٢
٣	نفقة الدولة	٠	٢
٤	الاشعة العادية	١	٢
٥	الاشعة المقطعية	٢	١
٦	العلاج الطبيعى	٣	٤
٧	قسم النساء	٠	١
٨	قسم الرمد	٠	١
٩	قسم الاطفال	٠	١
١٠	قسم الجلدية	٠	١
١١	قسم الجراحة العامة	٠	١
١٢	قسم الاسعاف	٠	١
١٣	قسم الباطنة العامة	٠	١
١٤	قسم المسالك البولية	٠	١
١٥	قسم العصبية	٠	١
١٦	قسم أنف وأذن وحنجرة	٠	١
١٧	قسم العظام	٠	١
١٨	قسم الصيانة	٠	١
	الاجمالى	١٠	٢٥

ثانيا:حنفيات الحريق والخراطيم:

م	المكان	العدد
١	قسم الامن الصناعى والقاعات	٣
٢	قسم الباطنة العامة	١
٣	معمل الدور الثالث	٣
٤	قسم التجميل	١
٥	الادارة العامة	١
٦	قسم الرمد	١
٧	كلية التمريض	١
٨	العلاج الطبيعى	١
٩	العظام	١
١٠	مولد الكهرباء	١
١١	تذاكر العيادة	١
	الاجمالى	١٥

بيان تفصيلى لبطاقات قاعات و معامل مبانى الكلية

بطاقات قاعات و معامل الكلية

مدرج المشرحة-مبنى الكلية (مساحة ٨١ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.		•
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.		•

. المساحة الأرضية: ١,٢ – ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج ماليزيا بالمشرحة-مبنى الكلية(مساحة ٥٤ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج الفسيولوجيا-مبنى الكلية(مساحة ١٦٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
العمالة	٢٠	نظافة القاعة.	•	
	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة درس الفسيولوجيا-مبنى الكلية(مساحة ٨١ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة درس باثولوجى-مبنى الكلية(مساحة ١٠٨ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج الكيمياء-مبنى الكلية(مساحة ١٦٣ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة درس الطفيليات-مبنى الكلية(مساحة ٨١ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج الباثولوجى-مبنى الكلية(مساحة ١٦٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
النوافذ والابواب	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة درس الباثولوجى-مبنى الكلية(مساحة ٣٦ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
النوافذ والابواب	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج ١ صحة عامة-مبنى الكلية(مساحة ١٦٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج ٢ صحة عامة-مبنى الكلية(مساحة ١٦٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج فارماكولوجى -مبنى الكلية(مساحة ٢١٦ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ	•	
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	•	
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	•	
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة درس دراسات ميكروبيولوجى-مبنى الكلية(مساحة ٥٤ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.		•
	٤	سهولة استخدام النوافذ.		•
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].		•
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].		•
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج ميكروبيولوجى-مبنى الكلية(مساحة ١٦٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج الشرعى-مبنى الكلية(مساحة ٢١٦ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة درس شرعى ٢ ومتحف-مبنى الكلية(مساحة ١٦٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	•	
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	•	
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة درس شرعى ١-مبنى الكلية(مساحة ١٦٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
النوافذ والابواب	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة درس ماليزيا-قسم الشرعى-مبنى الكلية(مساحة ٥٤ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

جابر ابن حيان- العيادة الشاملة(مساحة ١٠٩ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

ابو بكر الرازى- العيادة الشاملة(مساحة ١٠٩ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.		•
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج الجراحة- العيادة الشاملة(مساحة ١١٠ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.		•
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ابن سينا - العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.		•
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

حسن ابن الهيثم- العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.		•
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

ابن النفيس- العيادة الشاملة(مساحة ١٥٨,٣ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ١ نساء- العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ٢ نساء- العيادة الشاملة(مساحة ٣٩ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
العمالة	٢٠	نظافة القاعة.		•
	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.		•

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة٣ نساء- العيادة الشاملة(مساحة٥٣,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.		•
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].		•
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].		•
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.		•
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ١ رمد- العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ٢ رمد- العيادة الشاملة(مساحة ٨٠ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ١ جلدية- العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].		
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]		
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ٢ جلدية- العيادة الشاملة(مساحة ٢٦,٤ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ١ جراحة- العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ٢ جراحة- العيادة الشاملة (مساحة ٣٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة التجميل- العيادة الشاملة(مساحة ٥٦ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ٢-اطفال- العيادة الشاملة(مساحة ٦٥,٨ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج ١- اطفال- العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة صيدناوى(باطنة) - العيادة الشاملة(مساحة ١٥٨,٣ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج أ.د/محمد هجرس- العيادة الشاملة(مساحة ١١١ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة باطنة- العيادة الشاملة(مساحة ٣٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج المسالك- العيادة الشاملة(مساحة ١١١ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ١ عظام- العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ٢ عظام- العيادة الشاملة(مساحة ٥٩,٥ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

الطب الطبيعى- العيادة الشاملة(مساحة ٣١ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.		•
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ١- أنف واذن وحنجره- العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ٢- أنف واذن وحنجره- العيادة الشاملة(مساحة ٥٤,٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

عصبية ونفسية- العيادة الشاملة(مساحة ٩٩,٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

الاشعة- العيادة الشاملة(مساحة ٦٢ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

جراحة رجالى- المستشفيات الجامعية(مساحة ٤٠ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

جراحة حريم- المستشفيات الجامعية(مساحة ٥٠ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج الدراسات- نساءو توليد- المستشفيات الجامعية(مساحة ٧١ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة الصدر- اطفال- المستشفيات الجامعية(مساحة ٤٥ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤ °م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة القلب - اطفال- المستشفيات الجامعية(مساحة ٤٥ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤ °م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة العصبية - اطفال- المستشفيات الجامعية(مساحة ٤٥ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة الاسهال - اطفال- المستشفيات الجامعية(مساحة ٣٠ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة الدم- اطفال- المستشفيات الجامعية(مساحة ٣١ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة سيمنار-باطنة- المستشفيات الجامعية(مساحة ٥٦ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج القلب- المستشفيات الجامعية(مساحة ٤٧ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ١-قلب- المستشفيات الجامعية(مساحة ١٩ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ	•	
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.		•
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.		•
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
العمالة	٢٠	نظافة القاعة.	•	
	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ٣-قلب- المستشفيات الجامعية(مساحة ١٤ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ	•	
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.		•
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.		•
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
العمالة	٢٠	نظافة القاعة.	•	
	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ٣-قلب- المستشفيات الجامعية(مساحة ١٩ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ	•	
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].	•	
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.		•
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.		•
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
العمالة	٢٠	نظافة القاعة.	•	
	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

١. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قسم طب المناطق الحارة- المستشفيات الجامعية(مساحة ٦٣ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.		•
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].		•
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.		•
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة قسم الصدر- المستشفيات الجامعية(مساحة ٢٩,٥ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.		•
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].		•
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.		•
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.		•
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.		•
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة الرمد- المستشفيات الجامعية(مساحة ٨٠ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]	•	
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].		•
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

قاعة ماليزيا- الرمد- المستشفيات الجامعية(مساحة ٢٩ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].		•
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤ °م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

مدرج قسم النفسية والعصبية- المستشفيات الجامعية(مساحة ٦٠ متر مربع)

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة الأرضية والسعة	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب[١].	•	
	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة [٢]	•	
النوافذ والابواب	٣	توافر نوافذ كافية.	•	
	٤	سهولة استخدام النوافذ.	•	
	٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الاقل [٣]		•
	٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ		•
التجهيزات	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات [٤].		•
	٨	توافر التهوية الجيدة [٤].	•	
	٩	وجود إضاءة مناسبة[٥].	•	
	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	•	
	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	•	
	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	•	
	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	•	
	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	•	
	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.		•
	١٦	وجود مصدردائم للكهرباء (مولد كهربي).	•	
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	١٧	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.		•
	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.		•
الأمن والسلامة	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة[٦]	•	
	٢٠	نظافة القاعة.	•	
العمالة	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	•	
	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	•	

. المساحة الأرضية: ١,٢ - ١,٥ م٢ / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥- ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ – ٢٤° م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠- ١٥% من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

معمل المهارات

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]	•	
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].	•	

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

مشرحة ١

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

مشرحة ٢

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب[٣]		
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل[٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة[٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

مشرحة ٣

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب[٣]		
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل[٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة[٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

مشرحة ٤

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب[٣]		
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل[٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة[٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

مشرحة ٥

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب[٣]		
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل[٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة[٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

مشرحة ٥

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب[٣]		
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل[٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة[٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

مشرحة ٦

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب[٣]		
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل[٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة[٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة كبير- قسم الفسيولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة -أ- قسم الفسيولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة -ب- قسم الفسيولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة كبير- قسم الكيمياء

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل ماليزيا- قسم الكيمياء

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.		•
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة جديد (قاعة فحص شرائح)- ١- قسم الطفيليات الطبية

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة جديد- ٢ (قاعة فحص شرائح)- - قسم الطفيليات الطبية

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

متحف- قسم الباثولوجى (قاعة اطلاع على عينات)-

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب[٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.		
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل[٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة[٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة كبير-(قاعة فحص شرائح)- قسم الباثولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].	•	

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل ماليزيا- (قاعة فحص شرائح)- قسم الباثولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.		•
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب[٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]		•
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	•	
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل[٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة[٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة كبير-قسم الفارماكولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.		•
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة -١- قسم الميكروبيولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة-٢- قسم الميكروبيولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل ماليزيا- قسم الميكروبيولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة -١- قسم الشرعى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.		•
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	•	
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة -٣- قسم الشرعى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ١.	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب ٢.	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب٣		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.		•
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث ٤	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة ٥		•
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل٦.	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة٧	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ٨.		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة -١-(قاعة فحص شرائح)- قسم الهستولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.		•
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

معمل طلبة -٣- (قاعة فحص شرائح)- قسم الهستولوجى

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
المساحة والطاقة الاستيعابية	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة لكل طالب [٢].	•	
أجهزة ومعدات ومواد	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	•	
	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب [٣]		•
التجهيزات الإنشائية	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.		•
	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	•	
	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	•	
	٨	التأثيث [٤]	•	
تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة	٩	كفاية وحداثة الأجهزة [٥]	•	
	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.		•
	١١	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل [٦].	•	
العمالة	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة [٧]	•	
الأمن والسلامة	١٣	نظافة المعامل	•	
	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر [٨].		•

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن٥٠ طالبا
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / ١م٢ في المرحلة الجامعية الأولي بالكليات النظرية / ٥م٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢م٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أوالإحصاء أوعلم النفس/ ١ م٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦م٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م٢ في معمل الماكينات الكهربية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا فى باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر/ ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

مكتبة الطلاب

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفى	غير مستوفٍ
المساحة والطاقة الاستعابية	١	سعة المكتبة لعدد الطلاب [١].	•	
	٢	المساحة المخصصة للمستفيد [٢]	•	
التجهيزات	٣	توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين.	•	
	٤	وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.	•	
	٥	عدد أجهزة الحاسب الشخصى. [٣]	•	
	٦	عدد شاشات الفهرسة[٤].	•	
	٧	عدد آلات التصوير المستخدمة بالفعل [٥].		•
الأمن والسلامة	٨	متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق [٦].	•	
	٩	ملاءمة الأبواب والمخارج [٧].		•
	١٠	علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ .		•
	١١	توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج .	•	
	١٢	الستائر معاملة بمواد ضد الاشتعال.		•
الاوعية المكتبية (الكتب والمراجع والدوريات)	١٣	عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع [٨].	•	
	١٤	عدد المراجع لكل تخصص [٩].	•	
	١٥	عدد الدوريات العلمية المتخصصة [٩].	•	
خدمات اضافية	١٦	خدمة البحث الورقي والإلكتروني.		•
	١٧	ترتيب المراجع والدوريات, وفقاً للفهرسة الفعالة.	•	
	١٨	الاتصال بشبكة الإنترنت.	•	
	١٩	الفهرسة الإلكترونية.		•
العمالة	٢٠	مدير مكتبة.	•	
	٢١	مساعدون فنيون [١٠].	•	
	٢٢	إداريون [١٠].	•	
	٢٣	عمال خدمات فنية [١٠].		•
	٢٤	عمال نظافة [١١]	•	
الثقة والاعتمادية *	٢٥	وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد .	•	
	٢٦	الإعلام بوقت تأدية الخدمة .	•	
	٢٧	تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة .	•	
الاستجابة*	٢٨	تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.	•	
	٢٩	الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين.	•	
خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة	ذوو الإعاقة البصرية			
	٣٠	توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".		•
	٣١	توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة و بحبر غامق.		•

	ذوو الإعاقة السمعية:			
	٣٢	توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة الإشارة.		•
	ذوو الإعاقة الحركية:			
	٣3	توافر الأثاث اللازم.	•	
	٣٤	توافر تجهيزات خاصة.	•	
	٣٥	توافر مصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتبة.		•
فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية	٣٦	وجود سجلات للزائرين.	•	
	٣٧	استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.		•
	٣٨	وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستفيدين منه*.		•

١. سعة المكتبة : لا تقل عن ٨ % من إجمالي المستفيدين (الطلاب / الهيئة المعاونة / طلاب الدراسات العليا /أعضاء هيئة التدريس).
٢. المساحة المخصصة / مستفيد: لا تقل عن ١,٥م٢.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: لا تقل عن جهاز لكل ٢٠ طالباً.
٤. شاشات الفهرسة : لا تقل عن شاشة لكل ٥٠ طالباً.
٥. ماكينات التصوير : لا تقل عن ٢ آلة تصوير مستخدمة بالفعل.
٦. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع الأدوار.
٧. ملاءمة الأبواب والمخارج: يجب أن تفتح الأبواب للخارج/ الأبواب مكونة من جزأين متحركين.
يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / الباحثين من جهات خارجية)، وتحدد النسبة من واقع السجلات.
٨. عدد النسخ من كل كتاب: لا يقل عن نسختين.
٩. عدد المراجع والدوريات: لا يقل عدد المراجع عن ٥٠ مرجعاً لكل تخصص/ وعدد لا يقل عن خمس دوريات مختلفة في كل تخصص.
١٠. العمالة : مساعد فني لكل ٣٠٠ طالب / مشرف لكل قاعة / ٢ فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه.
١١. يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجلات .
*يتم قياسها من خلال المقابلات ونتائج استطلاع رأي المستفيدين.

مكتبة الدراسات العليا

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفى	غير مستوفٍ
المساحة	١	سعة المكتبة لعدد الطلاب [١].	•	
والطاقة الاستعابية	٢	المساحة المخصصة للمستفيد [٢]	•	
التجهيزات	٣	توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفيدين.	•	
	٤	وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.	•	
	٥	عدد أجهزة الحاسب الشخصى. [٣]	•	
	٦	عدد شاشات الفهرسة[٤].	•	
	٧	عدد آلات التصوير المستخدمة بالفعل [٥].		•
الأمن والسلامة	٨	متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق [٦].	•	
	٩	ملاءمة الأبواب والمخارج [٧].		•
	١٠	علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ .		•
	١١	توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج .	•	
	١٢	الستائر معاملة بمواد ضد الاشتعال.		•
الاوعية المكتبية (الكتب والمراجع والدوريات)	١٣	عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع [٨].	•	
	١٤	عدد المراجع لكل تخصص [٩].	•	
	١٥	عدد الدوريات العلمية المتخصصة [٩].	•	
خدمات اضافية	١٦	خدمة البحث الورقي والإلكتروني.		•
	١٧	ترتيب المراجع والدوريات, وفقاً للفهرسة الفعالة.	•	
	١٨	الاتصال بشبكة الإنترنت.	•	
	١٩	الفهرسة الإلكترونية.		•
العمالة	٢٠	مدير مكتبة.	•	
	٢١	مساعدون فنيون [١٠].	•	
	٢٢	إداريون [١٠].	•	
	٢٣	عمال خدمات فنية [١٠].		•
	٢٤	عمال نظافة [١١]	•	
الثقة والاعتمادية *	٢٥	وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد .	•	
	٢٦	الإعلام بوقت تأدية الخدمة .	•	
	٢٧	تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة .	•	
الاستجابة*	٢٨	تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.	•	
	٢٩	الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين.	•	

مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفى	غير مستوفٍ
خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة	ذوو الإعاقة البصرية			
	٣٠	توافر الكتب المكتوبة بطريقة "برايل" أو طريقة "جون".		•

	٣١	توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة و بحبر غامق.		•
	ذوو الإعاقة السمعية:			
	٣٢	توافر الوسائل المرئية, والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية, أو البرامج المترجمة بلغة الإشارة.		•
	ذوو الإعاقة الحركية:			
	٣3	توافر الأثاث اللازم.	•	
	٣٤	توافر تجهيزات خاصة.	•	
	٣٥	توافر مصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتنقل بين أدوار المكتبة.	•	
فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية	٣٦	وجود سجلات للزائرين.	•	
	٣٧	استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.	•	
	٣٨	وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستفيدين منه*.	•	

١. سعة المكتبة : لا تقل عن ٨ % من إجمالي المستفيدين (الطلاب / الهيئة المعاونة / طلاب الدراسات العليا /أعضاء هيئة التدريس).
٢. المساحة المخصصة / مستفيد: لا تقل عن ١,٥م٢.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: لا تقل عن جهاز لكل ٢٠ طالباً.
٤. شاشات الفهرسة : لا تقل عن شاشة لكل ٥٠ طالباً.
٥. ماكينات التصوير : لا تقل عن ٢ آلة تصوير مستخدمة بالفعل.
٦. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع الأدوار.
٧. ملاءمة الأبواب والمخارج: يجب أن تفتح الأبواب للخارج/ الأبواب مكونة من جزأين متحركين.
يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / الباحثين من جهات خارجية)، وتحدد النسبة من واقع السجلات.
٨. عدد النسخ من كل كتاب: لا يقل عن نسختين.
٩. عدد المراجع والدوريات: لا يقل عدد المراجع عن ٥٠ مرجعاً لكل تخصص/ وعدد لا يقل عن خمس دوريات مختلفة في كل تخصص.
١٠. العمالة : مساعد فني لكل ٣٠٠ طالب / مشرف لكل قاعة / ٢ فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه.
١١. يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجلات .
*يتم قياسها من خلال المقابلات ونتائج استطلاع رأي المستفيدين.

دورات المياه

مجالات التقييم	م	المؤشرات	مستويات التقدير	
			مستوفٍ	غير مستوفٍ
الإتاحة	١	كفاية دورات المياه [١].		•
	٢	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	•	
المواصفات الإنشائية والتجهيزات	٣	ملائمة للتهوية [٢] .	•	
	٤	كفاية الإضاءة.	•	
	٥	سهولة فتح الشبابيك.		•
	٦	توافر أحواض لغسيل الأيدي [٣] .	•	
	٧	توافر مرايا.		•
	٨	الأرضيات من بلاط غير أملس.	•	
	٩	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.		•
	١٠	توافر مصدر مياه نقية.	•	
	١١	سلامة شبكة الصرف الصحي.	•	
المساحة	١٢	مساحة ملاءمة لكل مستخدم [٤]	•	
التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة	١٣	وجود دورات مياه خاصة [٥].		•
	١٤	ملاءمة الأبواب. [٦]		•
	١٥	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.		•
العمالة	١٦	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	•	
الأمن والسلامة	١٧	النظافة	•	
	١٨	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق[٧].	•	

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالباً أو طالبة.
٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠- ١٥% من مساحة الأرضيات.
٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
٤. المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢,٢ م٢ لكل مستخدم.
٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض, وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط, ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد سور (٨٥- ١٠٠ سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

فجوة الكلية عن المعايير القياسية

NORMs Gap
وسائل الامان و مخارج الطوارىء بمبنى الكلية

١. **طفايات الحريق:**
- طفايات الحريق تحتاج اعادة التوزيع بحيث تحتوى كل قاعة درس او معمل على الطفايات الخاصة بها
- لا توجد طفايات فى الممرات العامة خارج الاقسام

- **دواليب الحريق بمحتوياتها من خراطيم و مشتملات مستهلكة ولا تصل اليها المياه**
- **لا توجد اجهزة انذار فى جميع الاقسام او كاشف غاز او دخان حتى فى المعامل**
- **مخارج الطوارىء :**
  - مغلقة فى بعض الاقسام
  - لا تجد لوحات ارشادية على الممرات او المخارج
  - ابوابها ليست معاملة ضد الحريق
  - لا يوجد بها روافع هيدروليكية بحيث تفتح للخارج و تغلق وحدها
- **معظم القاعات و المعامل لها باب واحد فقط**
- **لا يوجد دورات تدريبية للعاملين على كيفية التصرف فى حالة حدوث كوارث (سواء على طرق الاخلاء او استخدام اجهزة الحريق)**

قاعات تدريس مبنى الكلية

القاعة	المكان	السعة	التجهيز
مدرج المشرحة	الدور الاول	54	جهاز صوت - وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج ماليزيا بالمشرحة		36	جهاز صوت - وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج الفسيولوجيا		108	جهاز صوت - وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة درس الفسيولوجيا	الدور الثانى	40	جهاز صوت - وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة درس باثولوجى		54	جهاز صوت - وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج الكيمياء	الدور الثالث	108	شاشة عرض - بروجكتور وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة درس الطفيليات		40	منضدة محاضر - جهاز صوت وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج الباثولوجى	الدور الرابع	108	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة درس الباثولوجى		18	وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج ١ صحة عامة		108	وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج ٢ صحة عامة		108	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة درس فارماكولوجى	الدور الخامس	144	مراعاة استيفاء كل التجهيزات كما موضح بدليل الهيئة
قاعة درس ماليزيا		36	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة درس دراسات ميكروبيولوجى		27	جهاز صوت وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج ميكروبيولوجى		108	مراعاة استيفاء كل التجهيزات كما موضح بدليل الهيئة
مدرج الشرعى	الدور السادس	144	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة درس شرعى ٢ ومتحف		81	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة درس شرعى ١		81	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة درس ماليزيا		27	وسائل امان - اماكن للمعاقين

قاعات المحاضرات

القاعة	المكان	السعة	التجهيز
المدرج الرئيسى	الدور الثانى	216	وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج ماليزيا	الدور السادس	40	وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج (أ)	نحتاج الى موافقة الجامعة على اعطاء الكلية حق الانتفاع من هذه المدرجات لادراج المعلومات عن مساحاتها و تجهيزاتها ضمن قاعات المحاضرات الخاصة بالكلية		
مدرج (ب)			

قاعات السيمينار

القاعة	المكان	٢) ٢ (حد ادنى ١٥٠ م المساحة(م	التجهيز
المؤتمرات	الدور الثانى	٣٢٤	طفايات حريق
ابن سيناء	الدور الثالث	١٦٢	طفايات حريق
التنمية البشرية	الدور الثالث	١٠٨	المساحة اقل من الحد الادنى تحتاج وسائل امان

مبنى العيادة الشاملة

وسائل الامان و مخارج الطوارىء بمبنى العيادة الشاملة

٢. طفايات الحريق:

- لا توجد طفايات داخل القاعات

- لا توجد اجهزة انذار او كاشف غاز او دخان

- مخارج الطوارىء :
  - مغلقة فى جميع الدوار و ممراتها مستغلة فى بعض الاقسام كاستراحات للمرضى
  - لا تجد لوحات ارشادية على الممرات او المخارج
  - ابوابها ليست معاملة ضد الحريق
  - لا يوجد بها روافع هيدروليكية بحيث تفتح للخارج و تغلق وحدها

- بعض القاعات لها باب واحد فقط خاصة فى الدور الاول و الثانى

- لا توجد خطط اخلاء او تدريب فى حالة حدوث كوارث

قاعات مبنى العيادة الشاملة

القاعة	المكان	السعة	التجهيز
الدور الثالث			
جابر ابن حيان	الدور الثالث	54	وسائل امان - اماكن للمعاقين
ابو بكر الرازى	الدور الثالث	54	وسائل امان - اماكن للمعاقين
مدرج الجراحة	الدور الثالث	73	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة ابن سينا	الدور الثالث	50	وسائل امان - اماكن للمعاقين
حسن ابن الهيثم	الدور الثالث	50	وسائل امان - اماكن للمعاقين
ابن النفيس	الدور الثالث	80	وسائل امان - اماكن للمعاقين
الدور الثانى			
النساء و التوليد			
قاعة ١ نساء	الدور الثانى	50	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة ٢ نساء	الدور الثانى	20	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة٣ نساء	الدور الثانى	26	وسائل امان - اماكن للمعاقين
الرمد			
قاعة ١ رمد	الدور الثانى	50	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة ٢ رمد	الدور الثانى	100	وسائل امان - اماكن للمعاقين
الجلدية			
قاعة ١ جلدية	الدور الثانى	50	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة ٢ جلدية	الدور الثانى	13	وسائل امان - اماكن للمعاقين
الجراحة			
قاعة ١ جراحة	الثانى	50	منضدة محاضر - وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة ٢ جراحة	الثانى	16	منضدة محاضر - وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة التجميل	الثانى	28	منضدة محاضر - وسائل امان - اماكن للمعاقين
الاطفال			
قاعة ٢	الثانى	33	وسائل امان -اماكن للمعاقين
مدرج ١	الثانى	67	وسائل امان -اماكن للمعاقين
قاعة سيمنار اطفال	الثانى	11	منضدة محاضر - وسائل امان -اماكن للمعاقين

الباطنة			
قاعة صيدناوى (باطنة)	الثانى	80	وسائل امان - اماكن للمعاقين
الدور الاول			
تابع الباطنة			
مدرج أ.د هجرس	الاول	74	منضدة محاضر وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة	الاول	16	منضدة محاضر وسائل امان - اماكن للمعاقين
المسالك			
مدرج المسالك	الاول	74	وسائل امان
قاعة المسالك	الاول	35	
الاشعة			
الاشعة	الاول	31	وسائل امان - اماكن للمعاقين
العظام			
قاعة ١	الاول	50	كمبيوتر - وسائل امان
قاعة ٢	الاول	30	منضدة محاضر وسائل امان - اماكن للمعاقين
الطب الطبيعى			
الطب الطبيعى	الاول	15	وسائل امان - اماكن للمعاقين
أنف واذن وحنجره			
قاعة ١	الدور الاول	50	وسائل امان - اماكن للمعاقين
قاعة ٢	الدور الاول	27	وسائل امان - اماكن للمعاقين
النفسية و العصبية			
عصبية ونفسية	الاول	50	منضدة محاضر وسائل امان - اماكن للمعاقين

مبانى المستشفيات الجامعية

قاعات التدريس بالمستشفيات الجامعية

القاعة	المكان	السعة	التجهيز
قسم القلب			
مدرج القلب	الدور الارضى	32	جهاز صوت شاشة عرض - بروجكتور اماكن اعاقة - وسائل امان
قاعة ١	الدور الارضى	10	كراسى - منضدة محاضر اماكن معاق - وسائل امان
قاعة ٢	الدور الارضى	6	كراسى - منضدة محاضر اماكن معاق - وسائل امان
قاعة ٣	الدور الارضى	10	كراسى - منضدة محاضر اماكن معاق - وسائل امان
قسم طب المناطق الحارة			
قاعة القسم	الدور الثالث	32	غير مؤهل للاعاقة - وسائل امان
قسم الصدر			
قاعة الصدر	الدور الثانى	15	كمبيوتر منضدة محاضر غير مؤهل للاعاقة - وسائل امان
قسم الرمد			
قاعة الرمد	الدور الرابع	40	وسائل امان
قاعة ماليزيا	الدور الثالث	15	وسائل امان
قسم النفسية والعصبية			
مدرج القسم	الدور الثانى	30	جهاز صوت وسائل امان - اماكن اعاقة

- **دورات المياه:**

مجموع اعداد المقاعد للطلاب فى مبنى الكلية	٥٨ مقعد (باقى ١٢ مقعد لمبنى الكلية)
مجموع اعداد المقاعد بمبنى العيادة الشاملة	
مجموع اعداد المقاعد بمبانى المستشفيات	

مقترحات التحسين

اقتراحات

- **على المدى القصير:**
  - استكمال التجهيزات المطلوبة لقاعات التدريس و المعامل كما هو موضح بالجداول اعلاه و وفقا لاحتياجات الاقسام
  - الـ سرعة فى تحديث ما يتم تحديثه بالفعل من قاعات و معامل و مراعاة المواصفات المذكورة بها
  - مخاطبة جميع الاقسام بشأن مراعاة التنظيم و التنظيف لجميع القاعات و المعامل كى تكون فى صورة مشرفة
  - فتح باب ثانى لكل قاعة درس او معمل و جعل الابواب تفتح للخارج
  - اعادة توزيع طفايات الحريق بحيث تحتوى كل قاعة درس او معمل على طفايات حريق و بجانبها لوحة ارشادية عن كيفية استخدامها
  - تغيير خزانات المياه اعلى الكلية و تجديد شبكة المواتير و المياه المغذية لها
  - تحديث دواليب الحريق الموجودة بالكلية
  - تركيب اجهزة انذار آلية فى مبانى الكلية ضد الدخان و الغاز
  - فتح ممرات الطوارىء فى جميع مبانى الكلية
  - معالجة ابواب مخارج الطوارىء فى الادوار بحيث تكون ضـــد الحريق و تفتح للخارج و لها روافع هيدروليكية
  - عمل لافتات لممرات الطوارىء و المخارج
  - التعاون مع الدفاع الـمدنى فى عمل خطط اخلاء مبانى الكلية و المستشفيات فى حالة حدوث ازمات و تدريب مسئولى ازمات فى الكلية عليها
  - مخاطبة الاقســـام الاكلينيكية بشـــأن تحديد عيادات او عنابر التطبيق الاكلينيكى و مساحاتها بحيث يقسم الطلاب الى مجموعات صغيرة لتطبيق المهارات الاكلينيكية على المرضى
  - توفير ما ينقص كلا من مكتبة الطلاب و مكتبة الدراســـات العليا من تجهيزات كما هو موضح اعلاه
  - توفير اماكن للمعاقين حركيا فى القاعات و المعامل و الحاق لافتات ارشادية عليها و تسهيلات للوصول اليها
  - عمل جداول للطلاب بحيث لا يتعدى الحضـــور فى القاعات و المعامل المعايير القياسية للجودة
  - مخاطبة ادارة الجامعة بشـــأن اعطاء الكلية حقوق انتفاع للكلية فى المدرجات و الملاعب و اماكن الانشطة مع ادراج معلومات عن مساحاتها و استيعابها الطلابى
  - عمل خرائط لمبانى و طوابق الكلية
- **على المدى الطويل:**
  - توفير مساحة ٣١٥ متر مربع لالحاقها بمكتبة الطلاب
  - زيادة اعداد دورات المياه الخاصة بالطلاب
  - توصيل الانترنت لجميع قاعات التدريس بالكلية و العيادة الـ شاملة و المستشفيات الجامعية
  - عمل معمل لتكنولوجيا التعليم خاص بالكلية
  - عمل معمل حاسب آلى خاص بالكلية